


LEGENDA ZAŘÍZENÍ :

- ☐ domácí telefon  
s dvojím vyzváněním
- KI 68  
svorkovací krabice
- zvonkové tlačítko  
do KP 68

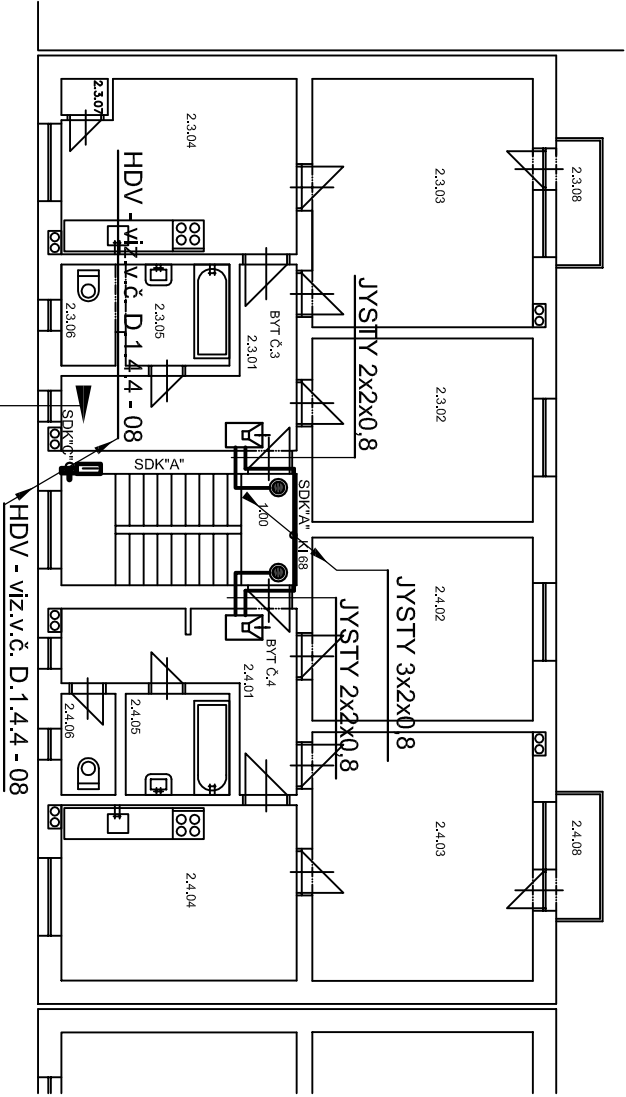

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
2.00	CHODBA + SCHODIŠTĚ
BYT Č.3	
2.3.01	PŘEDSÍŇ
2.3.02	POKŮJ
2.3.03	POKŮJ
2.3.04	KUCHYŇ
2.3.05	KOUPELNA
2.3.06	WC
2.3.07	SPŮZ
2.3.08	BALKÓN
BYT Č.4	
2.4.01	PŘEDSÍŇ
2.4.02	POKŮJ
2.4.03	POKŮJ
2.4.04	KUCHYŇ
2.4.05	KOUPELNA
2.4.06	WC
2.4.07	NEOBSAŽENO
2.4.08	BALKÓN

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE :

Provozní napětí : 3x230V/400V/12V, 50 Hz  
Provozní soustava : 3+N+PE, TN-S,

Vnější vlivy prostředí

ČSN 332000-3,5,7 : viz techn. zpráva

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN  
od zdroje

a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3.

D 1.4.4 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLP ELEKTROTECHNIKY

PROJEKTANT:	Karel Chytil	AUTORIZACE:	Ladislav Tolos-1102632	<b>Karel Chytil &amp; syn</b> projektování el.zařízení IČO 640 82 351 Korunní 822/63, Ostrava mob.: 724 978 547
KATASTR.ÚZ:	Bohumín	KRAJ:	Moravskoslezský	
INVESTOR:	MÚ BOHUMÍN			
Nový Bohumín, Tr. Dr. E. Beneše 322				
REKONSTRUKCE - OPRAVA EL. INSTALACE VE				
SPOL. PROSTORÁCH BD V.Č. PŘÍPOJEK K B.J.				
OBJEKT:	PŮDORYS 2.NP. - ELEKTROINSTALACE	MĚŘITKO:	1 : 200	ČÍS. VÝKRESU: D.1.4.4.16
SLP - DOMÁCÍ TELEFONY				