



Provedení ukončení přípojky elektro

TYPOVÝ ROZVÁDĚČ RSC 6

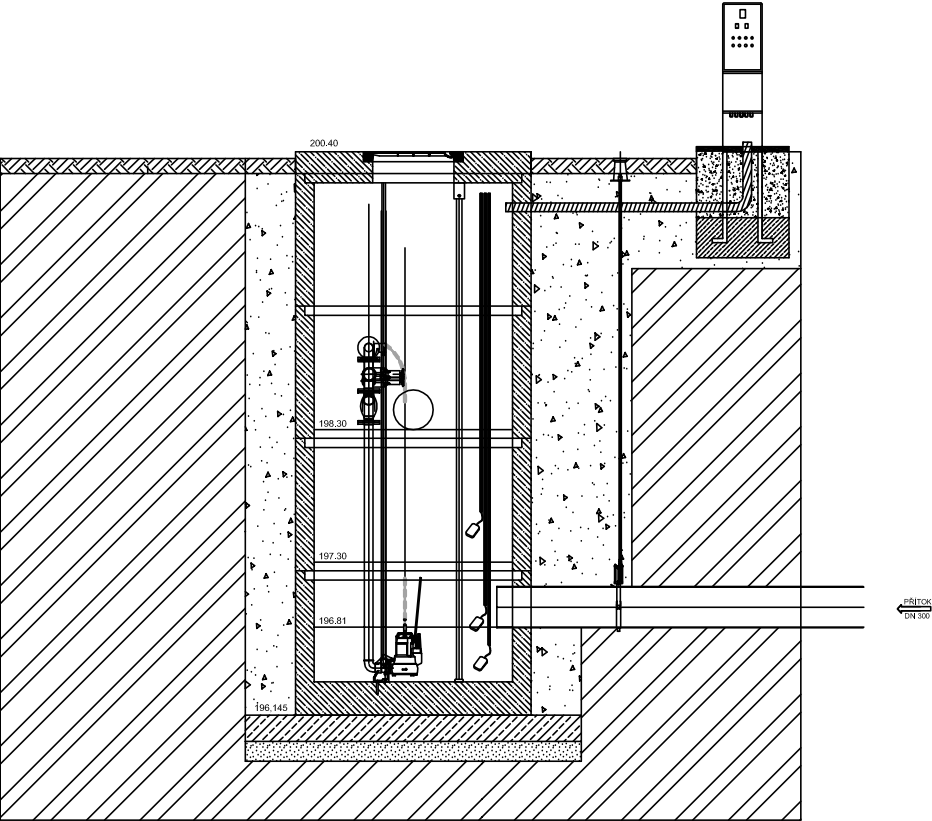

Napěťová soustava: 3 PEN, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S
Základní ochrana: izolaci dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

 <div>Amper design s.r.o. Ruská 398/43 703 00 Ostrava - Vítkovice</div>	Vypracoval: Ing. J.Holář <i>Handwritten signature</i>	
	Zodp. projektant: Ing. J.Holář <i>Handwritten signature</i>	
	Formát:	A3
	Datum:	01/2021
Investor: Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81, Bohumín	Měřítka:	-
Název zakázky: Příprava území - lokalita P. Cingra ve Starém Bohumíně - přípojka pro čerpací stanici	List/Listů:	1/1
Část: IO 01 - Přípojka elektro 0,4kV	Poř. číslo:	
Stupeň: DUS - Dokumentace pro územní souhlas	D.2.3	
Název výkresu: SCHÉMA ZAPOJENÍ		