

LEGENDA VZT STROP:

- Přívodní vzduchovod TPV
- Odtahový vzduchovod TPV dvoutráď
- Odtahový vzduchovod TPV jednotráď

Přikarbonátová výplň TPV

Svítilno 2x49W - 2x0,67A, IP20

Svítilno 2x28W-2x0,43A, IP20

Svítilno 2x14W-2x0,37A, IP20

Ruční regulace tlakpne

Přívodní obočká výleška

BTI

BTI

BTI

**Stavební část - připravenost pro zaměření provozu:**  
(zaměření je nezbytné nutně před výrobou větracího stropu)

- 1) Finální dokončení stěn a stropů v prostorách instalace větracích stropů  
2) Schválení definitivního provedení větracích stropů a projektu ostatních profesí (rozvod a umístění protipožárního systému, nouzové osvětlení rozvodů elektrorozvodů, rozvodů UTT, rozvod plynu apod. )

**Stavební část - připravenost pro montáž systému:**

- 1) Finální dokončení stěn a stropů v prostorách instalace větracích stropů  
2) Ukončené stavební práce tvořící prach a nečistoty  
3) Dokončené montážní práce ostatních profesí v prostoru instalace větracích stropů (rozvodů elektrorozvodů, rozvodů UTT, rozvod plynu apod. )

**Část elektro-požadovaná připravenost:**

- 1) Osazený vodič PE (C/FA 4 mm, žlutě-zelený) nad konstrukcí větracího stropu  
2) Určené jednotlivé sekce (zóny) rozsvícení svítidel

**Poznámky:**


- 1) Výška spodní hrany vzduchovodů - cca 2560 mm  
2) Světla výška polikarbonátových výplní - cca 2775 mm  
3) Světla výška místnosti - 3500 mm (v nejvyšším bodě místnosti)

LEGENDA VZT

- PŘÍVODNÍ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ
- VODOVODNÍ PŘIPOJENÍ VZT JEDNOTEK

TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ

REGULAČNÍ KLAPEKA RUČNÍ

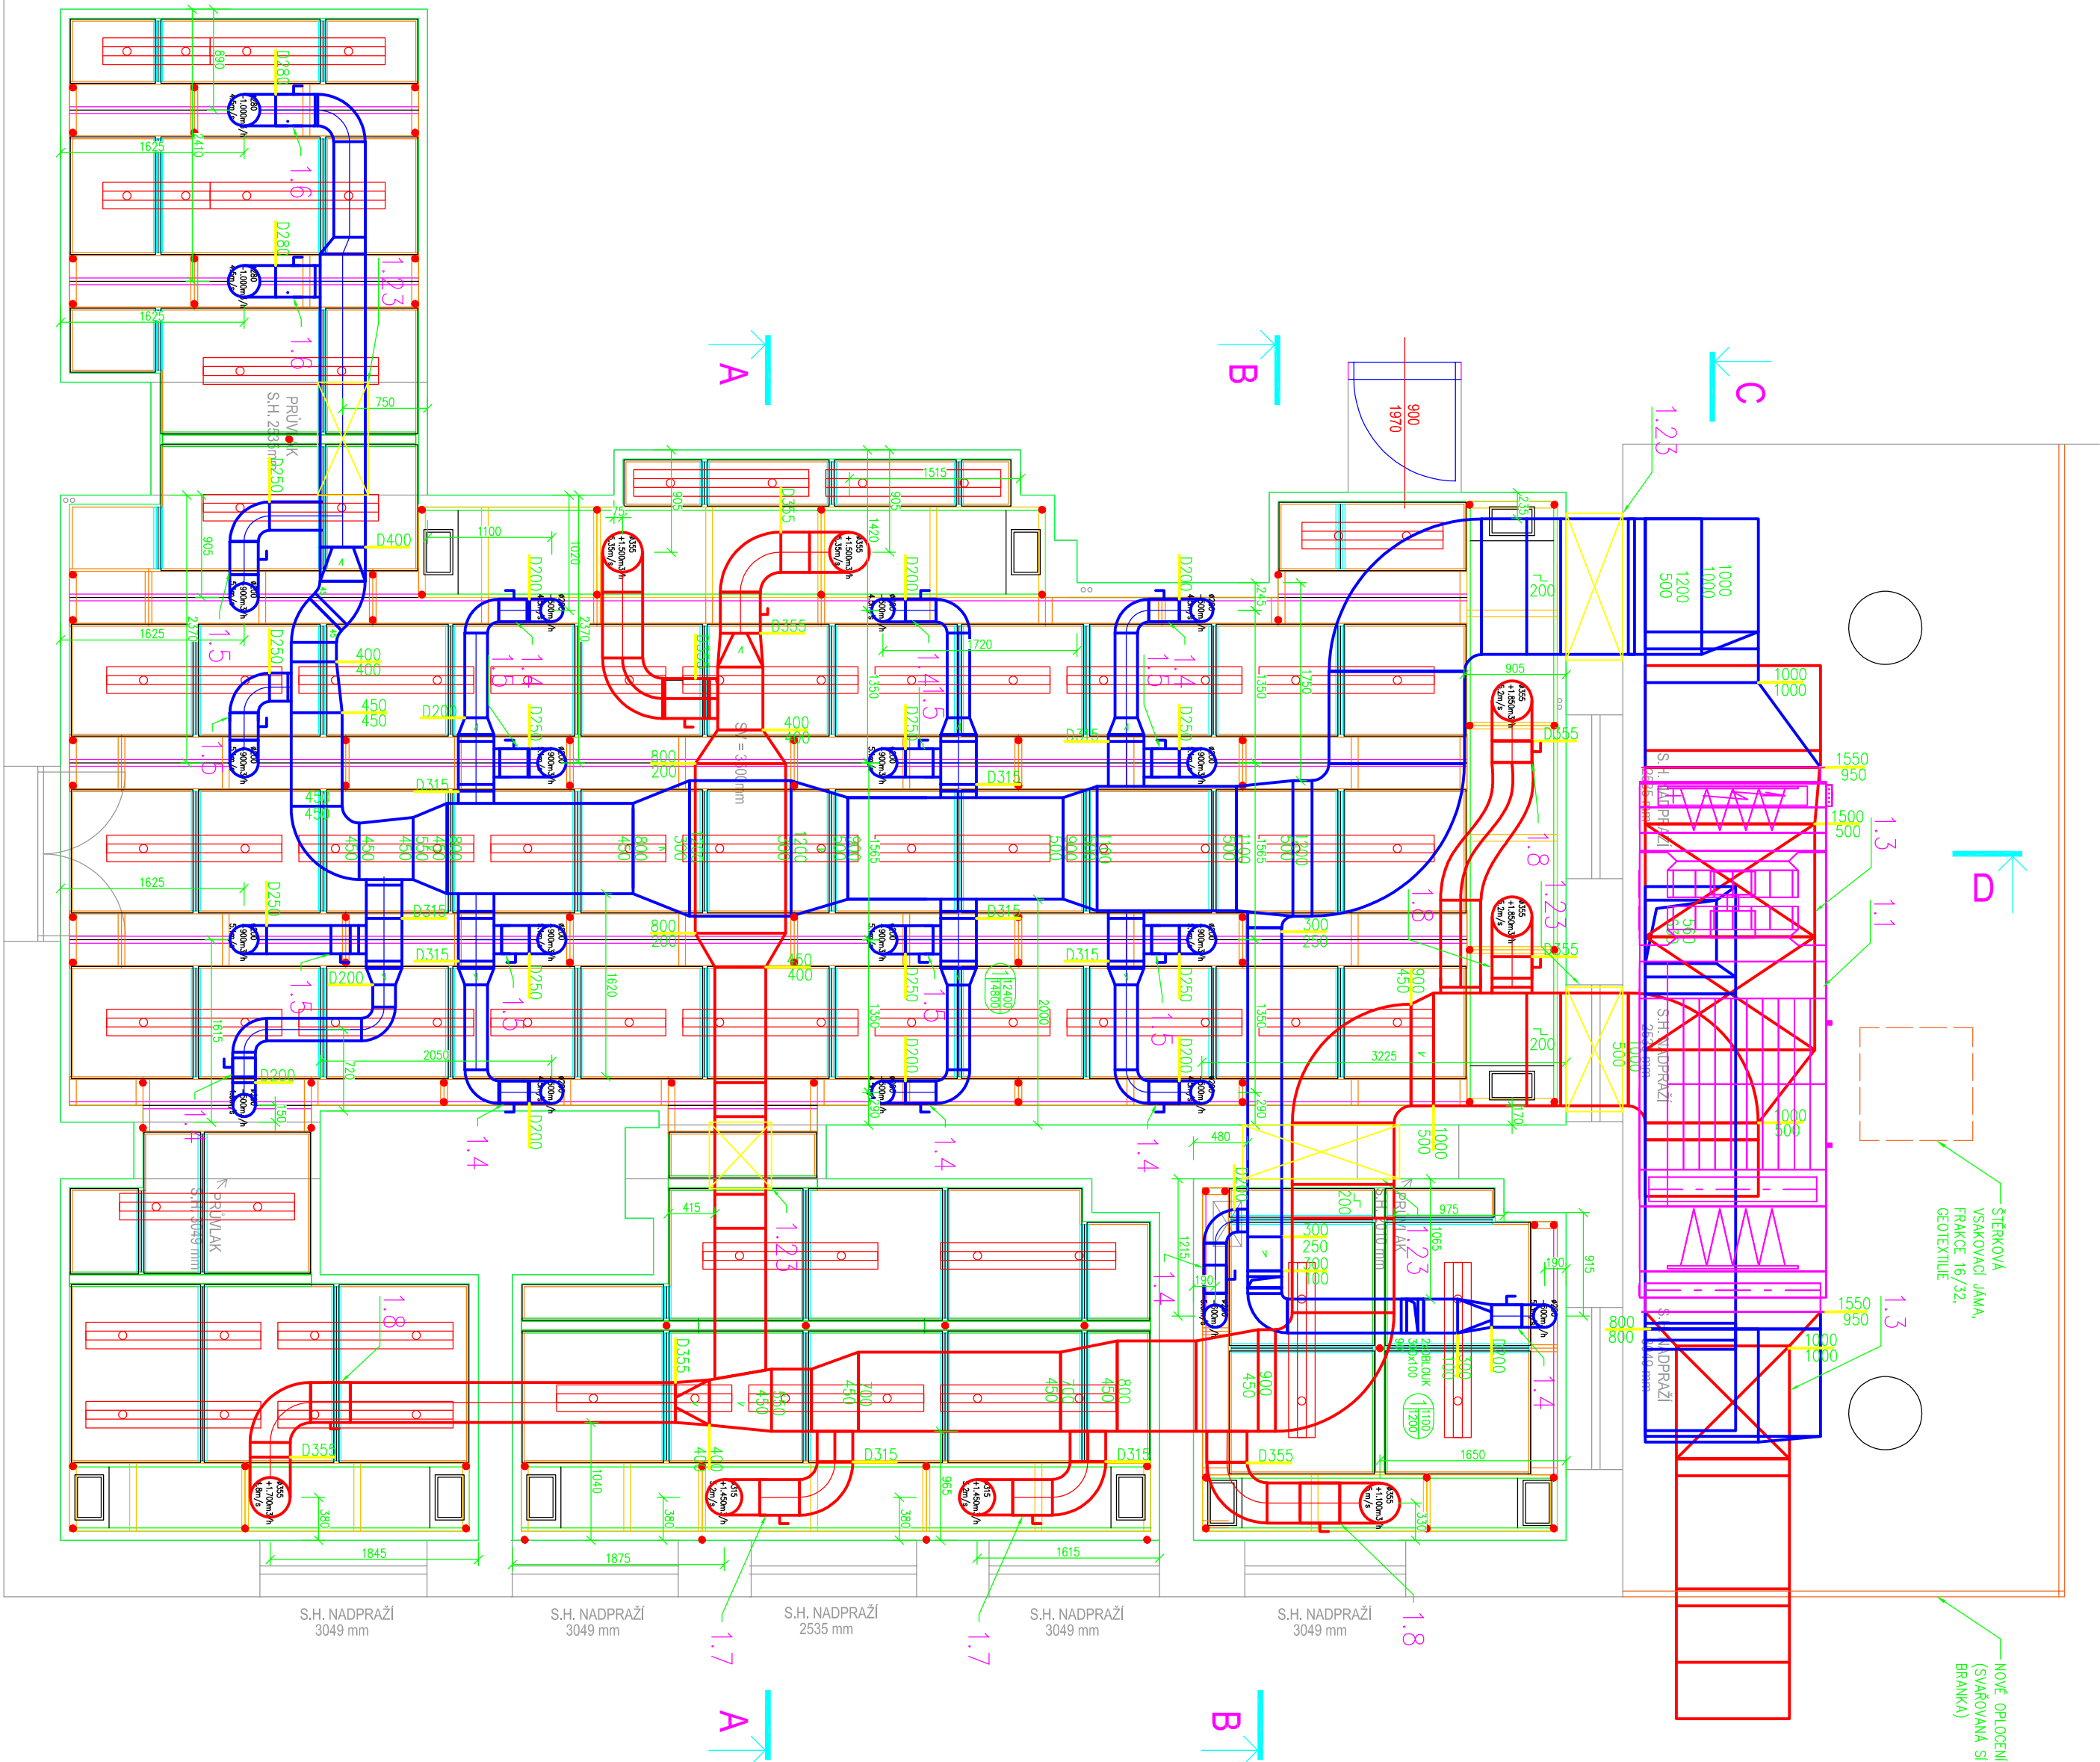

AKCE:			
VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ ZŠ A MŠ MASARYKOVA, BOHUMÍN			
MÍSTO: BOHUMÍN			
INVESTOR:		PROJEKTANT	
MĚSTO BOHUMÍN		THERMES SPOL. S.R.O.	
ZODP. PROJEKTANT:		Ing. Martin Poloch	
VYPRACOVAL:		Ing. Martin Poloch	
PROJESE:		Vzduchotechnika	
OBSAH VÝKRESU:		DATUM:	
PŮDORYS KUCHYNĚ		3/2021	
		MĚŘÍTKO:	
		1:50	
		FORMÁT:	
		4xA4	
		Č. VÝKRESU:	
		101	