

SPAN s. r. o.
Kratochvílova 931/3
70200 Ostrava

naše značka
5001802656

vyřizuje
Helena Bystřická

datum
26.10.2018

Věc:

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - LOKALITA PETRA CINGRA, STARÝ BOHUMÍN

K.ú. - p.č.: Starý Bohumín, Nový Bohumín

Stavebník: Město Bohumín, Masarykova 158, 73581 Bohumín

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZAJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- STL, NTL plynovody + přípojky PE, OC

- STL přípojka PE ve výstavbě (investor MUDr. Pavel Koscielnik, Bohumín)
- STL plynovody + přípojky PE ve výstavbě (Investor - Město Bohumín)

Plyn. zařízení se nachází ve fázi výstavby a doposud nebylo předáno GasNet, s.r.o. k provozování. Veškeré podklady, trasy budovaných plyn. zařízení, termíny výstavby a zprovoznění apod. je proto nutno vyžádat a ověřit u investora stavby a respektovat je dle podmínek tohoto stanoviska.

Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu (zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

UPOZORŮJEME, že se v zájmovém území nachází nefunkční NTL, STL plynovody + přípojky (v situaci šedé). Plynovod je odstaven od provozované části plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni.

Na základě předložené situace byl předán informační zakres.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>

Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Poskytnutý zakres je pouze ORIENTAČNÍ.

Při stavebních pracích nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Plynárenské zařízení

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

musí být zabezpečeno vhodným způsobem proti poškození.

V ochranném pásmu PZ budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.

V ochranném pásmu STL, NTL plynovodů a přípojek (1 m na každou stranu) nebudou umísťovány žádné nadzemní stavby a nebude prováděna výšková úprava terénu ani zřizování skládek a uskladňování materiálů.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto další podmínky:

- Při výstavbě komunikací, zpevněných ploch apod. požadujeme dodržet ČSN 736005, tab. B1.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).
- Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Dojde-li ke křížení stokového potrubí s PZ v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod v místě křížení trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25kV.
- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

- Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.
- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

- Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru (VO, NN,...) od líce plynárenského zařízení a plynovodních přípojek musí být minimálně 500 mm.
- Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení.
- Pro uložení kabelů bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).

Toto stanovisko je platné pouze pro stavbu neplynárenských zařízení a nenahrazuje stanovisko k plynárenské stavbě, ani souhlas s napojením na plynárenské zařízení.

Toto stanovisko se nevztahuje k jakémukoliv zásahu na stávajícím plynárenském zařízení (přeložka, odpojení, úprava, osazení chráničky apod.). Stanovisko vydáváme pouze z hlediska dotčení bezpečnostního a ochranného pásma plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

Výstavba /úprava plynárenského zařízení, připojení k distribuční soustavě apod. je řešeno samostatně. Kontakty na techniky připojování a rozvoje - viz kontaktní systém : <http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>

Budou-li splněny výše uvedené podmínky s akcí „PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - LOKALITA PETRA CINGRA, STARÝ BOHUMÍN“ souhlasíme.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo

plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontakti-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.


Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001802656 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

Bystrická
GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Helena Bystrická
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
+420595142423
helena.bystricka@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Bohumín, Masarykova 158, 73581 Bohumín. K.ú.: Starý Bohumín, Nový Bohumín.

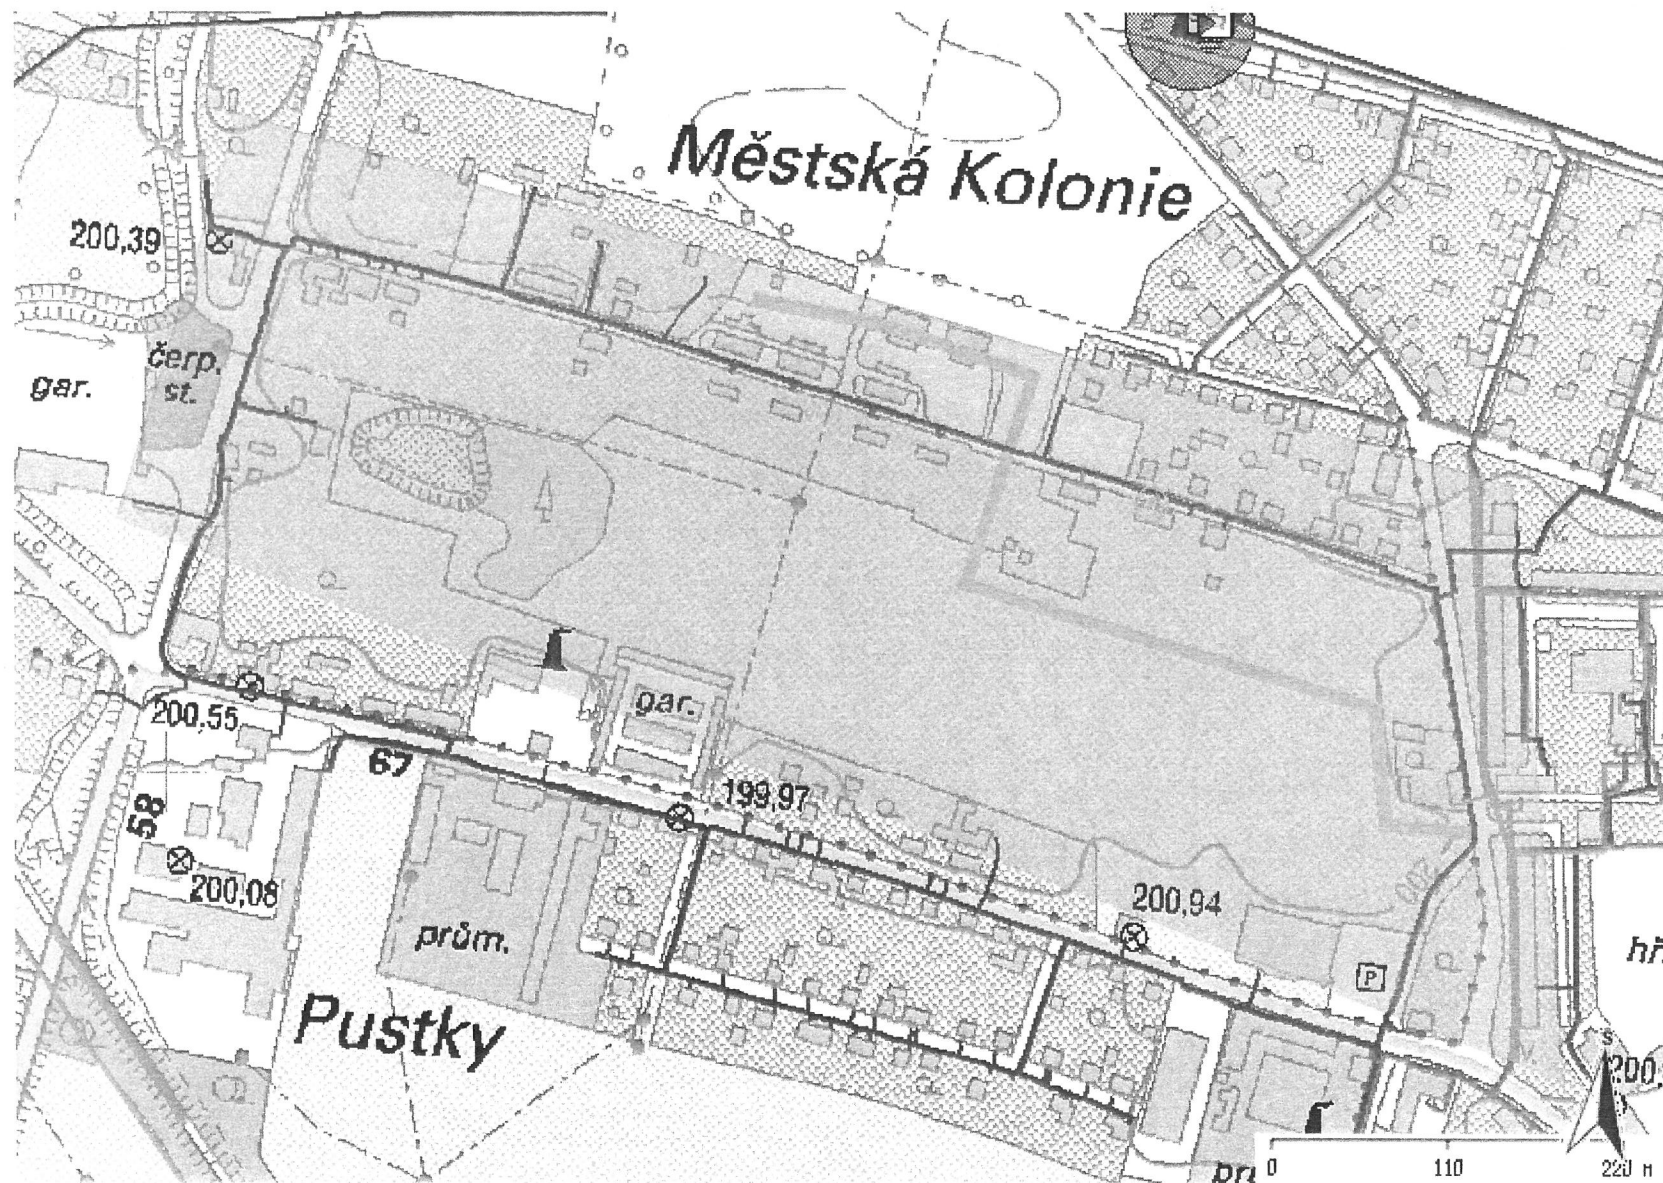

Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO


Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001802656 ze dne 26.10.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Bohumín, Masarykova 158, 73581 Bohumín. K.ú.: Starý Bohumín, Nový Bohumín.




Legenda:

	linie plynovodu
—	NTL
—	STL
—	VTL
—	VVTL
—	nefunkční
—	plánovaná stavba před realizací
—	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
⊠	regulační stanice
---	ochranné zařízení
—	kabel
---	elektropřipojka
---	kabel protikoroziční ochrany
—	anodové uzemnění
⊠	stanice katodové ochrany
■	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

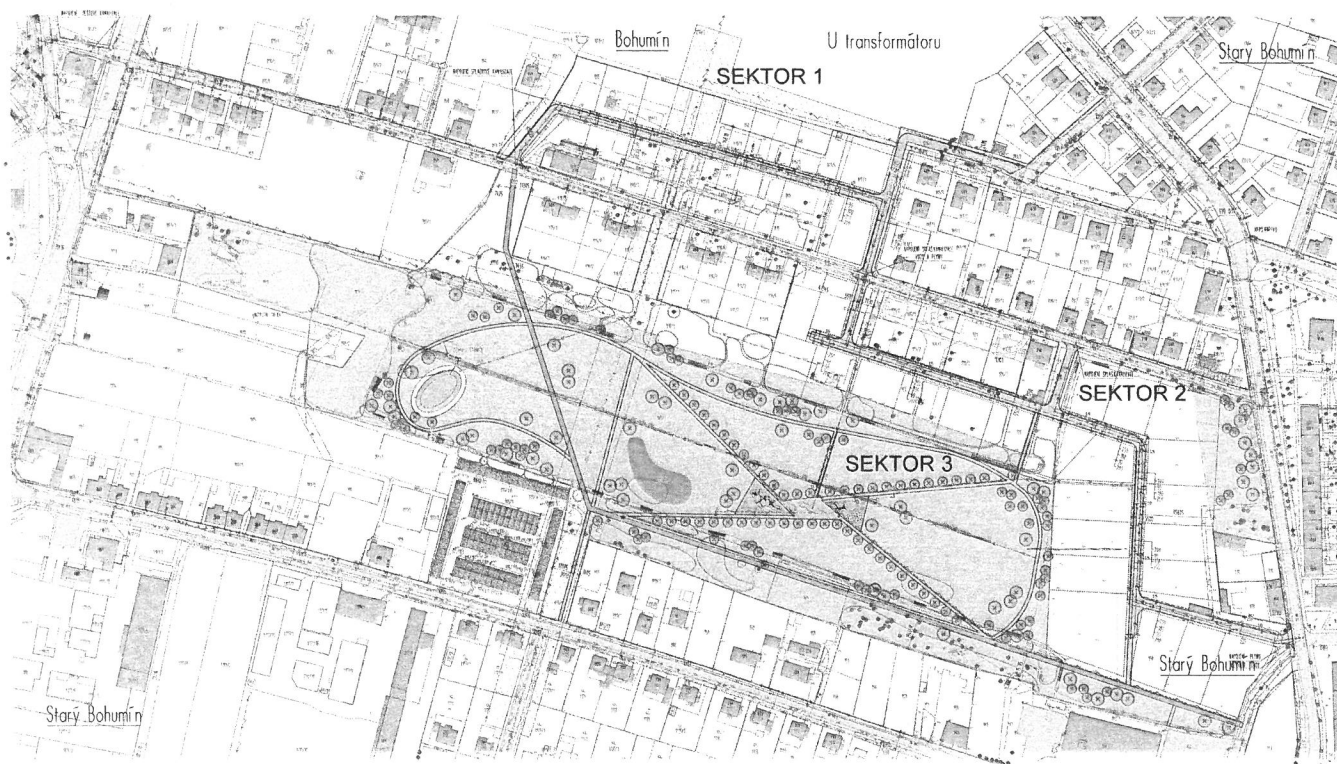

SLOVNÍK (SLOV)	
	SO 01 - PRÁVNÍK (SLOV)
	SO 02 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 03 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 04 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 05 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 06 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 07 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 08 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 09 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 10 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 11 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 12 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 13 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 14 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 15 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 16 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 17 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 18 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 19 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 20 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 21 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 22 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 23 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 24 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 25 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 26 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 27 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 28 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 29 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 30 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 31 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 32 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 33 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 34 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 35 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 36 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 37 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 38 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 39 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 40 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 41 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 42 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 43 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 44 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 45 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 46 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 47 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 48 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 49 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 50 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 51 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 52 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 53 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 54 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 55 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 56 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 57 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 58 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 59 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 60 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 61 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 62 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 63 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 64 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 65 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 66 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 67 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 68 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 69 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 70 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 71 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 72 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 73 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 74 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 75 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 76 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 77 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 78 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 79 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 80 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 81 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 82 - KAMARÁD (SLOV)
	SO 83 - KAMARÁD

[illegible]

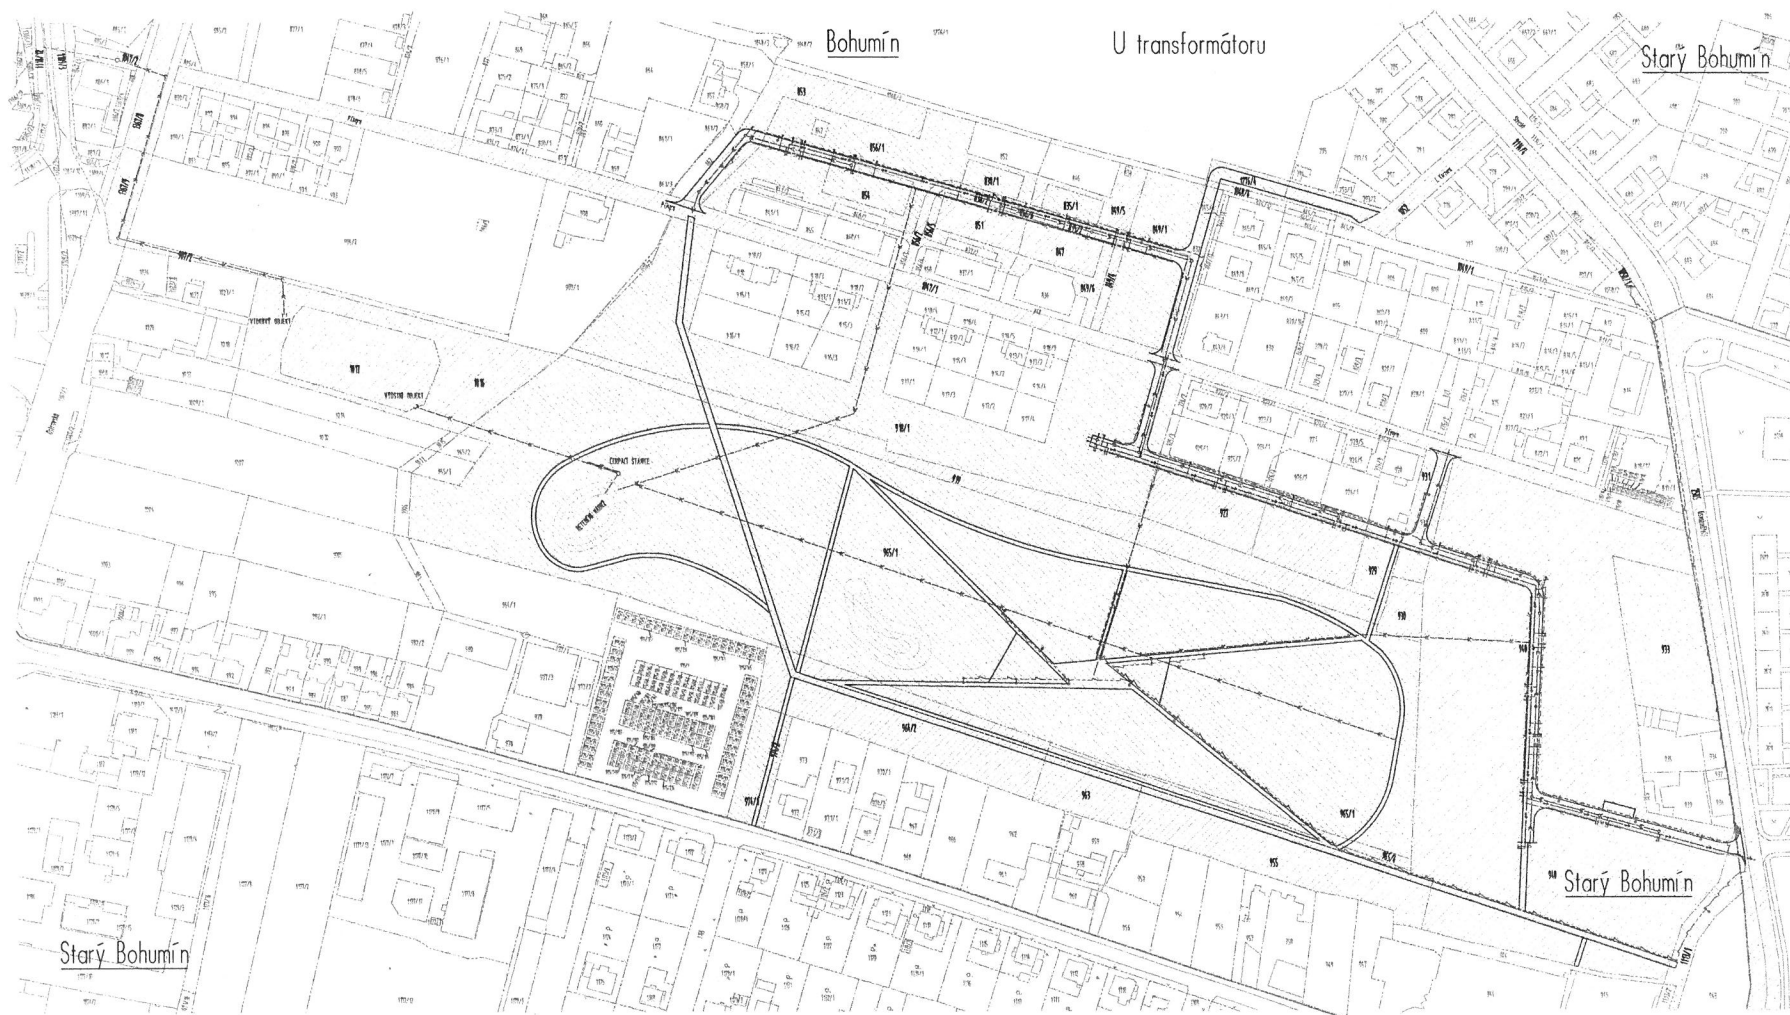

LEGENDA

- HRANICE PARCEL
- VNITŘNÍ KRESBA PARCEL
- POZEMKY STAVBY
- HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
- SO 03 - KANALIZACE DĚŠŮVÁ
- SO 04 - KANALIZACE BRANČOVÁ
- SO 06 - ROZVODY STI PLYNU
- SO 05 - ROZVODY VODY
- SO 08 - ROZVODY VO
- SO 02 - KOMUNIKACE - OBILKY

PROJEKTANT		PROJEKT	
ING. MARTIN JEDL	ING. MARTIN JEDL	ING. MARTIN JEDL	ING. MARTIN JEDL
MÍSTO		MÍSTO	
MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158		MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158	
735 81 BOHUMÍN, IČ 60297569		735 81 BOHUMÍN, IČ 60297569	
MĚSTO		MĚSTO	
BOHUMÍN		BOHUMÍN	
NÁZEV		NÁZEV	
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - LOKALITA PETRA		PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - LOKALITA PETRA	
CINGRA V STARÉM BOHUMÍNĚ		CINGRA V STARÉM BOHUMÍNĚ	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVBNÍ ŘEZENÍ - DSP		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVBNÍ ŘEZENÍ - DSP	
KATASTRÁLNÍ SITUACNÍ VÝKRES		KATASTRÁLNÍ SITUACNÍ VÝKRES	
C.4		C.4	