
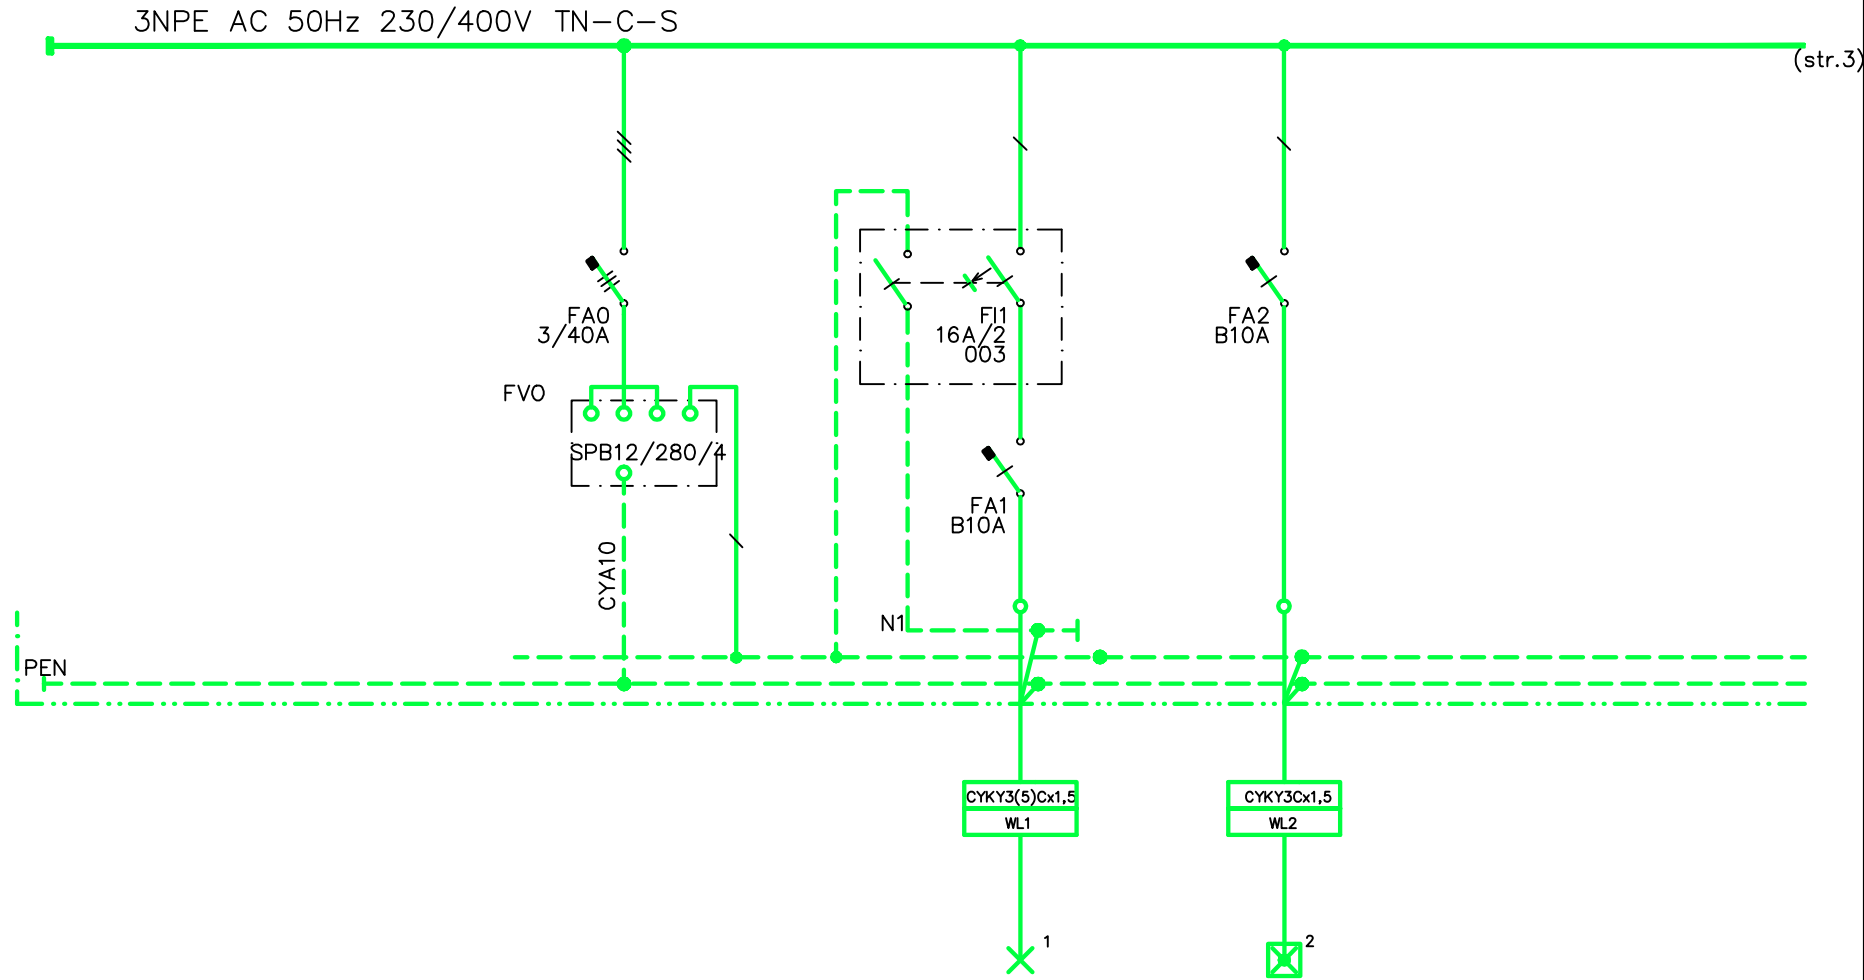



Rozvodná soustava : 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s normou ČSN 33 2000-4-41, ed.2 ochrannými opatřeními stanovenými v oddíle "411-Ochranné opatření:automatické odpojení od zdroje" a souvisejícími normami podle odkazů v uvedené normě.
Ochrana před přímým dotykem živých částí je zajištěna:
-základní ochranou dle odst.411.2 jedním z opatření popsaných v příloze A, případně B.
Ochrana před dotykem naživých částí při poruše je zajištěna:
ochranným uzemněním a ochranným pospojováním dle odst. 411.3.1
-automatickým odpojením v případě poruchy dle odst. 411.3.2
-doplňkovou ochranou dle odst. 411.3.3
-dodržením podmínek pro síť TN dle odst. 411.4

D.1.4 – ELEKTROINSTALACE

NAVRHL	Ing.Radán Grusman	Měr.	1:50	 G - ATELIER GABRIELOVA 15, 746 01 OPAVA e-mail: gatelier@opava.cz tel.: 585 221 111
ZODP. PROJEKTANT	Ing.Radán Grusman	Ar.č.	737	
KRESLIL	Ing.Radán Grusman	Or.č.	9	
DATUM	11/2020	St.	DSP	
OBSAH	Č. VÝKRESU		STR.	
Volnočasové I–Studio v Domě dětí Fontána Janáčkova 715, 735 81 Bohumín				
Rozvaděč 1.NP–úprava			EL09	
			1	




R 1.NP–osvětlení EL09 2

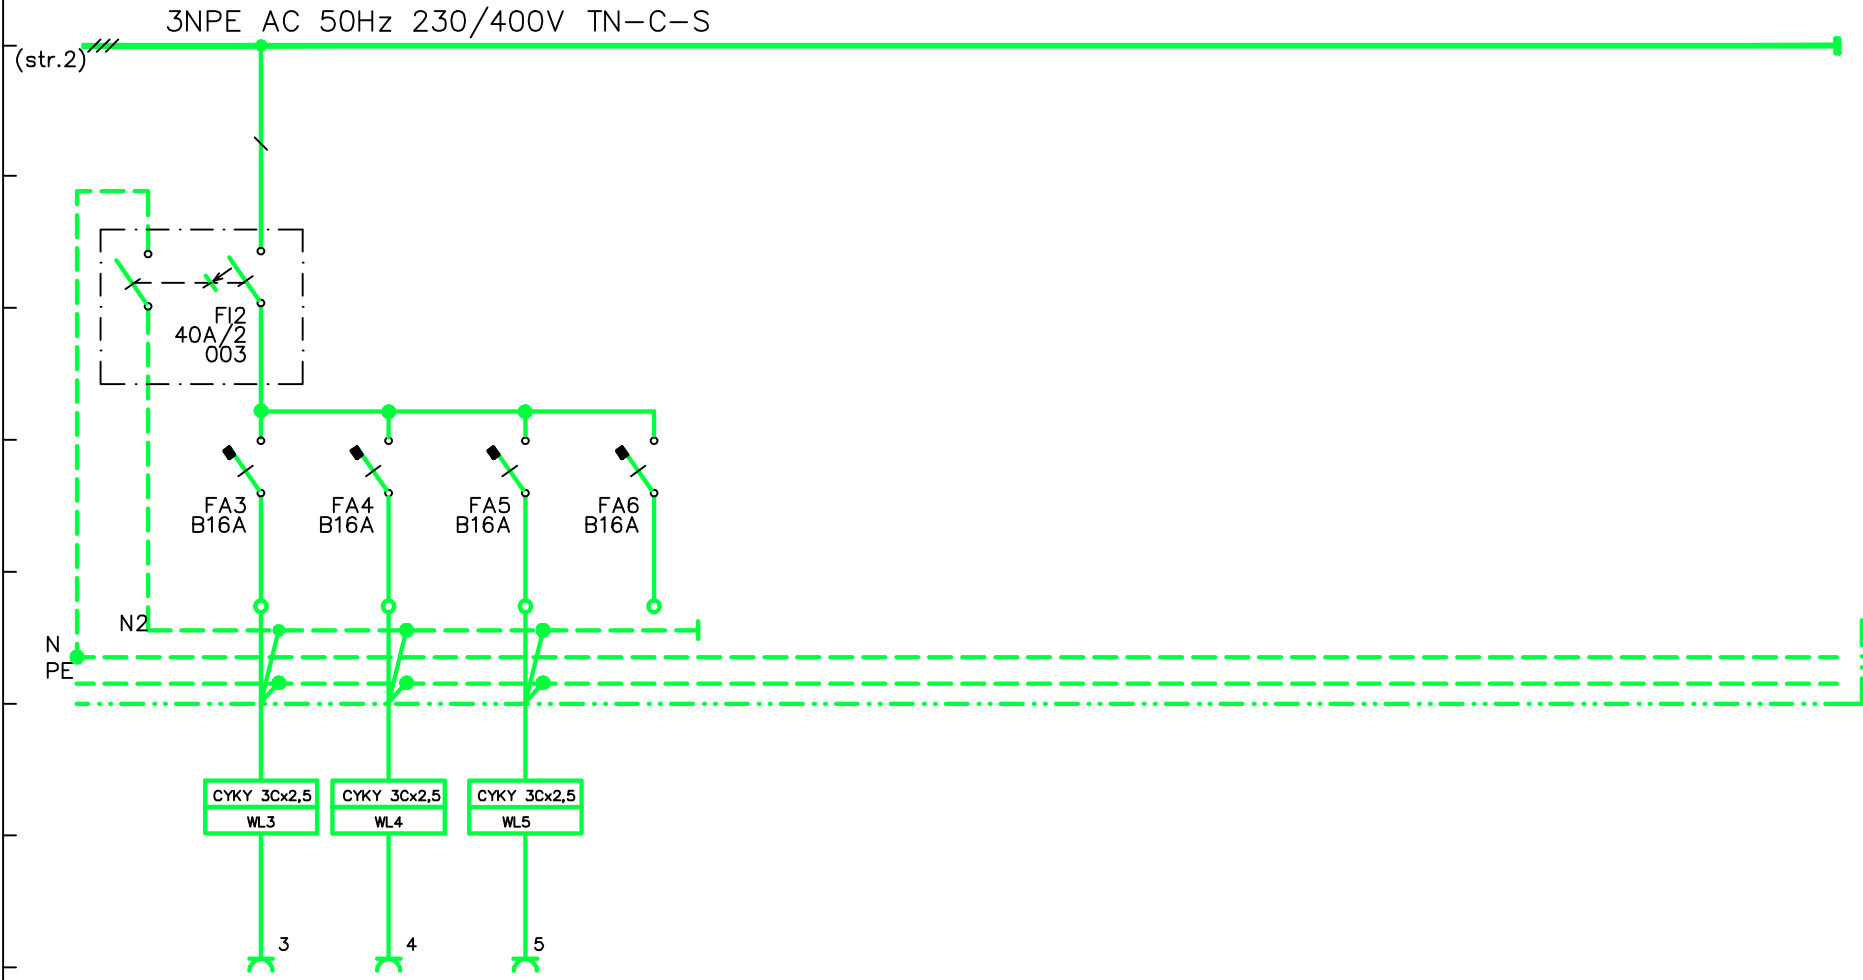


R 1.NP–elinstalace EL09 3


Rozvodná soustava : 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s normou ČSN 33 2000-4-41, ed.2 ochrannými opatřeními stanovenými v oddíle "411-Ochranné opatření:automatické odpojení od zdroje" a souvisejícími normami podle odkazů v uvedené normě.
Ochrana před přímým dotykem živých částí je zajištěna:
-základní ochranou dle odst.411.2 jedním z opatření popsaných v příloze A, případně B.
Ochrana před dotykem naživých částí při poruše je zajištěna:
ochranným uzemněním a ochranným pospojováním dle odst. 411.3.1
-automatickým odpojením v případě poruchy dle odst. 411.3.2
-doplňkovou ochranou dle odst. 411.3.3
-dodržením podmínek pro síť TN dle odst. 411.4

D.1.4 – ELEKTROINSTALACE


NAVRHL	Ing.Radán Grusman	Měr.	1:50	
ZODP. PROJEKTANT	Ing.Radán Grusman	Ar.č.	737	
KRESLIL	Ing.Radán Grusman	Or.č.	10	
DATUM	11/2020	St.	DSP	
OBSAH	Č. VÝKRESU			STR.
Volnočasové I–Studio v Domě dětí Fontána Janáčkova 715, 735 81 Bohumín				EL10
Rozvaděč 2.NP–úprava				1

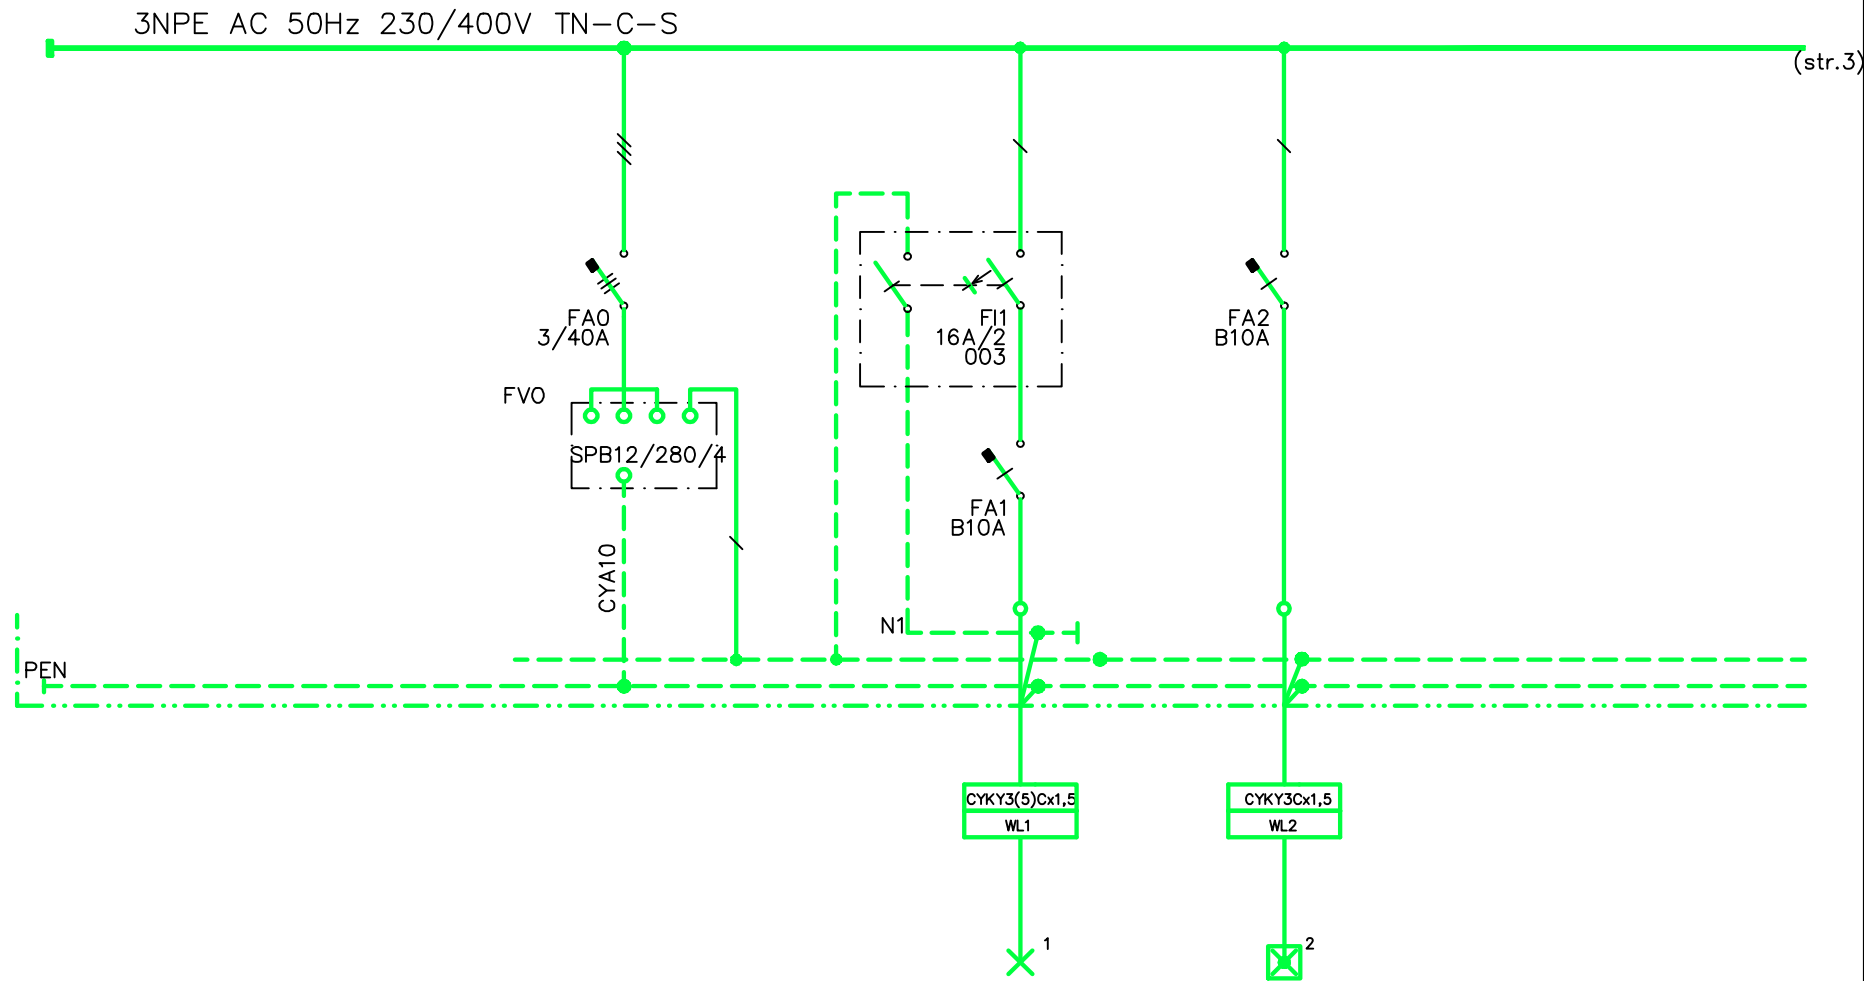


R 2.NP–osvětlení EL10 2

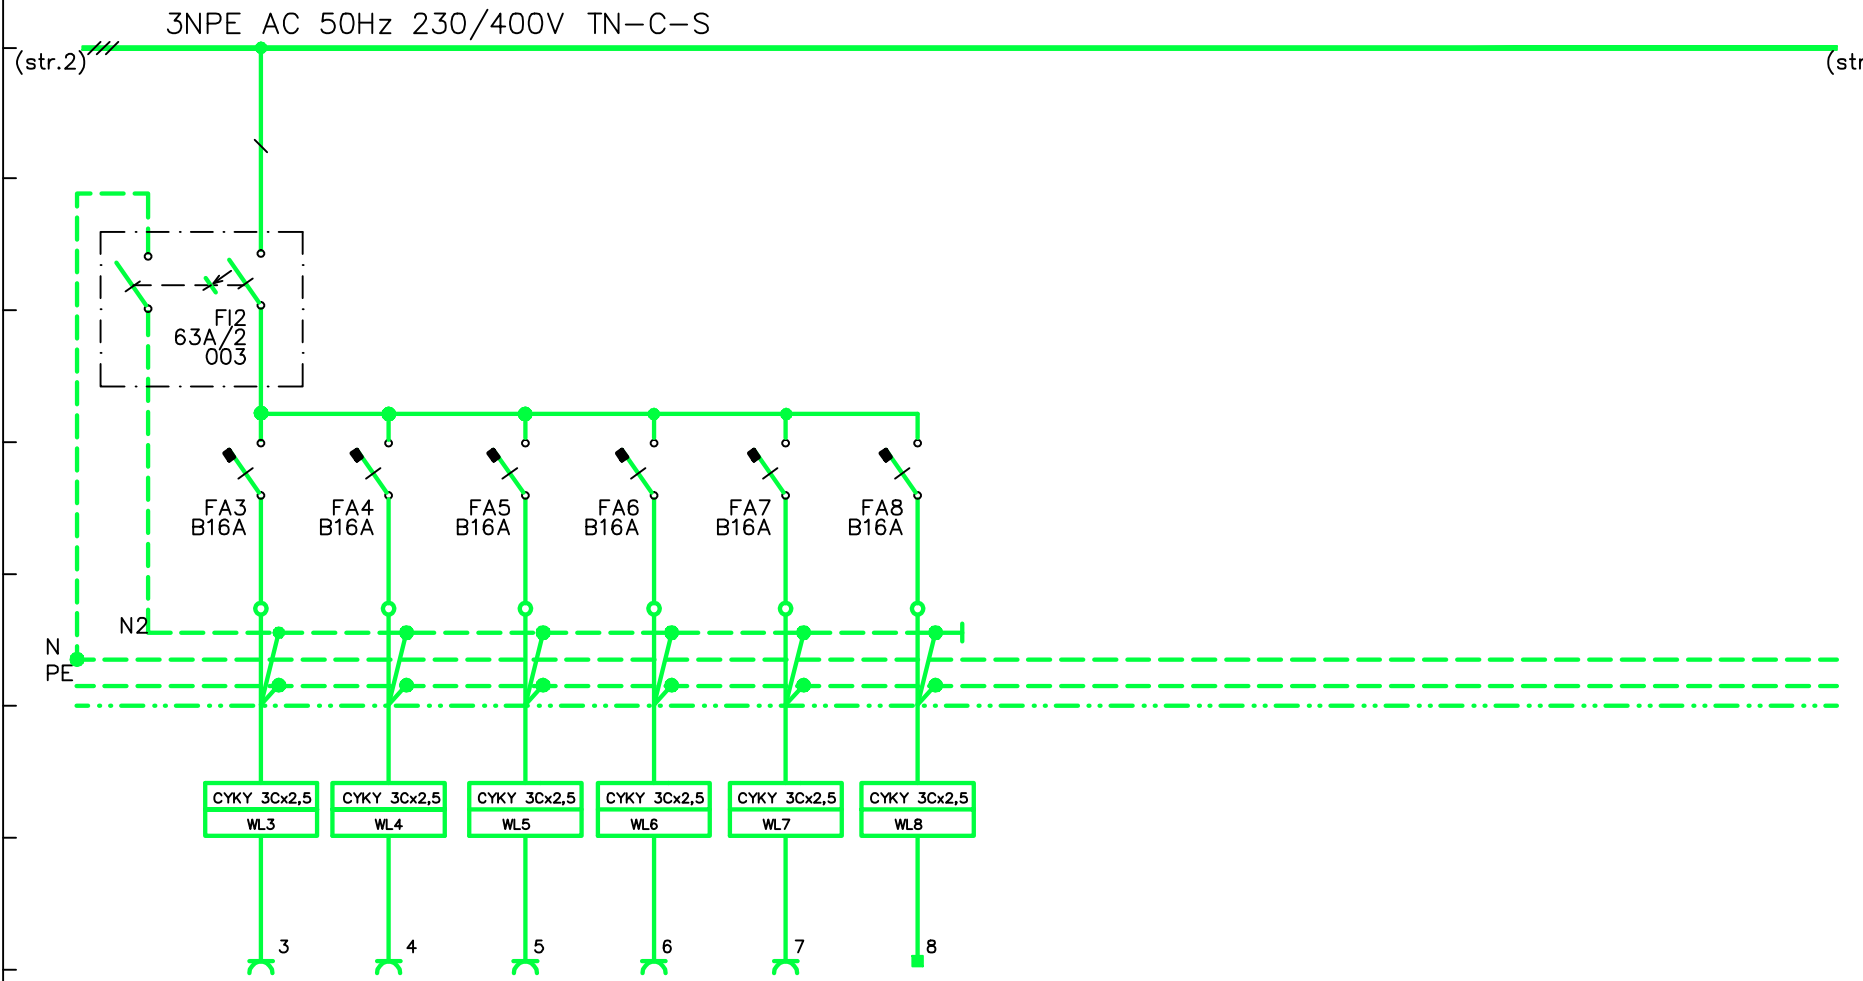

R 2.NP–elinstalace EL10 3

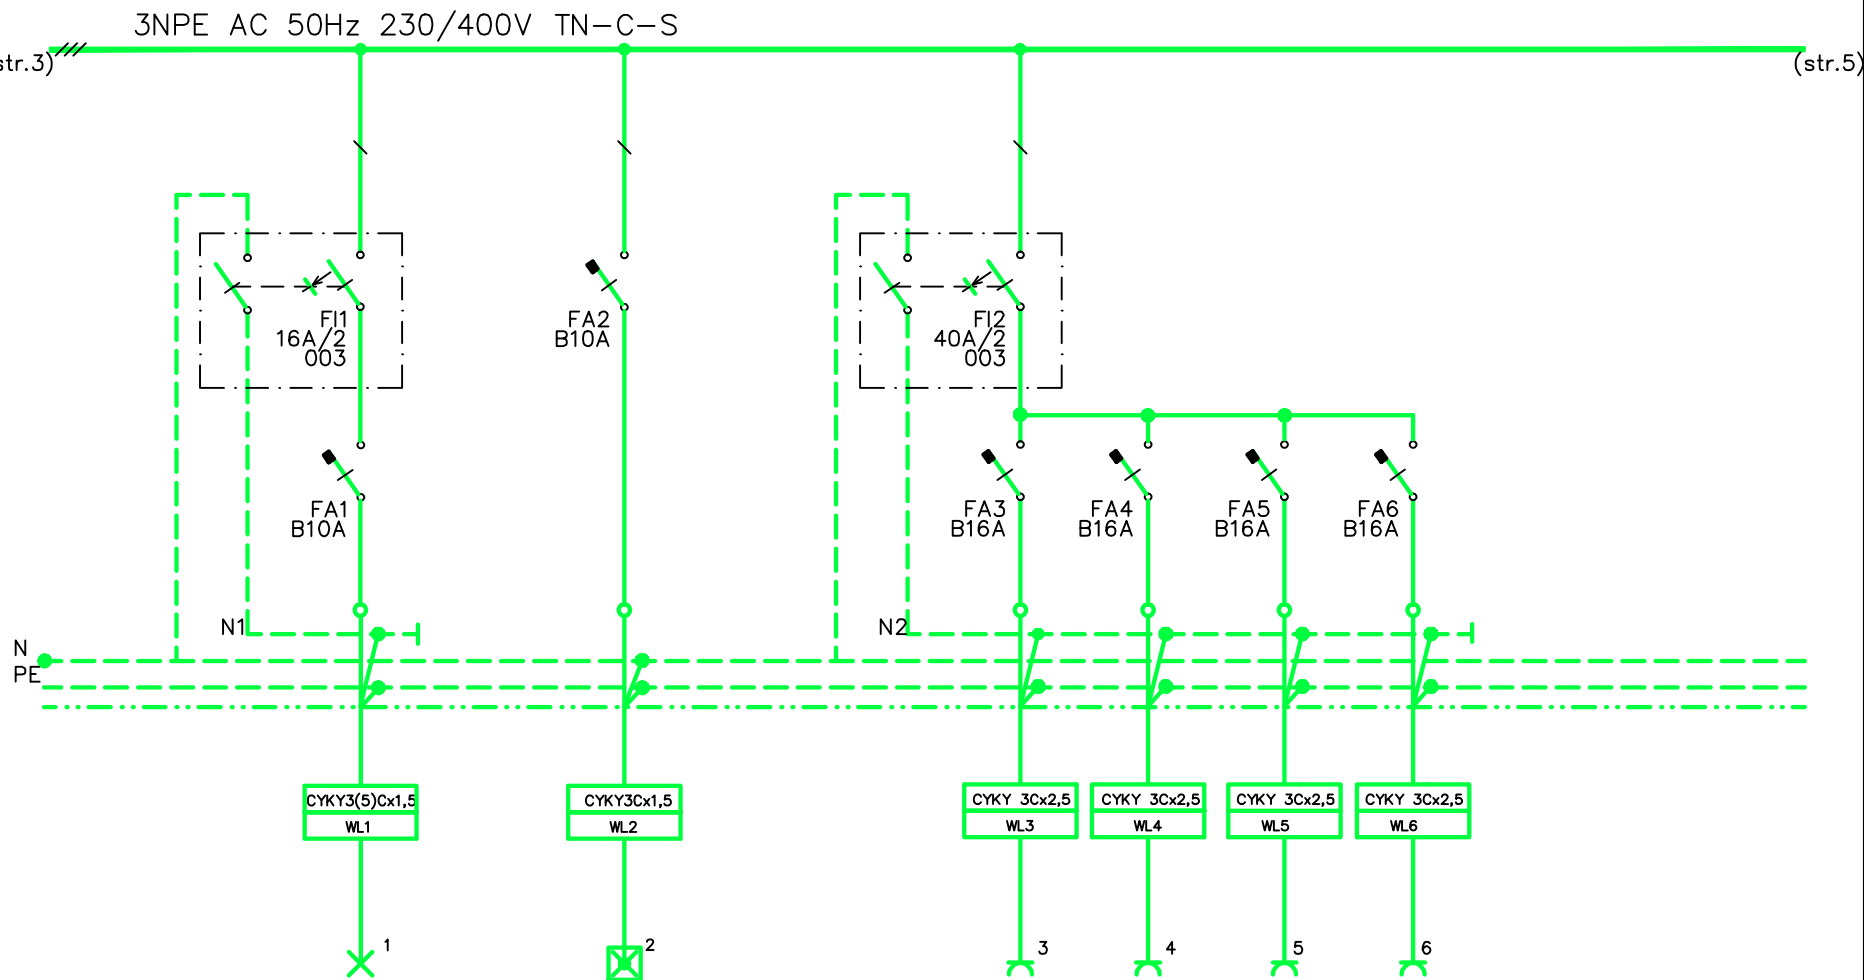

R 2.NP–osv.+elinstalace EL10 4

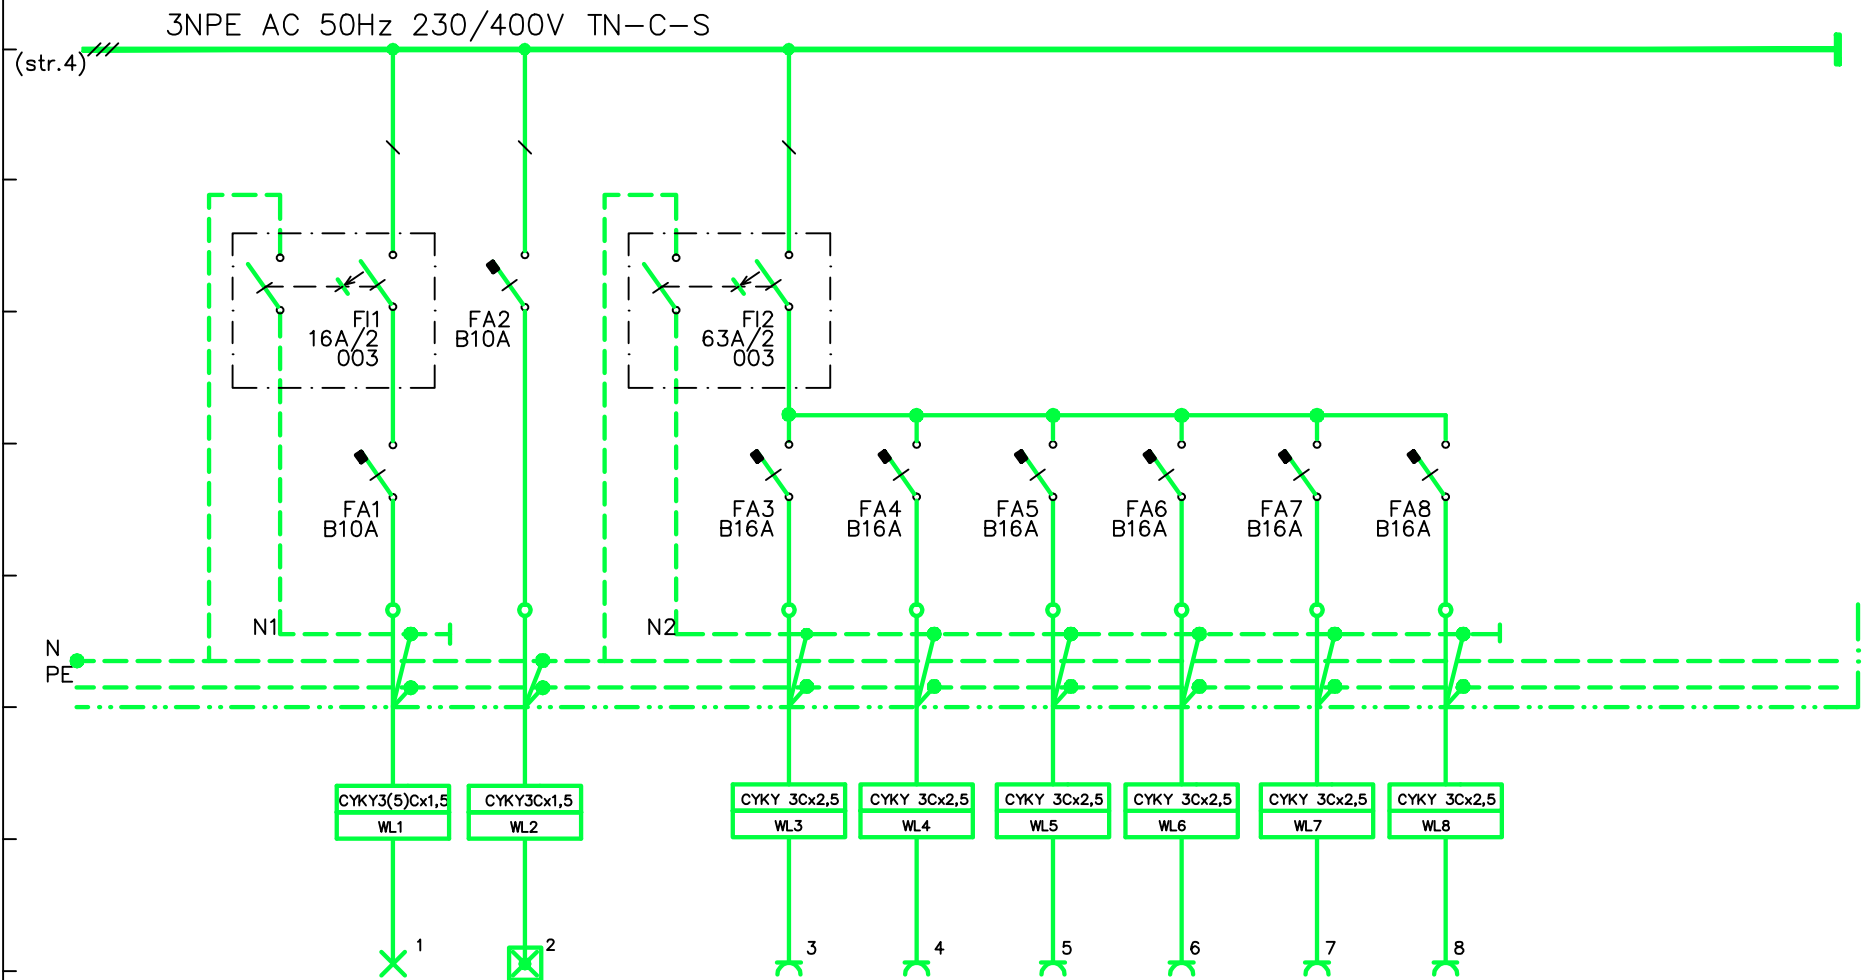

R 2.NP–osv.+elinstalace EL10 4