


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA [m ²]	SV.VÝŠKA [m]	PODLAHA	STĚNY	STŘOP
101	UČEBNA 101	19,5	3,000	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	MINERÁLNÍ KAZETOVÝ

Všechny obvody NN jsou napojeny ze stávajícího a upraveného rozvaděče na chodbě

Slaboproudé obvody jsou napojeny ze stávajícího Racku

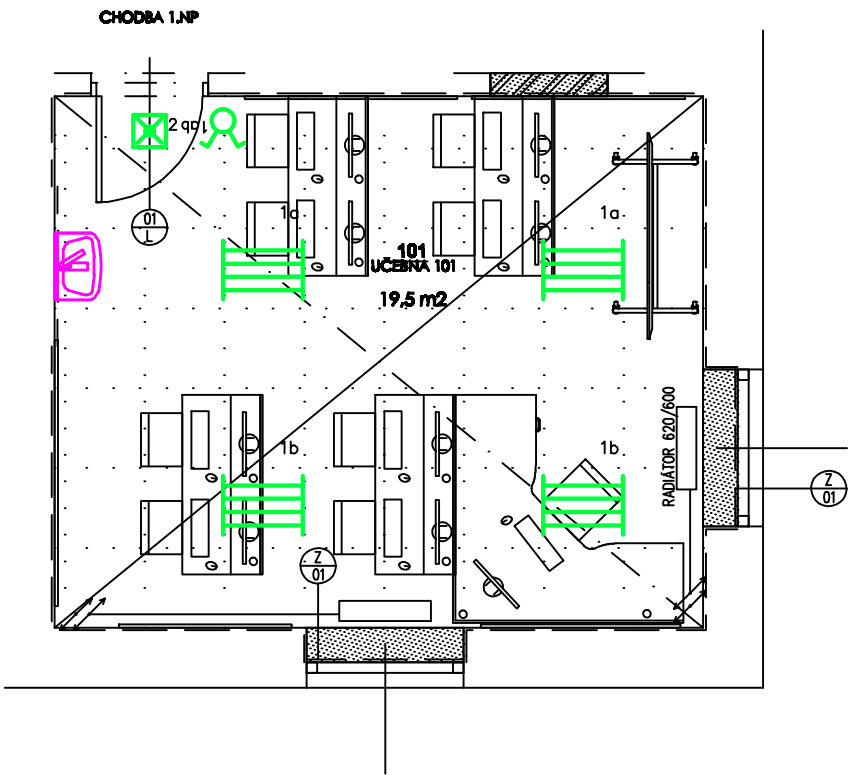

Legenda elektro

Spínač jednopólový strojek
kryt bílý, 10AX,250V AC, osadit do v.120cm od podlahy

Spínač sériový strojek
kryt bílý, 10AX,250V AC, osadit do v.120cm od podlahy

Svítilno vestavné 4x24W (příp.LED) 600x600
mřížka vysoký lesk, IP20


Nouzové svítidlo nad dveře , 9W/1hod., s vlastním zdrojem,
s piktogramem, pracuje pouze v nouzovém režimu

Rozvodná soustava : 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN–C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s normou ČSN 33 2000–4–41, ed.3 ochrannými opatřeními stanovenými v oddíle "411–Ochranné opatření:automatické odpojení od zdroje"
a souvisejícími normami podle odkazů v uvedeně normě.

Ochrana před přímým dotykem živých částí je zajištěna:
–základní ochranou dle odst.411.2 jedním z opatření popsaných v příloze A, případně B.

Ochrana před dotykem neživých částí při poruše je zajištěna:
ochranným uzemněním a ochranným pospojováním dle odst. 411.3.1
–automatickým odpojením v případě poruchy dle odst. 411.3.2
–doplňkovou ochranou dle odst. 411.3.3
–dodržením podmínek pro síť TN dle odst. 411.4

D.1.4 – ELEKTROINSTALACE

NAVRHL	Ing.Radán Grusman	Měř.	1: 50	 G - ATELIER Dostajevského 28, 746 01 OPAVA e-mail: gatelier@centrum.cz ICO: 43891632, mob.: 602 834 912	
ZODP. PROJEKTANT	Ing.Radán Grusman	Ar.č.	737		
KRESLIL	Ing.Radán Grusman	Or.č.	1		
DATUM	11/2020	St.	DSP		
OBSAH				Č. VÝKRESU	STR.
Volnočasové i–Studio v Domě dětí Fontána Janáčkova 715, 735 81 Bohumín				EL01	1
Učebna 101–osvětlení					