

PROBĚH ZEMNĚNÍ - vzájemné pospojování zařízení SSZ FeZn drát Ø10mm

Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

Živých částí: Izolací, krytí a přepážkami

Neživých částí: Řadič SSZ


ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky

doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

připojená zařízení SSZ

ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky

doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

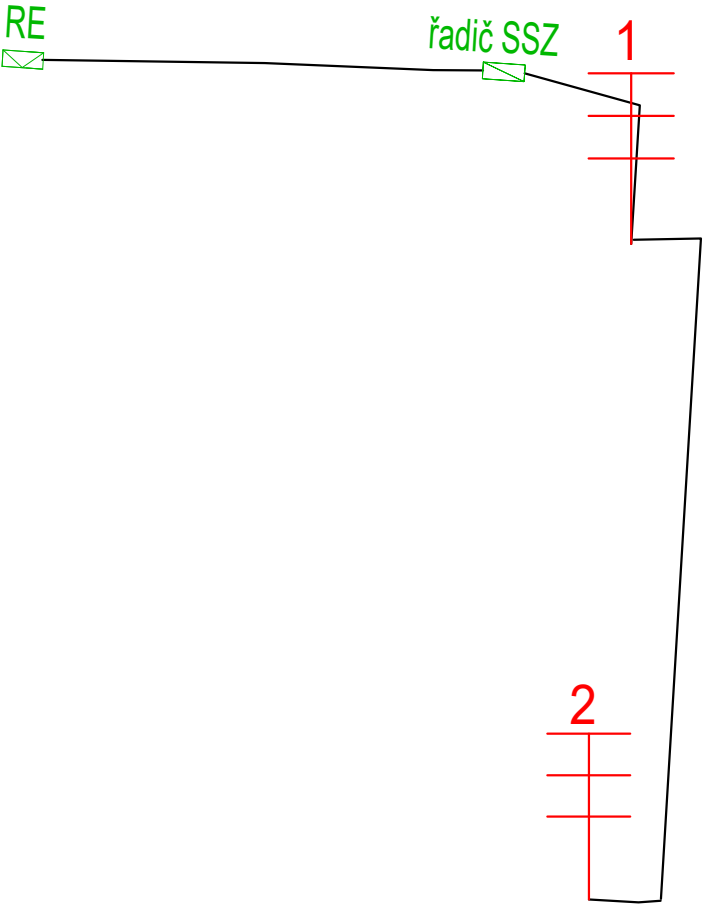

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT p.v.

| | | | |
|--|-------------------------|---|---------|
| VYPRACOVAL | ZODP.PROJEKTANT | ŠNAPKA SLUŽBY S.R.O. HŘBITOVNÍ 651/8 TĚRLICKO | |
| ING. IVAN ŠNAPKA | ING. IVAN ŠNAPKA | | |
| KATASTR: SKŘEČOŇ | PARC.Č. 2414 A PŘILEHLÉ | | |
| INVESTOR: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, BOHUMÍN, 735 81 | | DATUM | 04/2022 |
| STAVBA: PŘECHOD PRO CHODCE SIL.Č. I/67 U PRODEJNY HANUSEK | | FORMÁT | A3 |
| | | MĚŘÍTKO | 1:200 |
| SO 401 SSZ - SCHÉMA POSPOJOVÁNÍ | | ČÍSLO VÝKRESU | D.1.02 |