



naše značka
5002474794
vyřizuje
Helena Bystřická
datum
26.10.2021

ATRIS, s.r.o.
Občanská 1116/18
71000 Ostrava

Věc:

VRÁCENÍ ŽÁDOSTI - Bohumínská městská nemocnice - demolice kotelny

K.ú. - p.č.: Starý Bohumín

Stavebník: Město Bohumín, Masarykova 158, 73581 Bohumín

Účel stanoviska: Odstranění stavby

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- STL plynovod OC DN 100 + STL přípojka OC DN 80
- STL přípojka PE d 63 ve výstavbě - investor Bohumínská městská nemocnice, a.s.

Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu (zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Stanovisko NELZE použít k povolení nebo pro realizaci stavby.

Vámi předloženou žádost nelze prozatím odsouhlasit s následujícím odůvodněním.

Dle předložené dokumentace dojde ke zrušení části STL plynovodu OC DN 100 a STL přípojky OC DN 80. Toto je nutné samostatně projednat.

Výstavba/ úprava plynárenského zařízení a připojení k distribuční soustavě je řešeno samostatně. Kontakty na techniky připojování a rozvoje - viz kontaktní systém : <http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>

Požadavek na připojení nového odběrného místa nebo technické změny u existujícího odběrného místa musí být projednán prostřednictvím žádosti o připojení k distribuční soustavě. Podrobné informace naleznete na stránkách GasNet s.r.o. <https://www.gasnet.cz/cs/zakaznik/>.

- Před zahájením demolice objektu musí být projednáno trvalé ukončení provozu plynovodní přípojky. Kontaktní osoba pro projednání je: <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/> (Stanovisko ke stavbě plynárenského zařízení)
- Před provedením zrušení PP musí být ukončen odběr zemního plynu, toto projednejte u svého obchodníka.
- Pro demontáž plynoměru kontaktujte svého obchodníka s plynem. Je zakázáno manipulovat s obchodním měřidlem bez vědomí provozovatele distribuční soustavy.
- Demolice objektu může být zahájena až po provedení odpojení plynovodní přípojky!

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz
IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

Samostatné souhlasné stanovisko ke stavebním objektům neplynárenského charakteru je podmíněno vydáním kladného samostatného stanoviska ke zrušení plynárenského zařízení a přípojky.

Jelikož žádost neobsahovala dostatek podkladů pro kvalifikované posouzení stavby, vracíme Vám ji k doplnění dle podmínek uvedených v tomto stanovisku a novému zadání přes internetovou aplikaci EMP.

Projektovou dokumentaci (NEplyn. části stavby), ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů požadujeme předložit k odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>

Dokumentace bude vypracována ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. PD musí řešit vzájemný vztah nově projektované stavby a stávajícího plynárenského zařízení včetně plynovodních přípojek (okótováním a popisem v technické zprávě) s ohledem k zákonům č. 458/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb., ČSN EN 1594 a TPG 702 04, ČSN EN 12007 - 1/2/3/4, TPG 702 01, ČSN EN 12186 a ČSN 73 6005. Tato povinnost se vztahuje pro všechny možnosti umístování, povolování a užívání stavby, které stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb.

Při zadávání žádosti zakreslujte prosím zájmovou oblast tak, aby vždy co nejvíce odpovídala rozsahu stavby v přiložených situacích.

Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) ve správě naší společnosti. Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ.

Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>

Pro upřesnění polohy PZ doporučujeme provést jeho vytyčení, příp. ověřit jeho polohu sondami. Vytyčení bude provedeno bezplatně na základě Vaší žádosti. Informace naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>.

Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování.

V zájmovém území se mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002474794 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Bystrická'.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Helena Bystřická
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
HELENA.BYSTRICKA@GASNET.CZ




Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele


Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002474794 ze dne 26.10.2021.


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Bohumín, Masarykova 158, 73581 Bohumín. K.ú.: Starý Bohumín.

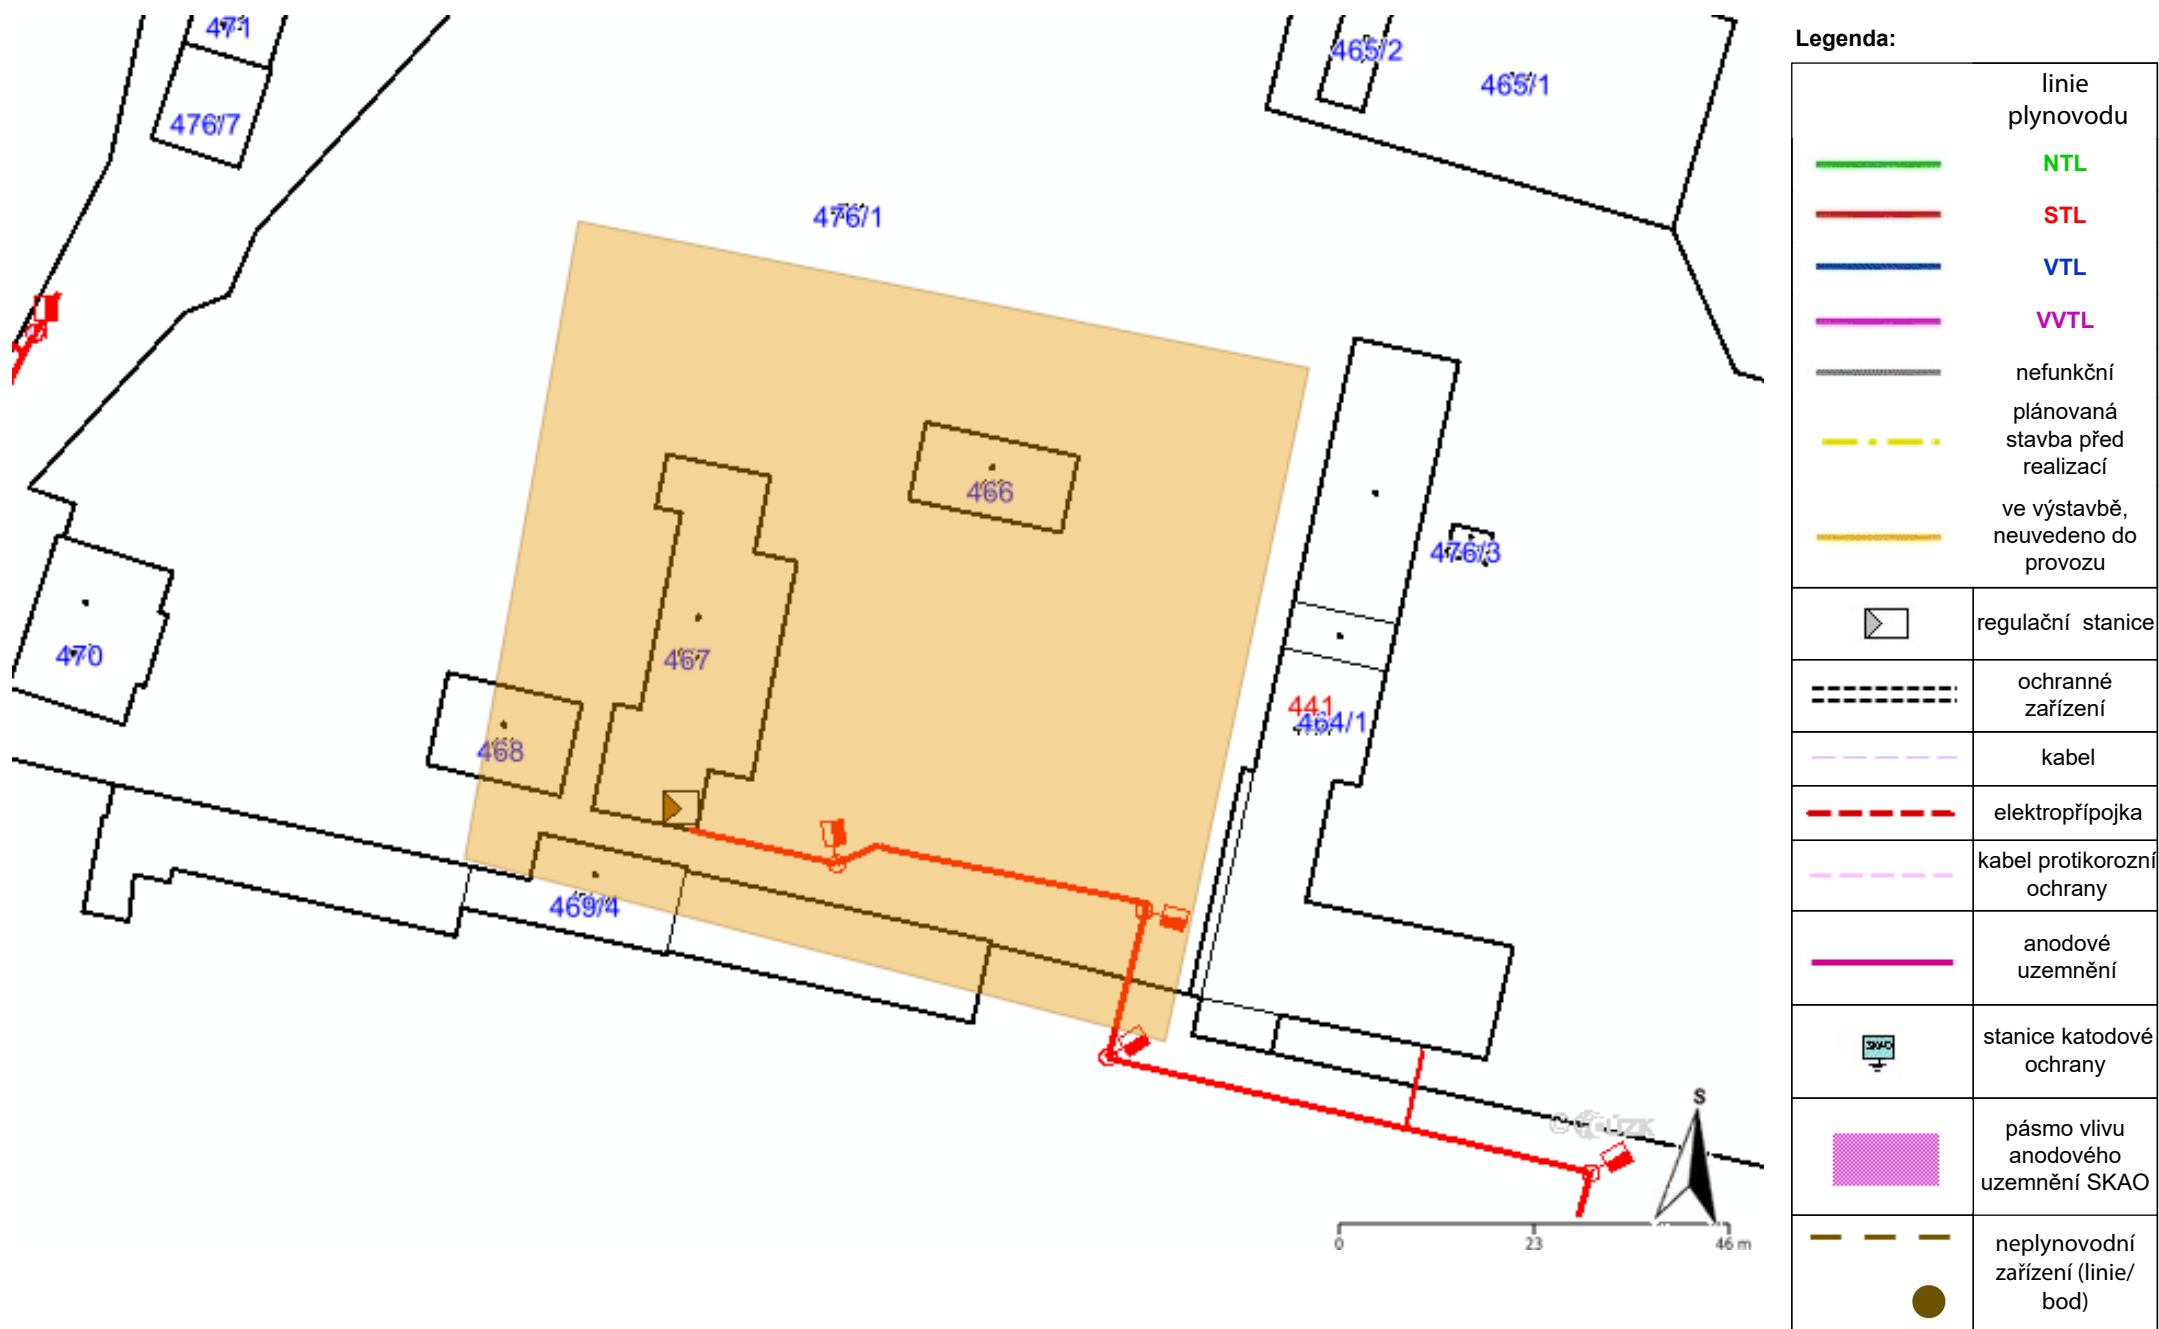

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002474794 ze dne 26.10.2021.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Bohumín , Masarykova 158 , 73581 Bohumín. K.ú.: Starý Bohumín.

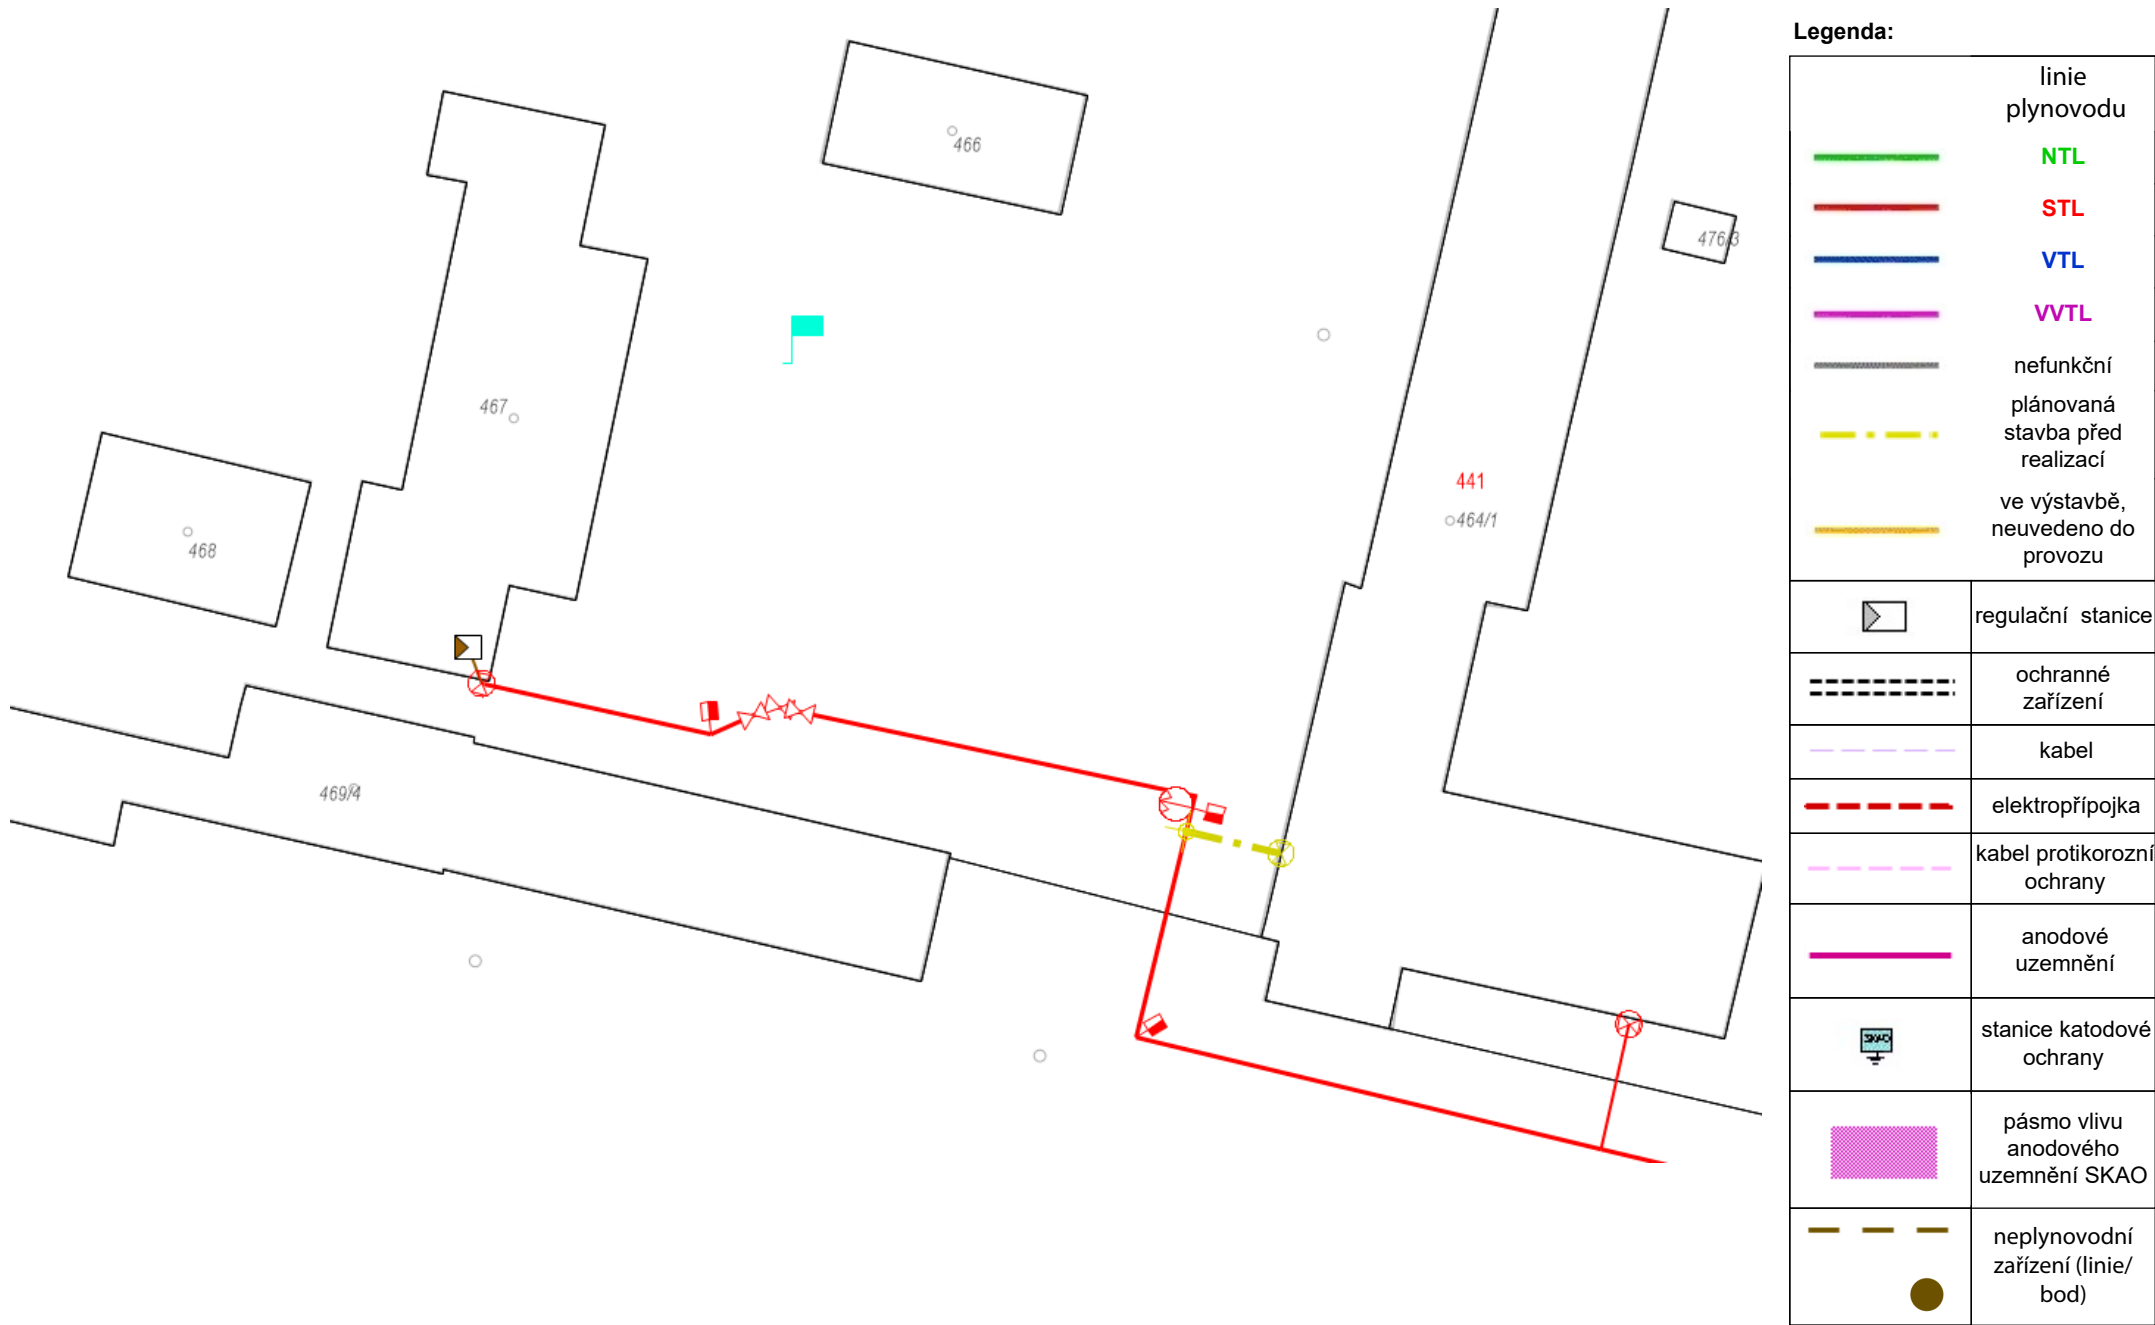

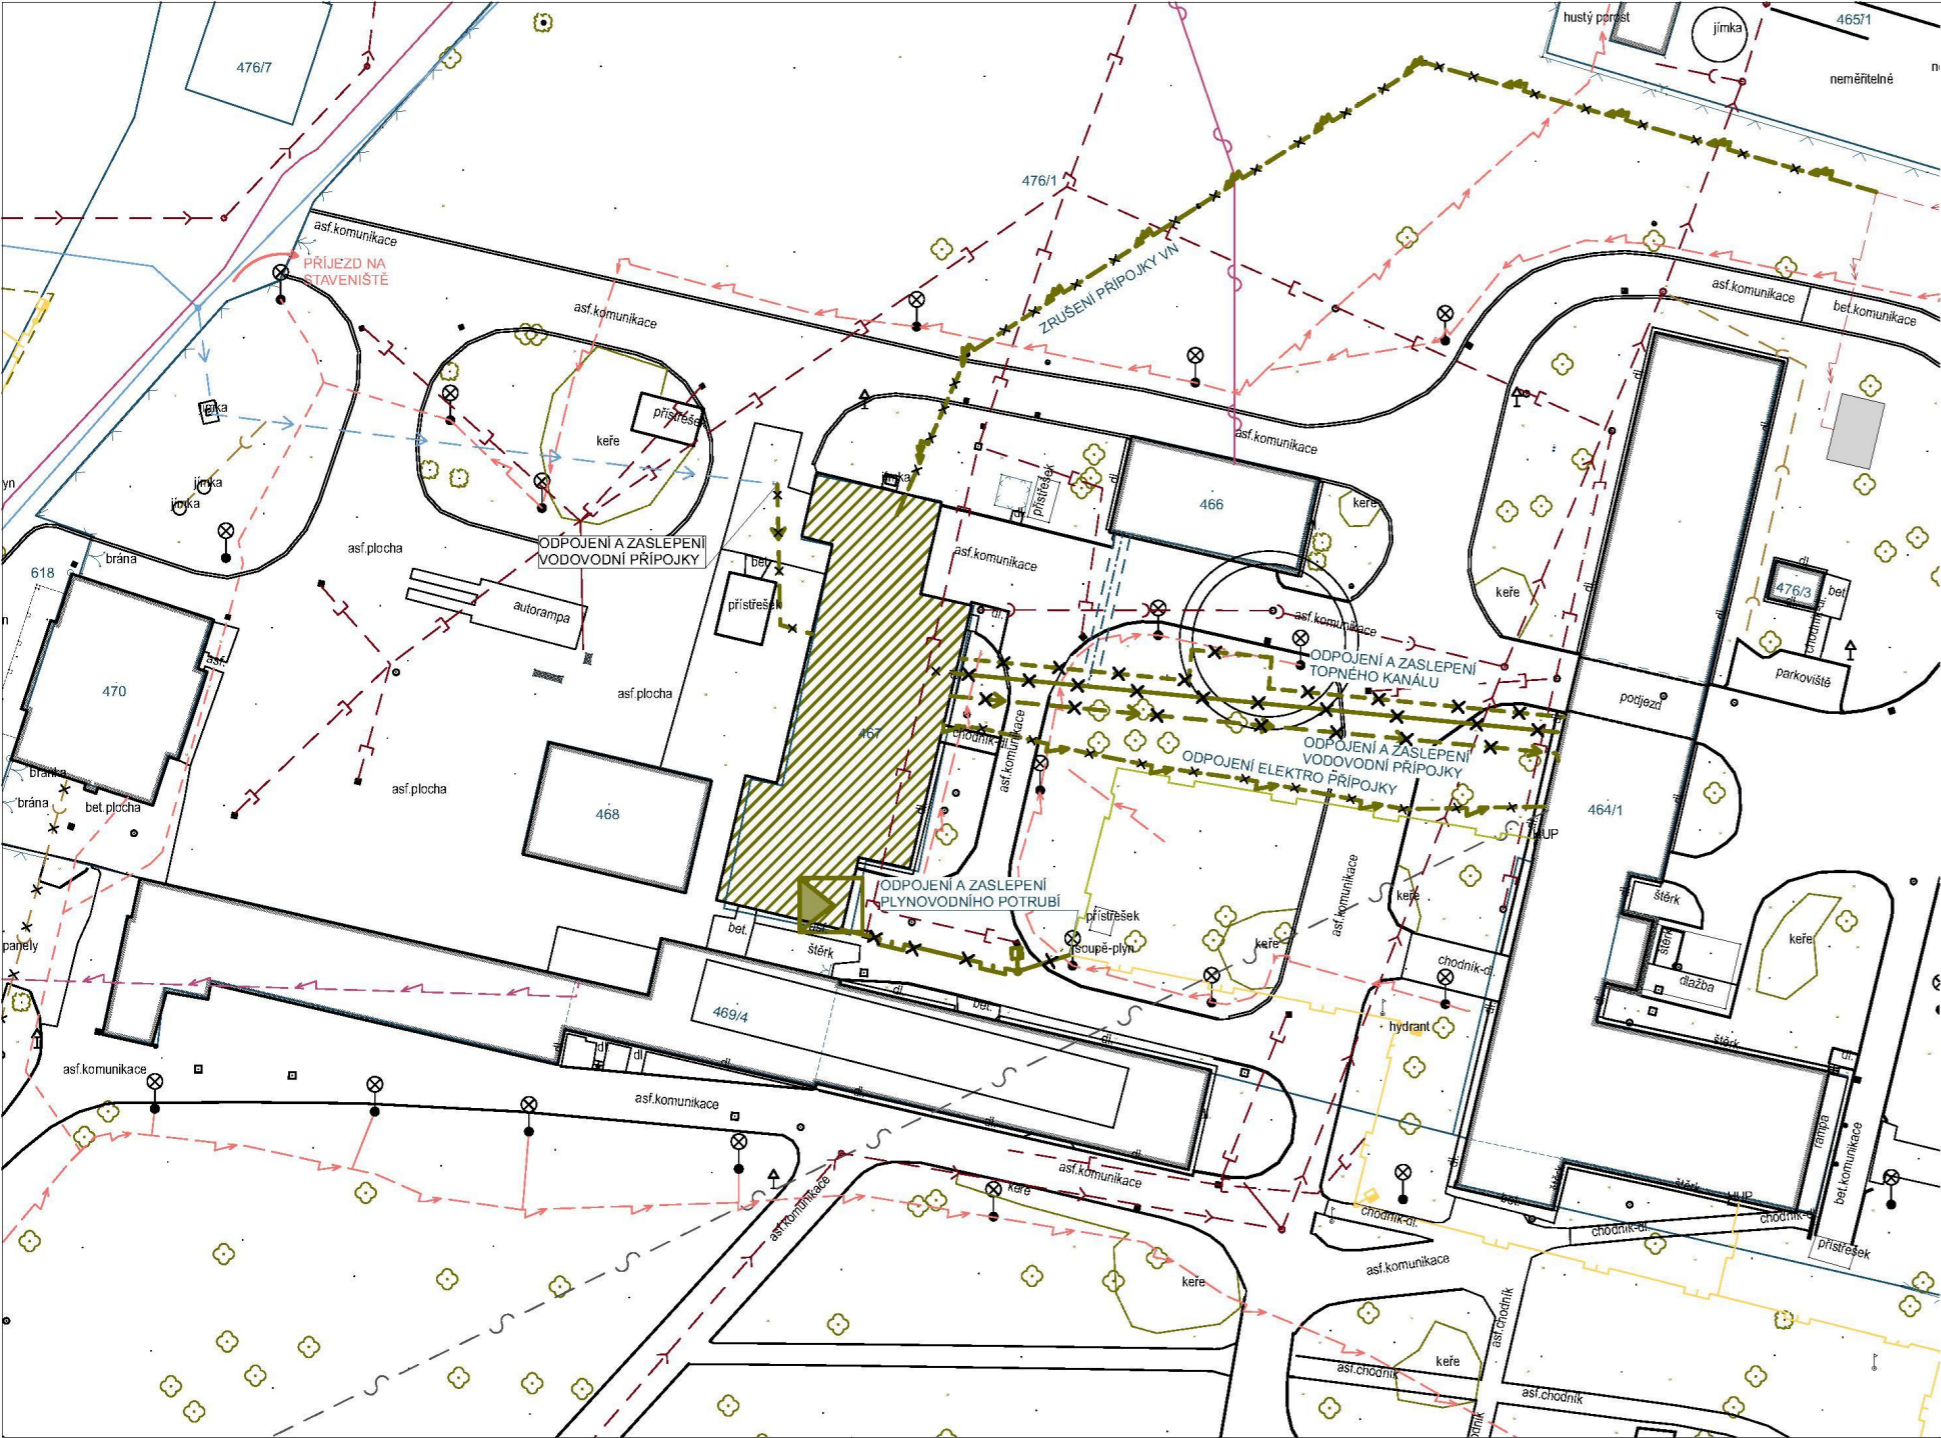

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- BOURANÁ BUDOVA
- STÁVAJÍCÍ OZELENĚNÍ - STROMY
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- REGULAČNÍ STANICE - GridServices
- STL PLYNOVOD - GridServices
- SDĚLOVACÍ KABEL - T-mobile
- JEDNOTNÁ KANALIZACE - SmVaK
- PŘÍBLIŽNÁ POLOHA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - SmVaK
- VODOVOD - SmVaK
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35 KV - ČEZ DISTRIBUCE
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN DO 1 KV - ČEZ DISTRIBUCE
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN DO 1 KV - ČEZ DISTRIBUCE
- ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU - CETIN
- NADZEMNÍ SÍŤ - CETIN
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- VODOVOD
- PODZEMNÍ ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ NN
- PLYNOVOD
- T.K. TOPNÝ KANÁL

LEGENDA ODPOJOVANÝCH A ZASLEPENÝCH SÍTÍ

- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- PŘÍPOJKA NN VEDENÍ
- PŘÍPOJKA VN VEDENÍ
- PŘÍPOJKA STL PLYNOVODU
- T.K. TOPNÝ KANÁL
- REGULAČNÍ STANICE - GridServices

POZNÁMKA:
V RÁMCI PD DEMOLICE BUDOU VEŠKERÉ SÍTĚ ODPOJENY OD BOURANÉ KOTELNY.
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ MUSÍ BYT PROVEDENY PŘELOŽKY AREÁLOVÝCH SÍTÍ A NÁSLEDNĚ MOHOU BYT ZAPOČATY BOURACÍ PRÁCE.

ZODP. PROJEKTANT: BARBORA KYŠKOVÁ	<div><div>trīs</div><div>Občanská 1116/18 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava s.r.o.</div></div>	
VYPRACOVAL: ING. SIMONA LYSOŇKOVÁ		
KONTROLOVAL: BARBORA KYŠKOVÁ		
PROJEKTANT OBJEKTU: D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
INVESTOR: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, NOVÝ BOHUMÍN, 735 81 BOHUMÍN	MÍSTO STAVBY:	BOHUMÍN
NÁZEV AKCE:	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	STARÝ BOHUMÍN
BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE - DEMOLICE KOTELNY	PARCELNÍ ČÍSLO:	467
STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÁST:	STAVEBNÍ
	FORMÁT:	841/594
	DATUM:	ZÁŘÍ 2021
JMÉNO VÝKRESU:	STUPEŇ:	DBP
	ARCHIVNÍ ČÍSLO: XXX	
	MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	1:500	C.3