


Půdorys 1. patra

M 1:100

Tabulka místností	
Číslo	Název
2.1	KUCHYŇKA
2.2	TRÍDA
2.3	HERNA
2.4	KANCELÁŘ
2.5	PŘEDSÍŇ
2.6	WC
2.7	CHODBA
2.8	WC
2.9	CHODBA
2.10	SCHODIŠTĚ

Legenda:

- Datová zástěrka 1xRJ45
- Datová zásuvka jednoduchá 2xRJ45
- Vstupní tablo videovrtlného s kamerou
- Vnitřní jednotka video vrtlného s obrazovkou
- Elektrický otvračť dveří
- Rozvaděč
- Sdružené vedení
- UKS KABEL TRASA

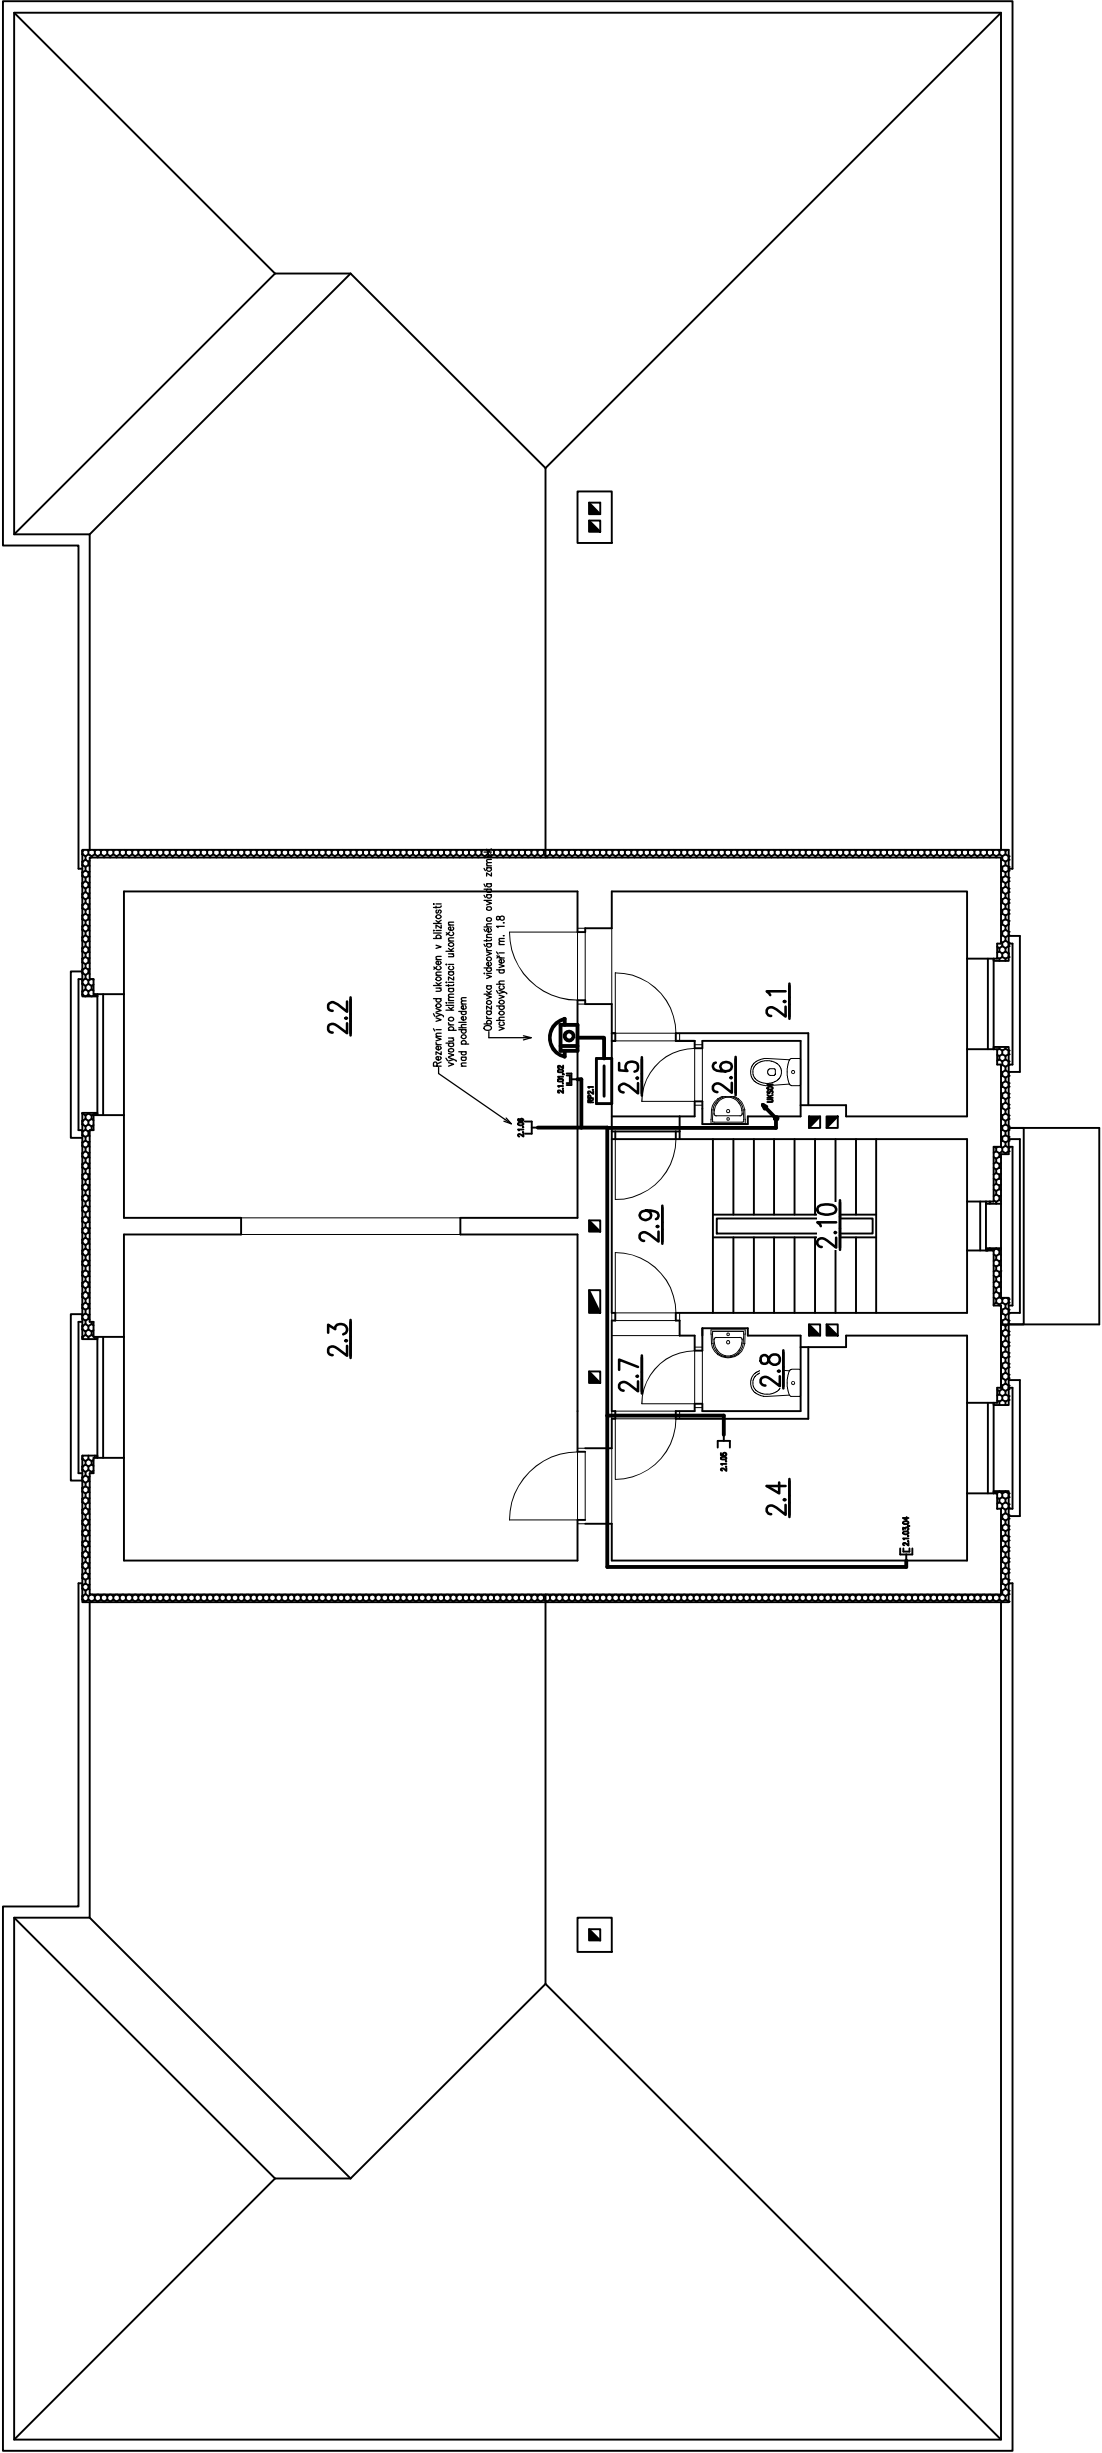


Všeobecné

Rozmístění datových zásuvek je dle návrhu projektanta. Před realizací je nutno rozmístění zkontrolovat s provozovatelem MŠ. Kabely budou vedeny ve zdi pod omítkou, odděleně od silnoproudé instalace. Těsnění prostupů jednotlivých kabelů s vnějším průřezem do 20 mm požárně dělicími konstrukcemi musí být provedeno dle ČSN 73 0802 čl. 8.6.1 a ČSN 73 0810 čl. 6.2.1 dozdním a zaoμίláním hmoíami reakce na oheň A1. V případě prostupů více kabelů nebo kabelů s vnějším průřezem nad 20 mm musí být prostupy utěsňeny realizací požárně bezpečnostního zařízení – ucpávky v souladu s ČSN EN 13501-2.

Kabelové trasy slaboproudých rozvodů vést odděleně od oslálních rozvodů elektrické energie.

Do zapojení EZS neíze zasahovat !!! Přípusné je pouze zasekání kabelů do zdi.

Vedoucí projektant – HIP		Ing. Ludmila Rojčková		<div>R&P PROJEKT</div> <div>STATIKA, PROJEKCE S.R.O.</div> <div>Havičkovovo nábreží 2728/38</div> <div>702 00 Ostrava–Moravská Ostrava</div> <div>Česká republika</div> <div>www.rpprojekt.cz</div> <div>Č.č.: 278 51 4006 CZ27851443</div> <div>e-mail: rojckova@rpprojekt.cz polach@rpprojekt.cz</div> <div>mobili: +420 775 33 43 18 +420 777 19 20 39</div>	
Projektant		Martin Polách			
Vypracoval		Petr Klusek			
Stavebník		Městský úřad Bohumín, odbor školství, kul. a sportu Masarykova 158, 735 81 Bohumín			
Název stavby: MŠ Smetanova 840, Bohumín				Profese	elektro
Rekonstrukce elektroinstalace vč. stavebních úprav				č. zak.	030423
				Stupeň	DPS
				Datum	04./2023
Část: 20 - Elektroinstalace				Formát	2x44
Název výkresu: Slaboproudá instalace 2.NP				Měřítko	1:100
				Číslo výkresu 030423-20-9	