



12.NP

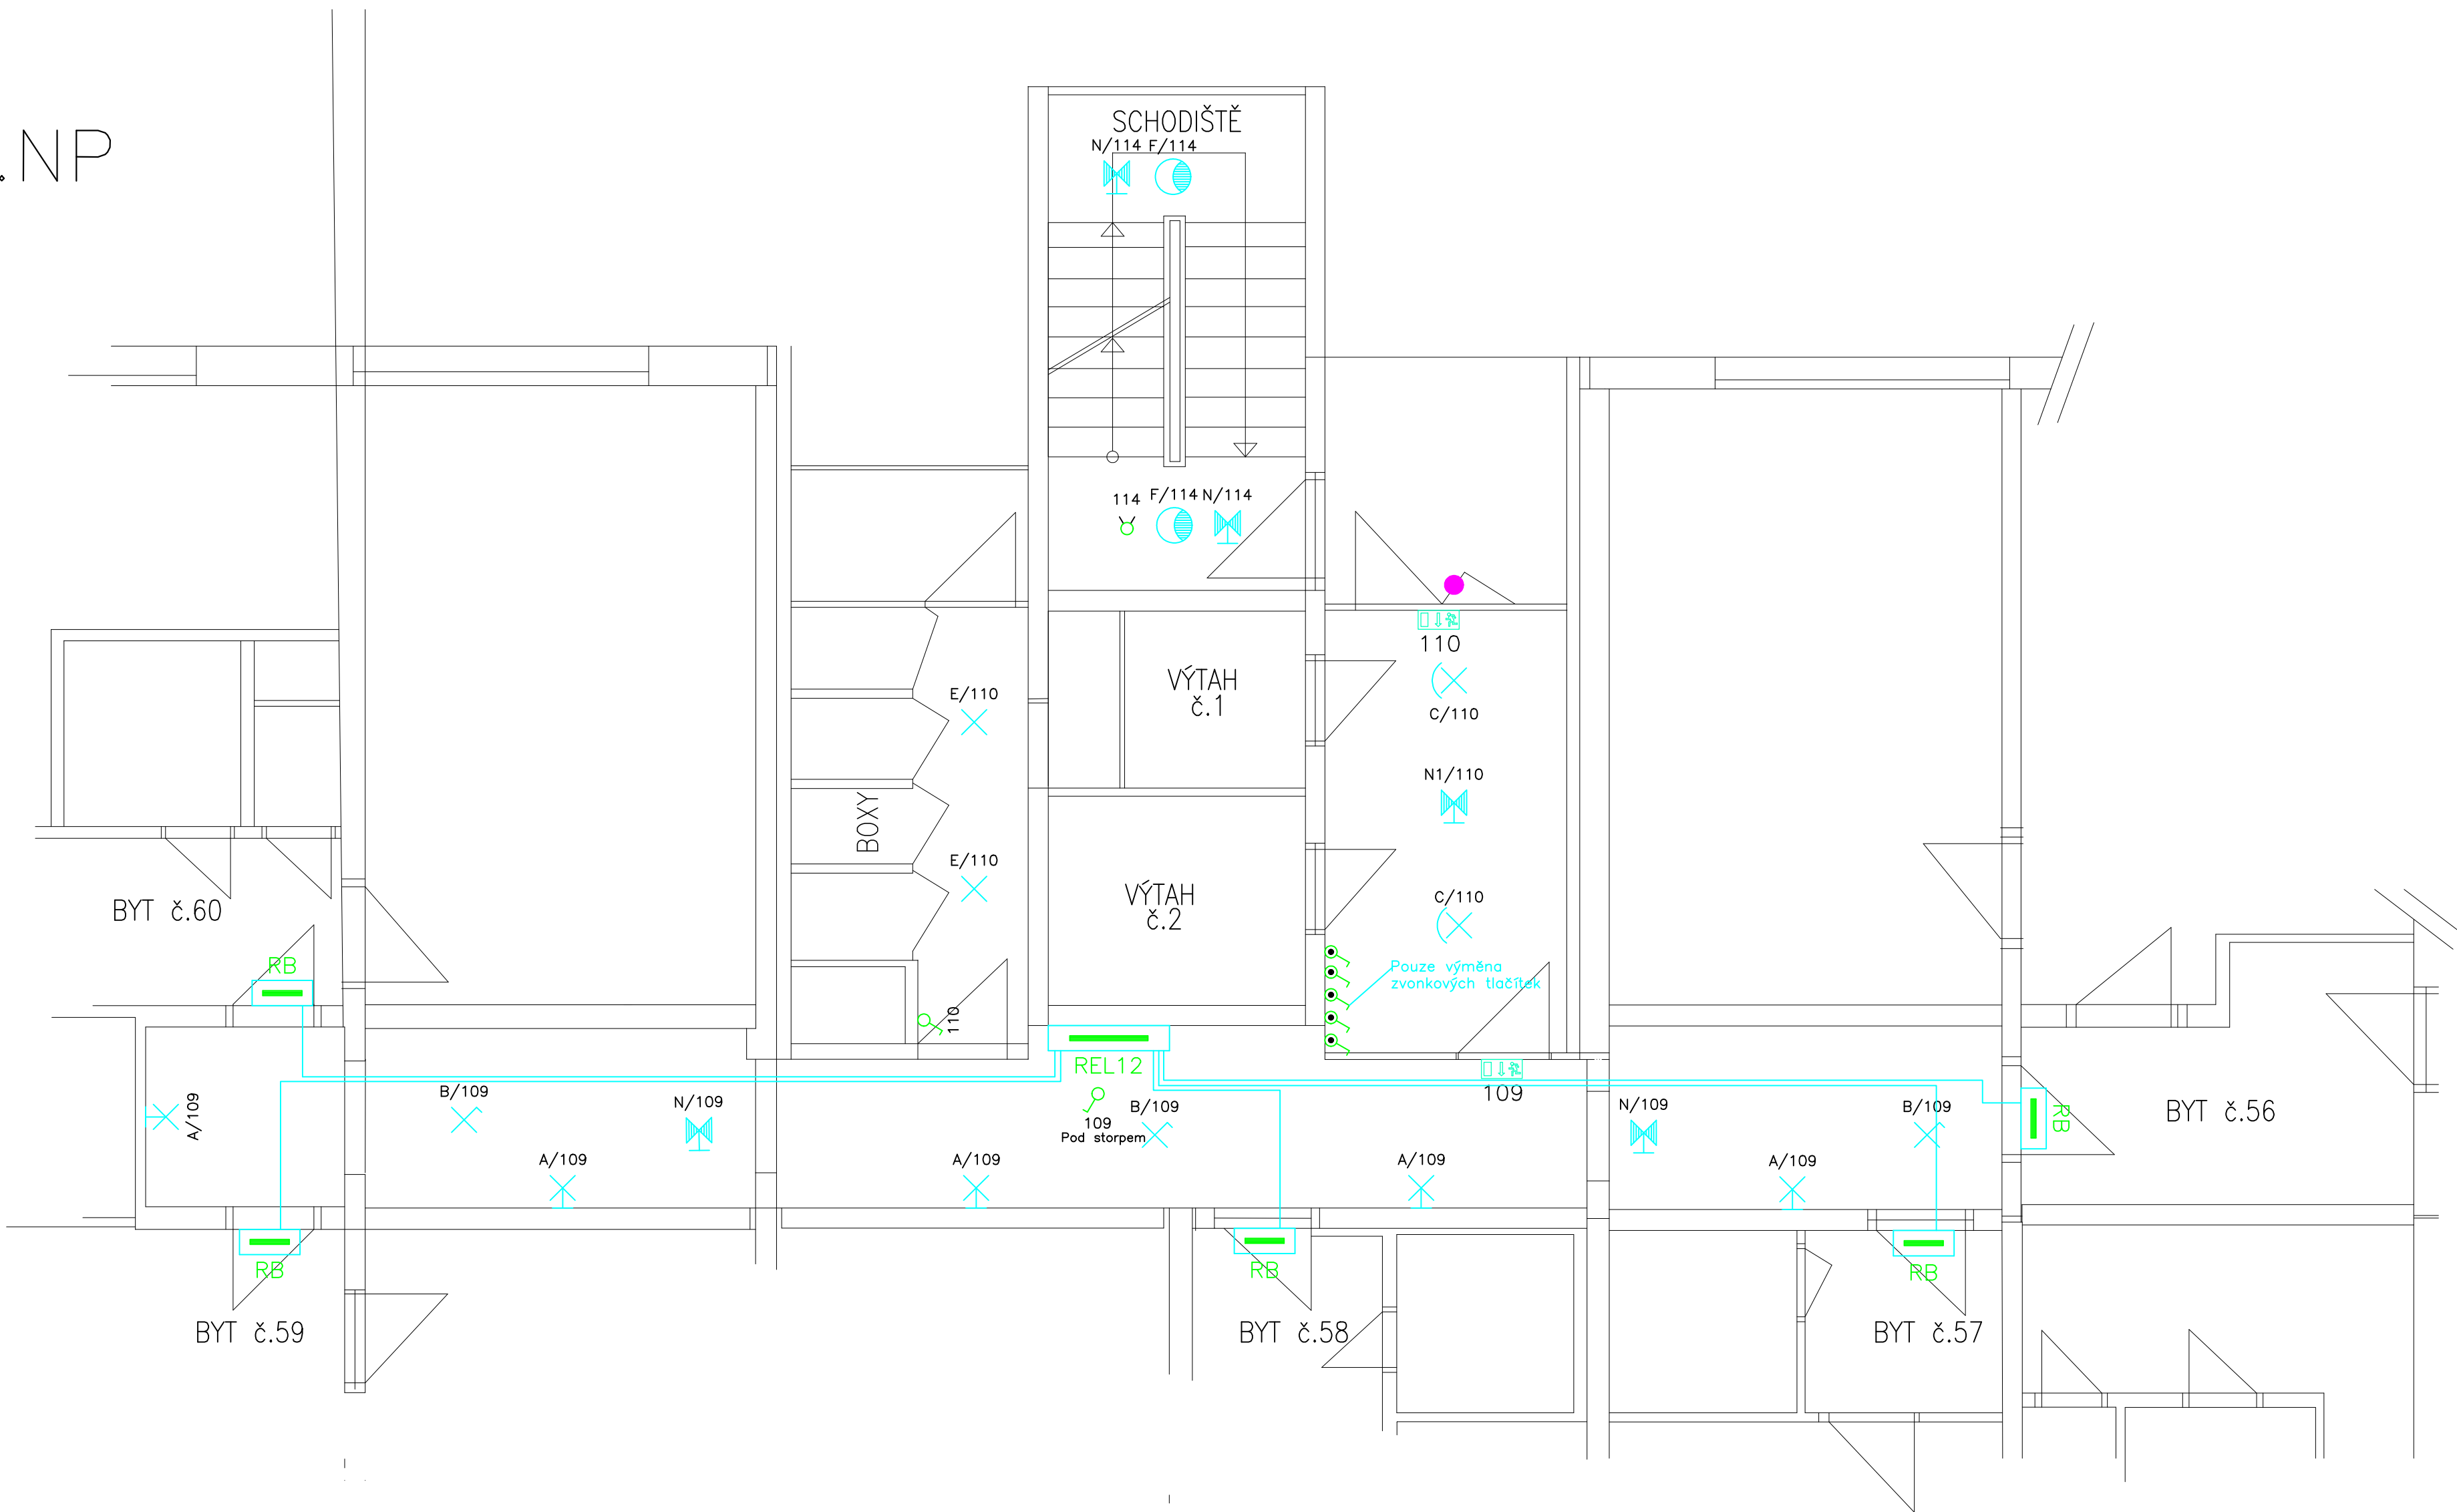


- LEGENDA ELEKTRO:
- N1 svítidlo LED se záložním zdrojem
1x 3W
dočasně 3hod
 - NO svítidlo LED se záložním zdrojem
1x 1W s podsvíceným piktogramem
dočasně 3hod
 - A přisazené svítidlo LED s pohybovým čidlem
1x 18W LED IP 44
 - B přisazené svítidlo LED
1x 18W LED IP 44
 - R rozvodnice
 - C přisazené svítidlo LED s pohybovým čidlem
1x 18W LED IP 44
 - D přisazené svítidlo LED
1x 18W, LED, IP65

- F přisazené kulaté svítidlo LED
18W, IP44
- nástěnné tlačítko s doutnavkou
- nástěnné tlačítko s doutnavkou
- Zásuvka v rozvaděči
- Zásuvka uzamykatelná v rozvaděči
1.NP, 4.NP, 7.NP, 10.NP
- Pohybové čidlo 230V

PROVEDENÍ:
- kabelové trasy vedeny v LV

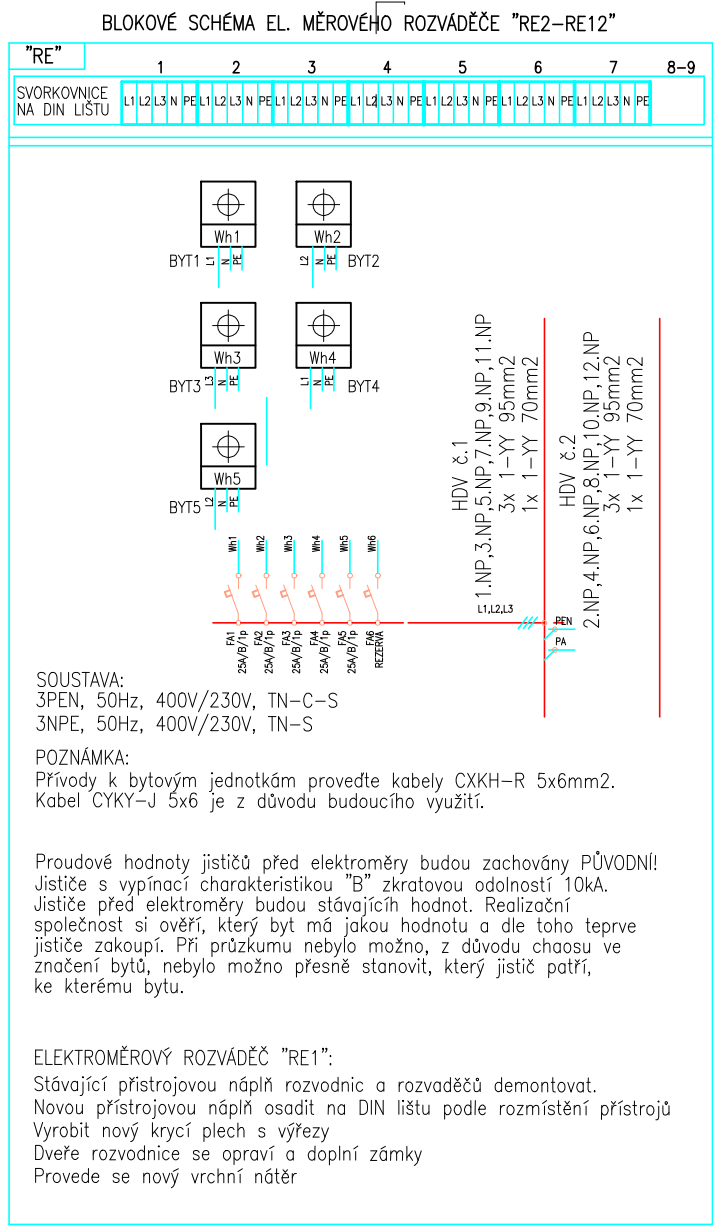

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------|---|---------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Studnička | | VYPRACOVAL Stanislav Gajzler | |  | |
| INVESTOR | Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín | | | | |
| NAZEV AKCE | Oprava elektroinstalace ve společných prostorech BD Čs. Armády 1054, Bohumín | | | STUPEŇ PD | DPS |
| MÍSTO STAVBY | | | | DATUM | 01/2025 |
| OBJEKT | Čs. Armády 1054, Bohumín | ZAK. ČÍSLO | 25-033 | | |
| ČÁST | D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika | FORMÁT | 420x840 | | |
| OBSAH | Púdorys elektroinstalace včetně osvětlení 12.NP | MĚŘÍTKO: | ČÍSLO VÝKRESU: | | |
| | | 1:50 | 09 | | |