


LEGENDA VODA

- STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY POŽÁRNÍ VODY, FEZN
- DEMONTÁŽE POTRUBÍ V TRASÁCH NAVRŽENÝCH ROZVODŮ
- STUDENÁ PITNÁ VODA, PP-R PN16, IZOLACE 1)
- TEPLÁ VODA, VÍCEVRSTVÁ PP-RCT S ČEDIČOVÝM VLÁKNEM, IZOLACE 1)
- ODKLUKACE TEPLÉ VODY, VÍCEVRSTVÁ PP-RCT S ČEDIČOVÝM VLÁKNEM, IZOLACE 1)
- POŽÁRNÍ VODA, PP-R PN16
- WC
- U
- SM
- VA
- DJ
- H
- RV
- RVP
- KK
- VK
- VV
- ZV EA
- PEVNÝ BOD
- KLUZNÉ ULOŽENÍ
- KOMPENZAČNÍ SMÝČKA

- POZNÁMKY:
- POTRUBÍ SV IZOLOVANÉ DLE ČSN 75 5409, POTRUBÍ TV A TV-C DLE 85, VÝHL. Č. 183/2007 Sb., TL. IZOLACE VIZ POPIS.
 - PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI PROVEDENY DLE ČSN 730810 ČL. 6.2.1 UTĚSNĚNÍM PROSTUPU PROTIPOŽÁRNÍ PĚNOU, NEBO DOBETONOVÁNÍM A UTĚSNĚNÍM PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETOU ZE SPODNÍ STRANY.
 - BYTOVÉ VODOMĚRY – STÁVAJÍCÍ S DALKOVÝM OČETEM
 - STOJÁNKOVÉ BATERIE DOPLOJENY OD RV HADIČKAMI

KOTVENÍ POTRUBÍ:
LEŽATÉ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU V 1.PP BUDE ULOŽENÉ VOLNĚ NA STÁVAJÍCÍCH ZÁVĚSECH A ŽLABECH.
SVISLÉ POTRUBÍ ULOŽENÉ V OBMÁKÁCH MP-HI (PB) A MP-U-G (KU), V PROSTUPECH ULOŽENO KLUZNĚ.
V BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH V INSTALAČNÍ SÁDĚ VOLNĚ, V KUCHYNÍ V OBMÁKÁCH PO STĚNĚ.

TLouŠTKA IZOLACE (mm)		
DIMENZE POTRUBÍ	SV – IZOLAČNÍ TRUBICE PE SAMOSTATNĚ / V SOUBĚHU S TV+TV (DLE ČSN 75 5409)	TV+TV-C – IZOLAČNÍ POUŽITO Z MW, POVRCHOVÁ ÚPRAVA AL FÓLI VOLNĚ / V SÁDĚ (DLE VÝHL. Č. 183/2007 Sb.)
Ø20	9 / 13	40 / 20
Ø25	9 / 13	30 / 20
Ø32	9 / 13	40 / 20
Ø40	9 / 13	50 / 20
Ø50	9 / 13	40 / 20
Ø63	9 / 13	40 / 20
Ø75	9 / 13	-

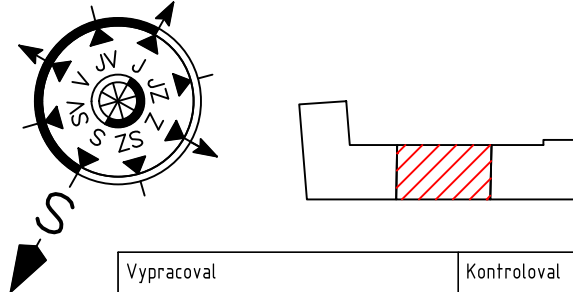

Vypracoval	Kontroloval	Zodpovědný projektant	ENERGETING CZ, s.r.o. sídlo: 730 09 Bohumín č. 252 průmyslová zóna 17111, 737 01 Český Tešín IČ: 25871882 DIČ: CZ25871882 tel: 555 745 130 mobil: 803 785 080		
BLAŽEK	ING. CZERNIK	ING. CZERNIK			
Investor			Č. zakázky	Změna	Datum vydání
MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN			005/25	A	2025-03-17
Místo	PODĚBRADOVA 124, 125, 126, NOVÝ BOHUMÍN, 735 81 BOHUMÍN				
Stavba	REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, BYTOVÝ DŮM PODĚBRADOVA 124, 125, 126, BOHUMÍN		Účel vydání	Číslo dokumentu	
ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE			DPS	CZ-1-006-25	
Profesní část	Druh dokumentu				
VODOVOD, PODĚBRADOVA 125, PŮDORYS 1.PP			Měřítko	List	
Název			1:50	D.1.2.2.3/104	