
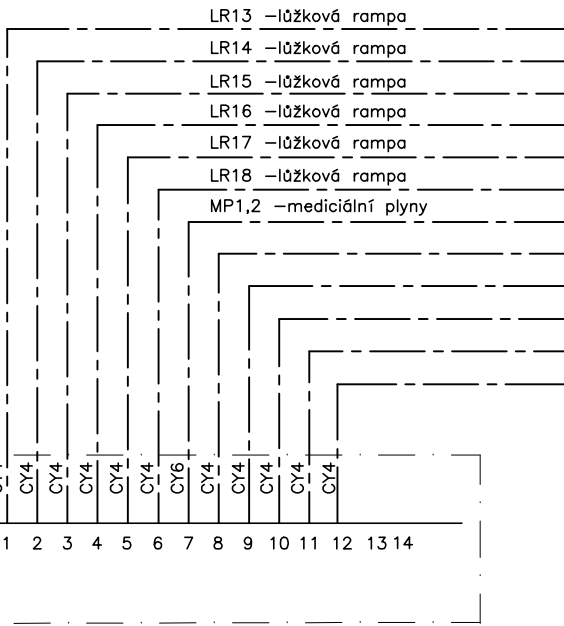
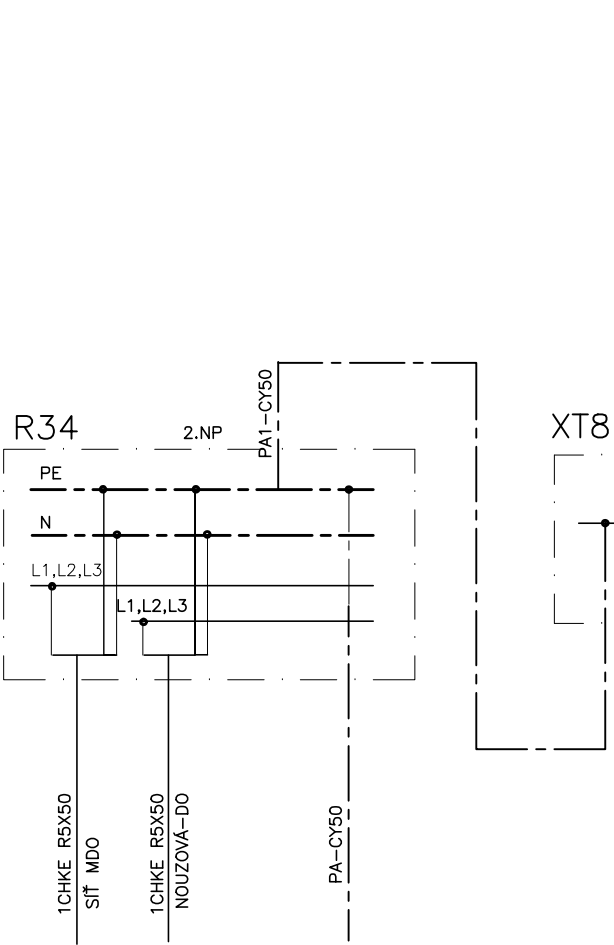
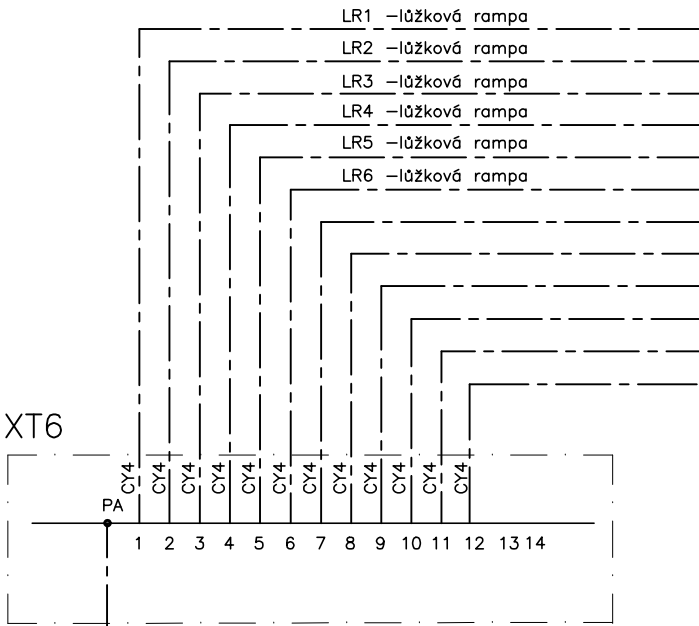


PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA POSPOJOVÁNÍ

ČSN 33 2000–7–710 požadavek pro skupinu 1 : P0–soustava TN–S, P1–ochranné uzemnění, P2–ochranné pospojování ,P4–proudové chrániče,

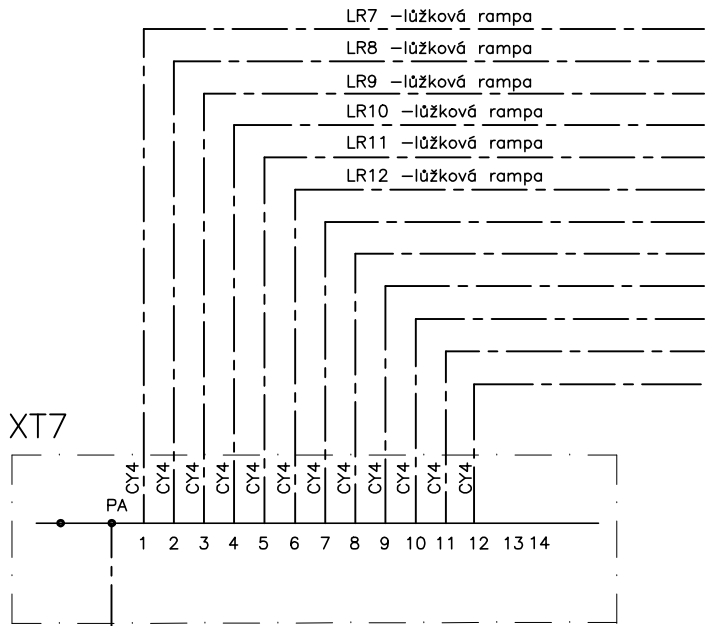

ZODP. PROJEKTANT:	ING. MICHAEL KOTAS	
VYPRACOVAL:	ING. MICHAEL KOTAS	
PROJEKTANT OBJEKTU	<b>D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, VČ. OCHRANY PŘED BLESKEM</b>	

ZODP. PROJEKTANT:	BARBORA KYŠKOVÁ	
VYPRACOVAL:	KAREL ADAMČÍK	
KONTROLOVAL:	BARBORA KYŠKOVÁ	
PROJEKTANT OBJEKTU	<b>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</b>	
INVESTOR:	<b>MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN</b>	
NÁZEV AKCE:	<b>BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ</b>	
STAVEBNÍ OBJEKT:	<b>SO01</b>	
OBSAH VÝKRESU:	<b>ÚOP" T OÁÚOPÜÖP" PUÁJUÚÚURUX7P ÁPÚ</b>	
MÍSTO STAVBY:	SLEZSKÁ 207, STRÝ BOHUMÍN	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	STARÝ BOHUMÍN	
PARCELNÍ ČÍSLO:	476/1, 467,466, 464/1, 468, 469/4, 476/12, 477/1, 470	
ČÁST:	STAVEBNÍ	FORMÁT: A4
DATUM:	01/2022	STUPEŇ: DPS
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	00222	
MĚŘITKO:		ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.4-39</b>