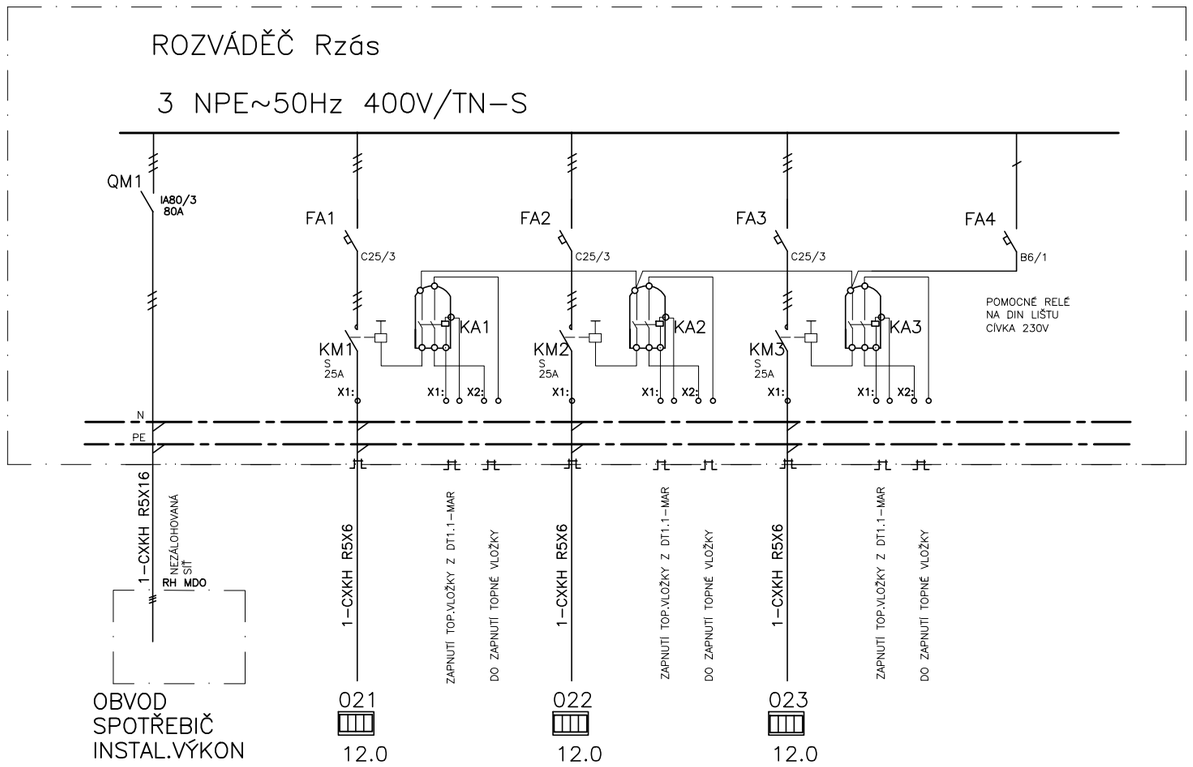



POHLED NA
ROZV. R

PŘÍKLAD ROZMÍSTĚNÍ
NÁSTĚNNÝ IP40/20
586X641X150
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI15/S200

Rozvodná soustava	:	3NPE~50Hz 400V/TN-S
Ochrana	:	automatickým odpojením od zdroje
Krytí	:	IP 40/20
Instalovaný výkon	:	MDO 47.11kW
Výpočtové zatížení	:	MDO 37.7kW
Přívody vývody	:	zdola-zdola

ZODP. PROJEKTANT: ING. MICHAEL KOTAS	
VYPRACOVAL: ING. MICHAEL KOTAS	
PROJEKTANT OBJEKTU	
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB **SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, VČ. OCHRANY PŘED BLESKEM**	

ZODP. PROJEKTANT: BARBORA KYŠKOVÁ	
VYPRACOVAL: KAREL ADAMČÍK	
KONTROLOVAL: BARBORA KYŠKOVÁ	
PROJEKTANT OBJEKTU **GENERÁLNÍ PROJEKTANT**	Atris s.r.o. ObČanská 1116/18 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
INVESTOR: **MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN**	MÍSTO STAVBY: SLEZSKÁ 207, STRÝ BOHUMÍN KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STARÝ BOHUMÍN
NÁZEV AKCE: **BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ**	PARCELNÍ ČÍSLO: 476/1, 467,466, 464/1, 468, 469/4, 476/12, 477/1, 470
STAVEBNÍ OBJEKT: **SO01**	ČÁST: **STAVEBNÍ** FORMÁT: **A3** DATUM: **01/2022** STUPEŇ: DPS ARCHIVNÍ ČÍSLO: 00222
OBSAH VÝKRESU: ROZVAĎnĚ Rz§s	MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU: **D.1.4-36**