
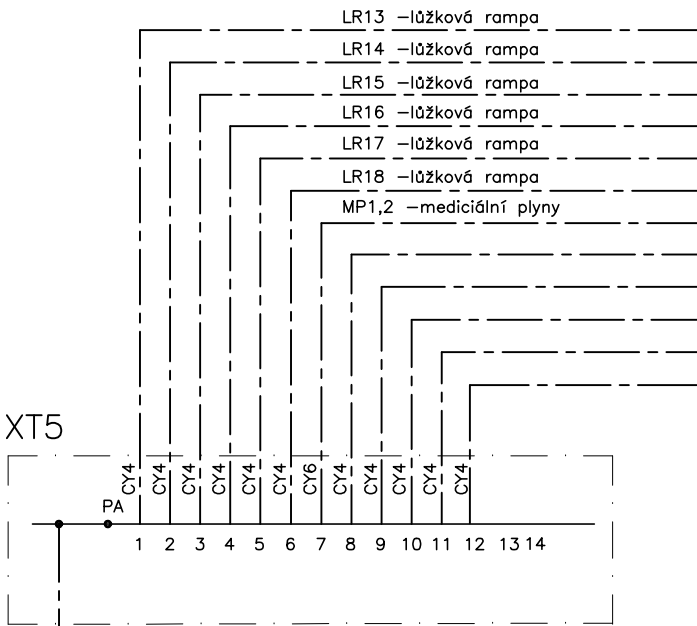
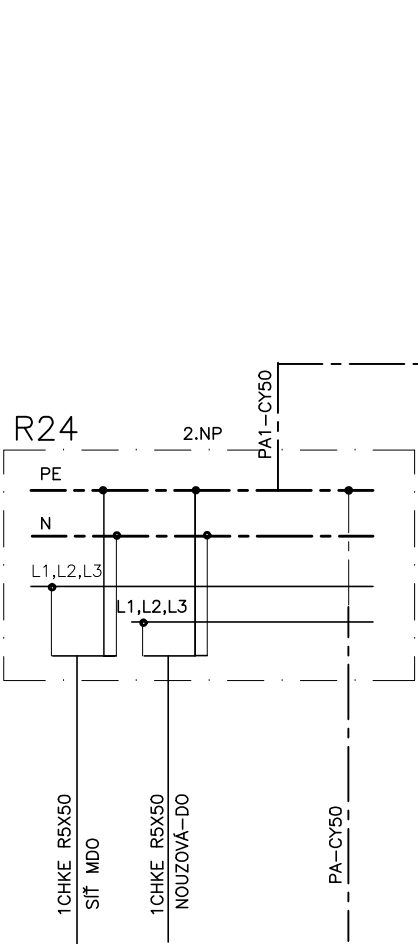
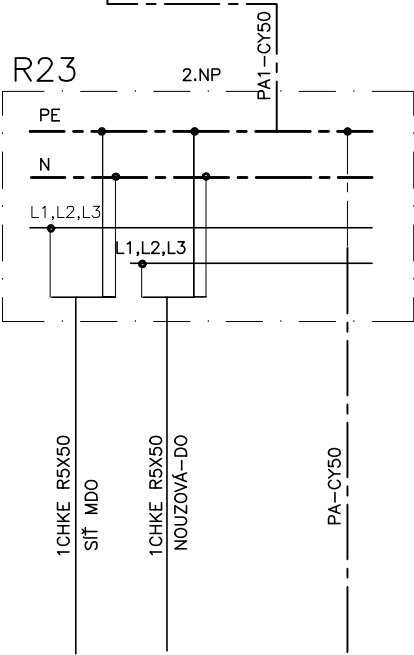
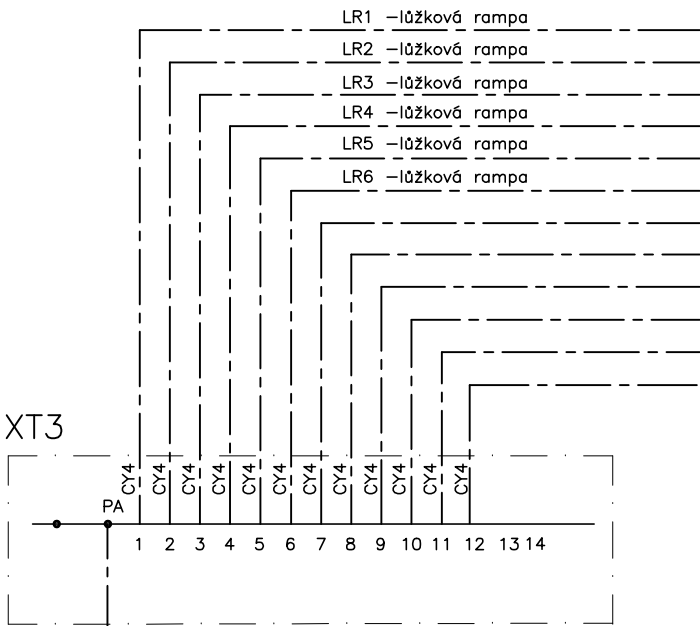
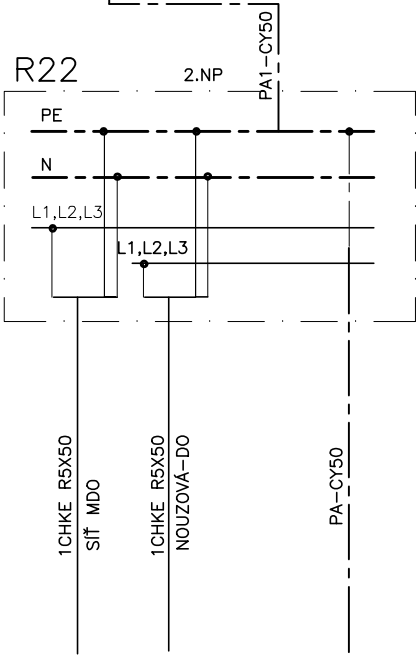



PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA POSPOJOVÁNÍ

ČSN 33 2000–7–710 požadavek pro skupinu 1 : P0–soustava TN–S, P1–ochranné uzemnění, P2–ochranné pospojování ,P4–proudové chrániče,

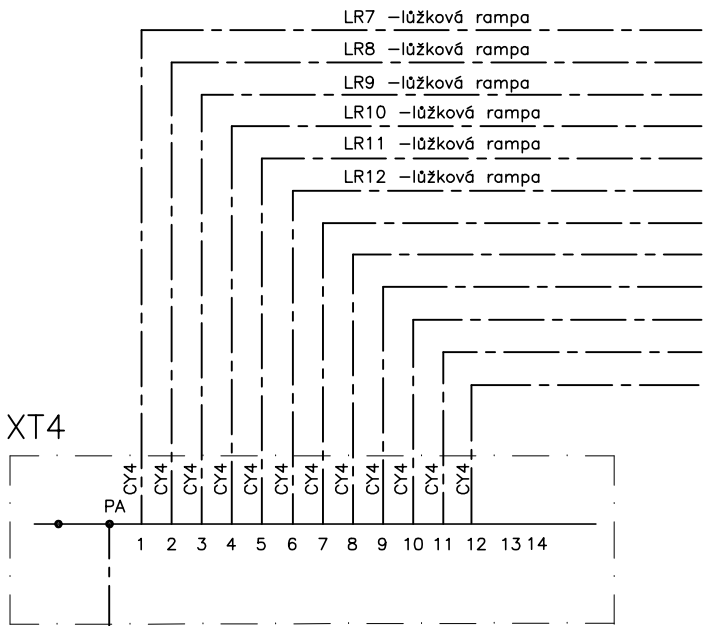

ZODP. PROJEKTANT: ING. MICHAEL KOTAS		
VYPRACOVAL: ING. MICHAEL KOTAS		
PROJEKTANT OBJEKTU		
<b>D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, VČ. OCHRANY PŘED BLESKEM</b>		

ZODP. PROJEKTANT: BARBORA KYŠKOVÁ		 ObČanská 1116/18 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava s.r.o.
VYPRACOVAL: KAREL ADAMČÍK		
KONTRLOVAL: BARBORA KYŠKOVÁ		
PROJEKTANT OBJEKTU		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		
INVESTOR:	MÍSTO STAVBY: SLEZSKÁ 207, STRÝ BOHUMÍN	
MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN		
NÁZEV AKCE:	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STARÝ BOHUMÍN	
BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ	PARCELNÍ ČÍSLO: 476/1, 467,466, 464/1, 468, 469/4, 476/12, 477/1, 470	
STAVEBNÍ OBJEKT:	ĚÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: A4
SO01	DATUM: 01/2022	STUPEŇ: DPS
	ARCHIVNÍ ČÍSLO: 00222	
OBSAH VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
ÚOP" T OÚOPÜOEP" PUÁUUÚURUX7P ÁEPÚ		D.1.4-38