







# VODOVOD PŮDORYS 1.NP

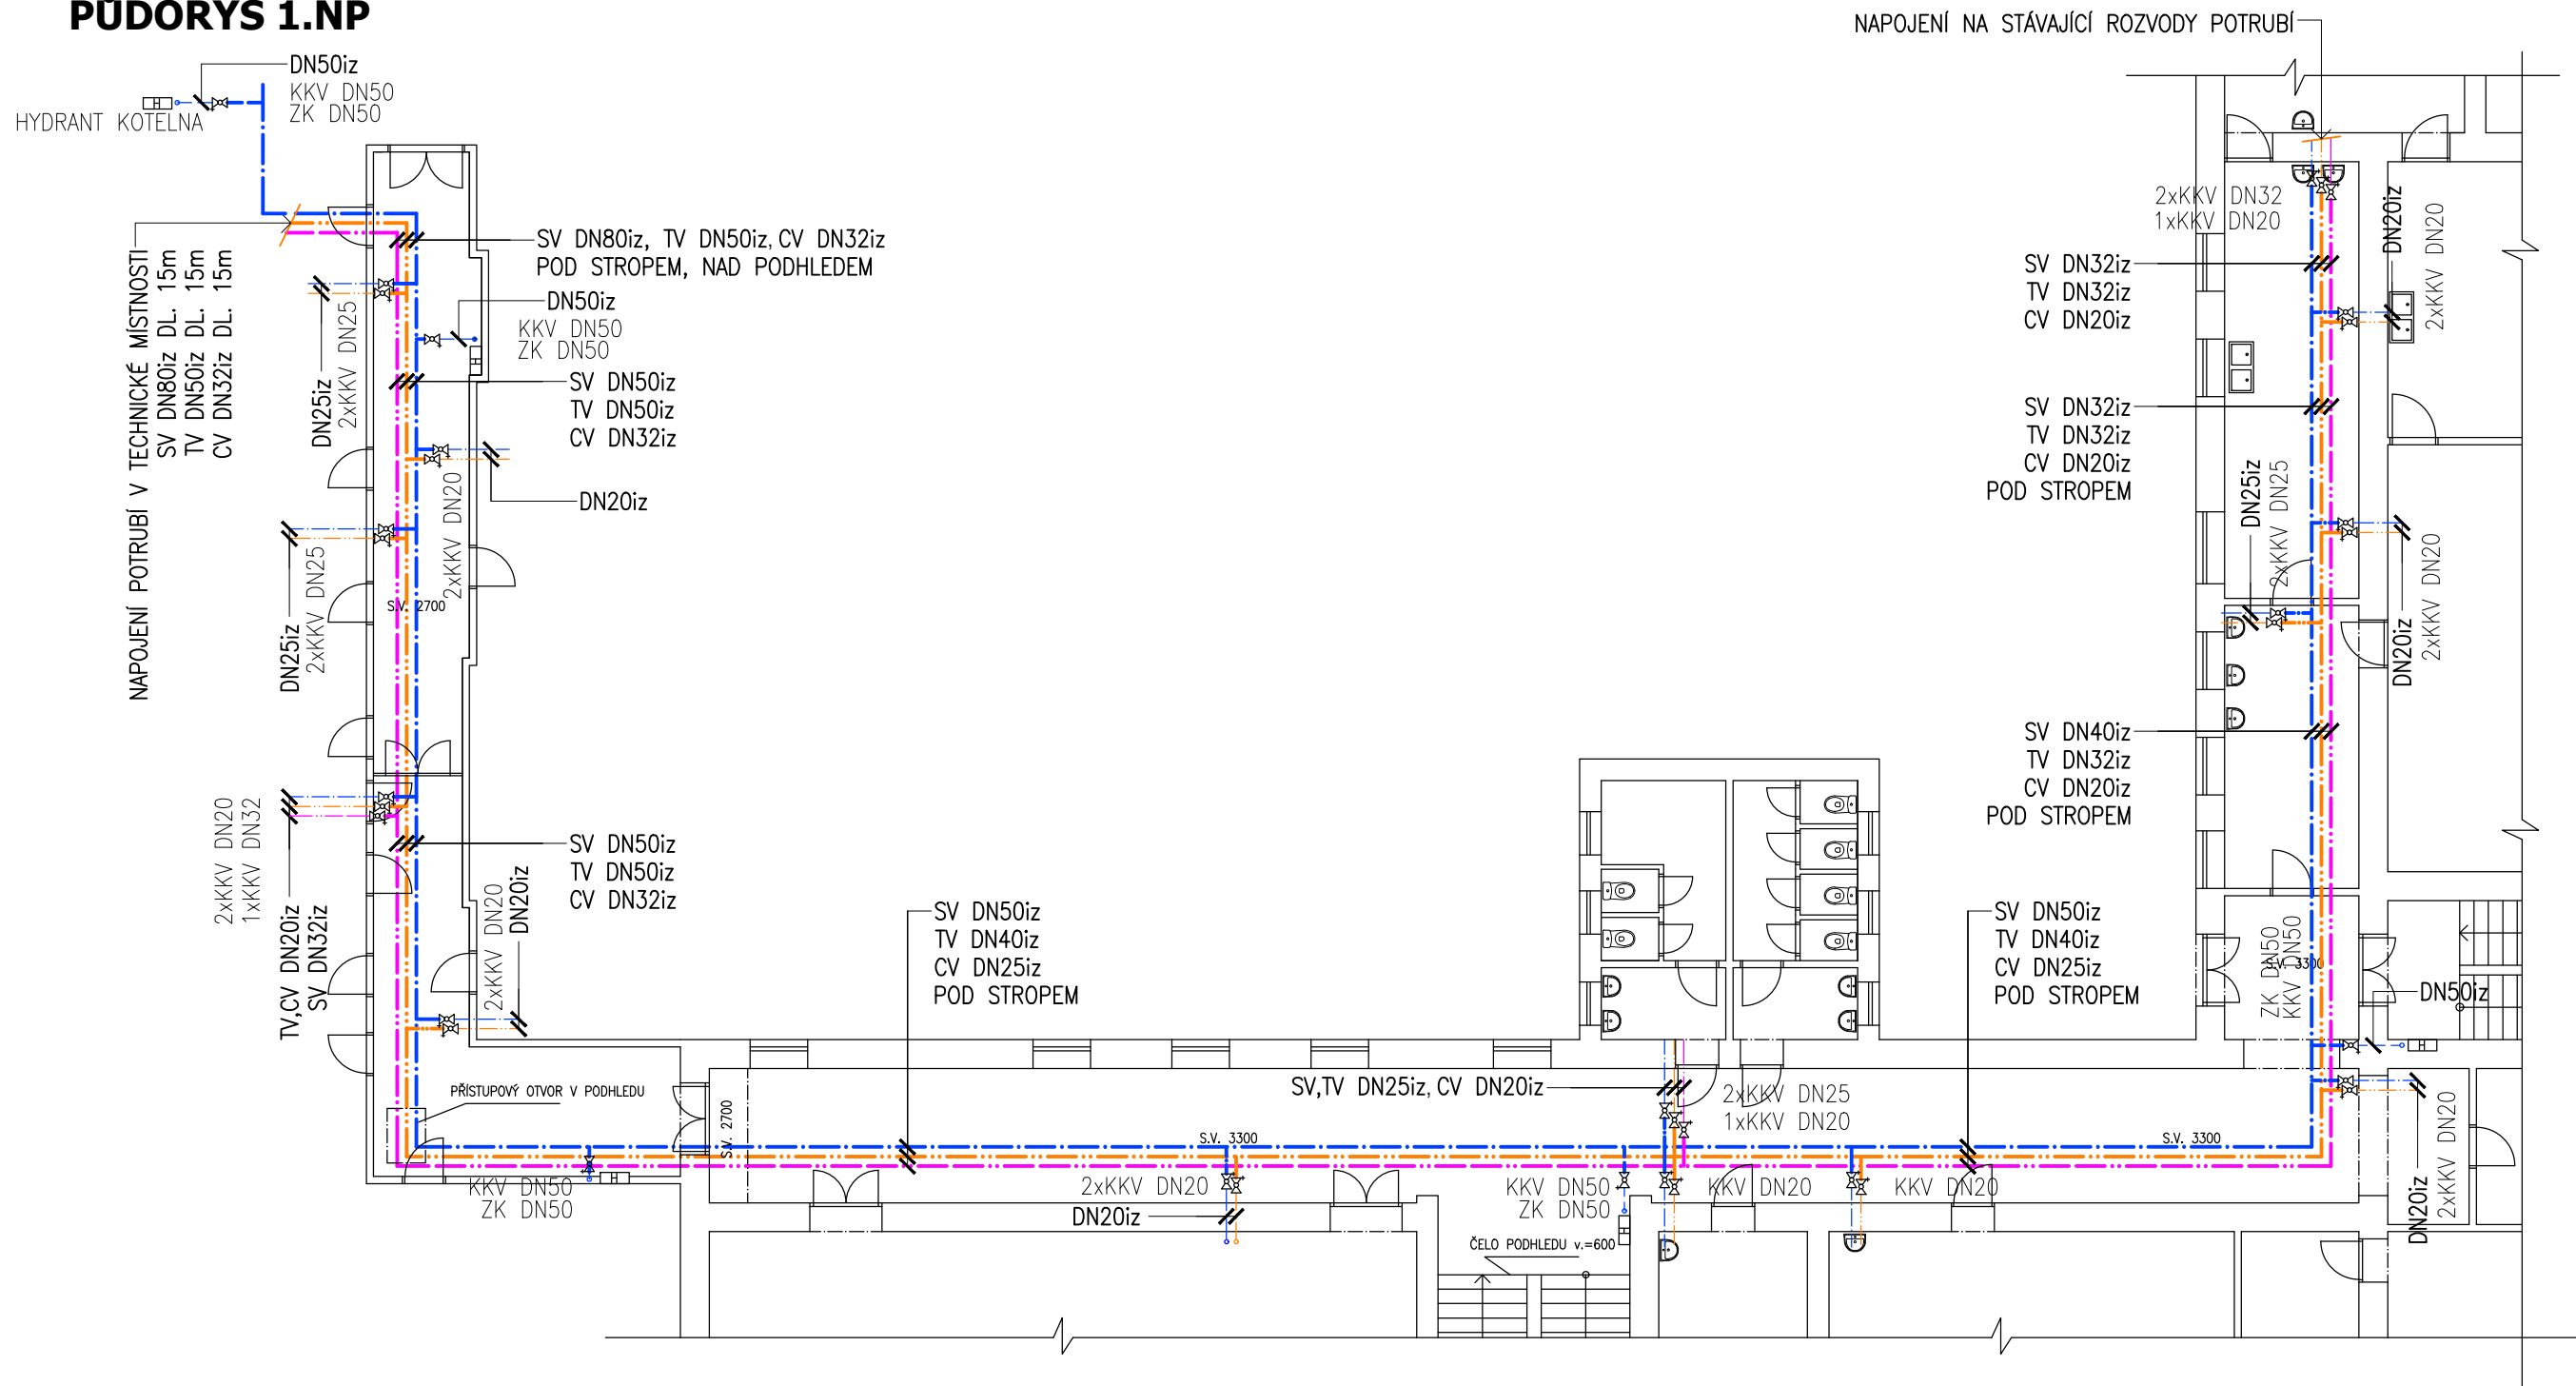



## LEGENDA

GRAF. ZNAČKA	OZN.	POPIS
	SV	STUDENÁ PITNÁ VODA, PLASTOVÉ POTRUBÍ PP-RCT
	TV	TEPLÁ VODA, PLASTOVÉ POTRUBÍ PP-RCT
	CV	CIRKULACE TEPLÉ VODY, PLASTOVÉ POTRUBÍ PP-RCT
	PV	POŽÁRNÍ VODA K HYDRANTŮM
	KKV	KULOVÝ VENTIL S VYPOUŠTĚNÍM

## POZNÁMKY

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNO ZAMĚŘIT VŠECHNY ODOBOČKY Z PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ A OVĚŘIT STÁVAJÍCÍ DIMENZI POTRUBÍ. NOVÉ POTRUBÍ MUSÍ BÝT VE STEJNÉ DIMENZI JAKO STÁV. POTRUBÍ.

Vedoucí projektant – HIP		Ing. Ludmila Rojíčková 		 <b>R&amp;P PROJEKT</b> STATIKA, PROJEKCE S.R.O.		mobil:	
Projektant		Ing. Jolanta Sabelová				+420 775 33 43 18	
Vypracoval		Ing. Jolanta Sabelová				+420 777 19 20 39	
Investor		Městský úřad Bohumín, odbor školství, kul. a sportu Masarykova 158, 735 81 Bohumín		Česká republika www.rpprojekt.cz IČ: 278 51 443    DIČ: CZ27851443		e-mail: rojickova@rpprojekt.cz polach@rpprojekt.cz	
Název stavby: <b>ZŠ Bezručova – oprava hlavních rozvodů vody v podhledu chodby vč. podhledu a světel</b>  Část: <b>10 - Stavební řešení</b>				Profese		stavební	
				Č. zak.		020423	
				Stupeň		TP	
				Datum		05/2023	
				Formát		2x A4	
Název výkresu: <b>VODOVOD - PŮDORYS 1.NP</b>				Měřítko 1:150		Číslo výkresu <b>020423-10-04</b>	