


TLOUŠŤKA IZOLACE [MM]		
DIMENZE POTRUBÍ	SV - IZOLAČNÍ TRUBICE PE SAMOSTATNĚ / V SOUBĚHU S TV+CTV (DLE ČSN 75 5409)	TV+TV-C - IZOLAČNÍ POUZDRO Z MW, POVRCHOVÁ ÚPRAVA AL FÓLII VOLNĚ / V SÁCHTĚ (DLE VYHL. Č. 193/2007 Sb.)
Ø20	9 / 13	40 / 20
Ø25	9 / 13	30 / 20
Ø32	9 / 13	40 / 20
Ø40	9 / 13	50 / 20
Ø50	9 / 13	40 / 20
Ø63	9 / 13	40 / 20
Ø75	9 / 13	-

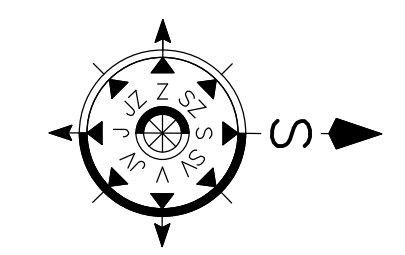

Vypracoval BLAŽEK	Kontroloval ING. CZERNIK	Zodpovědný projektant ING. CZERNIK	ENERGETING.CZ, s.r.o. sídlo: 739 59 Svitavě 2, 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862 tel.: 568 745 130 mobil: 603 785 080		
Investor MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN			Č. zakázky		
Místo SVAT. ČECHA 1093, NOVÝ BOHUMÍN, 735 81 BOHUMÍN			Změna		
Stavba REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY, ODPADNÍHO POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE, BYTOVÝ DŮM SVAT. ČECHA 1093, BOHUMÍN			Datum vydání		
Profesní část		Druh dokumentu	Účel vydání		
			Číslo dokumentu		
Název PŮDORYS 1.PP			Měřítka		List
			1:50		D.1.2.2.2)101