



ŘEZ 1-1 – ULOŽENÍ KABELU VE VOLNÉM TERÉNU

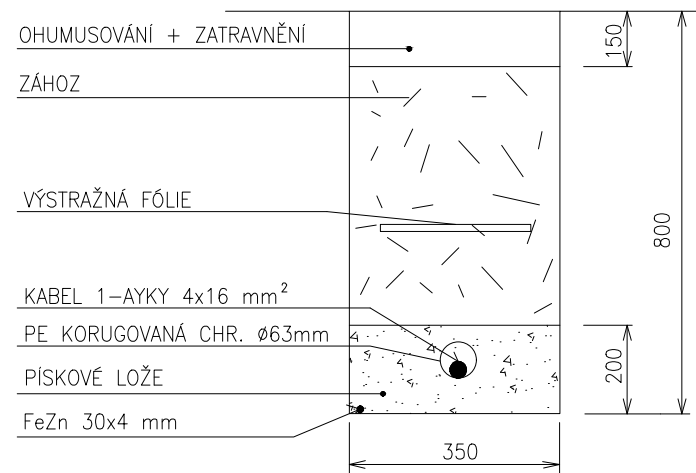

KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INŽ. SÍTĚMI

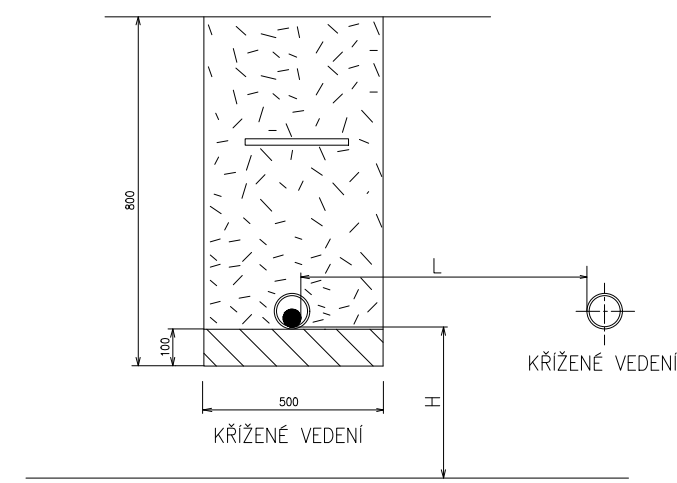

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI "L" PŘI SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ V [m] PODLE ČSN 736005


DRUH VEDENÍ		SILOVÉ KABELY DO			SDĚLOVACÍ KABELY		PLYNOVODY		VODOVODY		TEPELNÉ VEDENÍ	STOKY	VOLEKTOR
		1 kV	10 kV	35 kV	NECHRÁNĚNÉ	V TECHN. KANÁLU V BETON. CHRÁNICÍCH	DO 0,05 MPa	DO 0,3 MPa	NECHRÁNĚNÉ	V BETON. CHRÁNICÍCH			
SILOVÉ KABELY	1kV	0,05	0,15	0,20	0,30	0,10	0,40	0,60	0,40	0,40	0,30	0,50	5)
	10kV	0,15	0,15	0,20	0,80	0,30	0,40	0,60	0,40	0,40	0,70	0,50	5)
	35kV	0,20	0,20	0,20	0,80	0,30	0,40	0,60	0,40	0,40	1,00	0,50	5)
SDĚL. KABELY–NECHRÁNĚNÉ		0,30	0,80	0,80	10)	10)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80 ¹¹⁾	0,50	0,30
SDĚL.KABELY–V TECHN. KANÁLU NEBO BETON. CHRÁNICÍCH		0,10	0,30	0,30	10)	10)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80 ¹¹⁾	0,50	0,30

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ SVISLÉ VZDÁLENOSTI "H" PŘI KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ V [m] PODLE ČSN 736005

DRUH VEDENÍ		SÍLOVÉ KABELY DO			SDĚLOVACÍ KABELY		PLYNOVODY		VODOVODY		TEPELNÉ VEDENÍ	STOKY	KOLÉKTOR
		1 kV	10 kV	35 kV	NECHRÁNĚNÉ	V TECHN. KANÁLU V BETON. CHRÁNICÍCH	DO 0,05 MPa	DO 0,3 MPa	NECHRÁNĚNÉ	V BETON. CHRÁNICÍCH			
SÍLOVÉ KABELY	1kV	0,05	0,15	0,20	0,30	0,10	0,10 2)	0,10 2)	0,40	0,20	0,30 3)	0,30	1)
	10kV	0,15	0,15	0,20	0,80	0,10	0,10 2)	0,20 2)	0,40	0,20	0,50 3)	0,30	1)
	35kV	0,20	0,20	0,20	0,80	0,10	0,10 2)	0,20 2)	0,40	0,20	0,50 3)	0,50	1)
SDĚL. KABELY–NECHRÁNĚNÉ		0,30	0,80	0,80	14)	14)	0,10	0,10	0,20	0,20	0,50	0,20	0,10
SDĚL.KABELY–V TECHN. KANÁLU NEBO BETON. CHRÁNICÍCH		0,10	0,30	0,30	14)	14)	0,10	0,10	0,20	0,20	0,15	0,20	0,10

STOŽÁR OCELOTRUBKOVÝ BM8

SVÍTIDLO PHILIPS LED LUMA gen 2, typ BGP713 T25 1xLED-HB 700-17650 lm-4S/740,,CLO, DIM, 3174 lm, 20,5W, 4000K

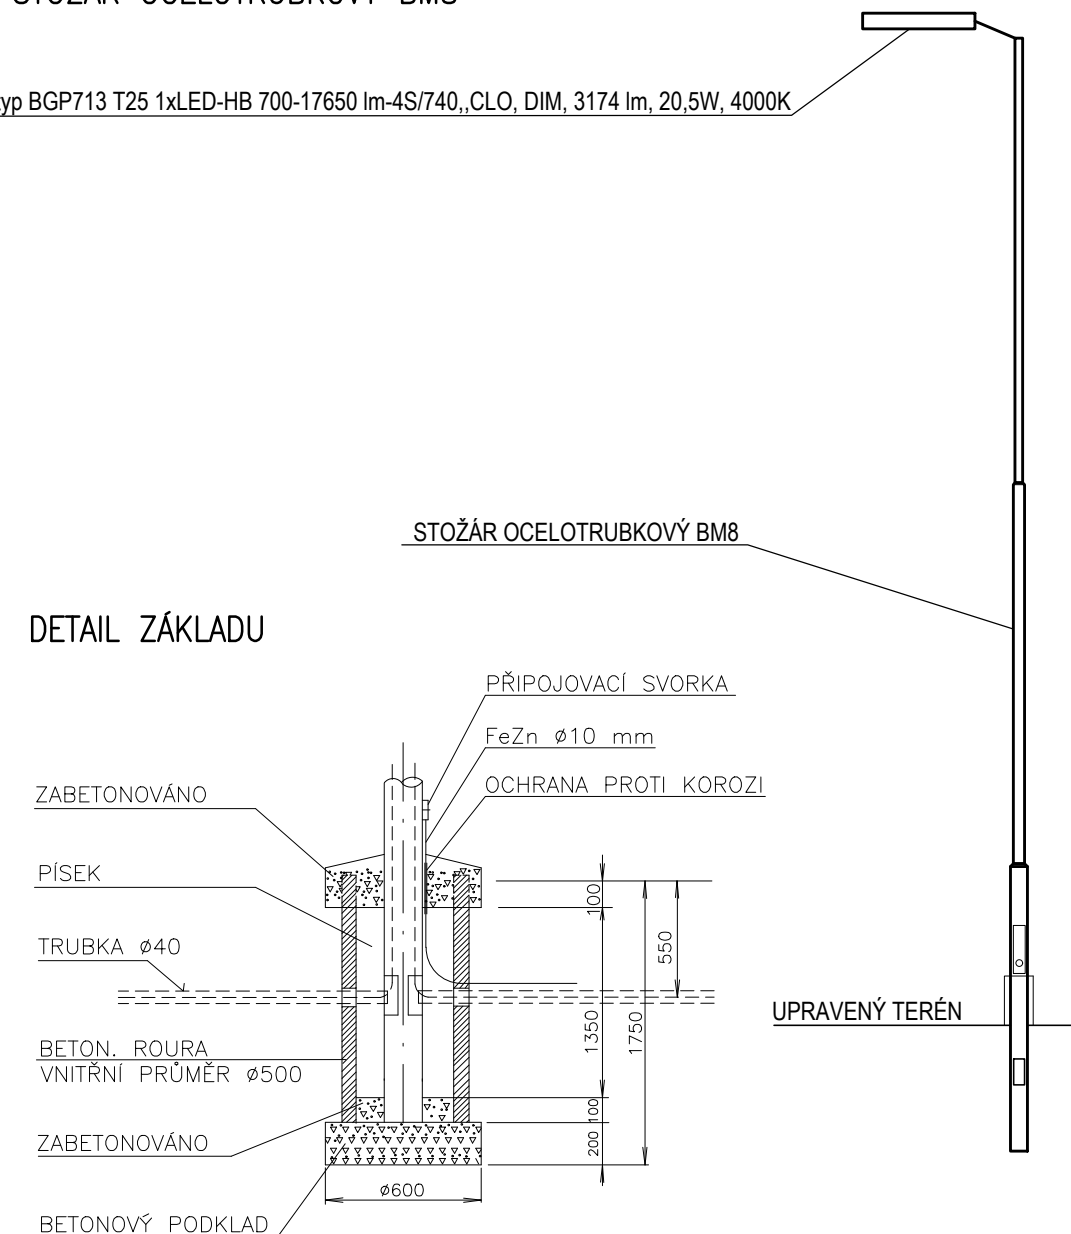


zakázka:

Rozšíření komunikace a parkoviště u hřbitova,
Skřečoch

objednatel:

l: Město Bohumín
Masarykova 158
735 81, Bohumín

vypracoval:

Ing. Miroslav Knápek 

Tel.: 724 798 028
www.projektant-dopravnich-staveb.cz

název výkresu:

S0 401 – Osvětlení parkoviště
Uložení kabelů, sloup VO

stupeň: PS

datum:	03/2025
--------	---------

formát:	2xA4
---------	------

archivní číslo:

mk-2025-04-10