


LEGENDA STAVEBNÍCH PRACÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURACÍ PRÁCE
- ZDIVO Z PŘESNÝCH PÓROBETONOVÝCH PRŮCHOVK P2-500, TL. 75 MM A 50 MM, NA TENKOVSTVOU ZDIVÍ MALTY, KE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI KOTVENO NEREZOVÝM PLOCHÝM OCELOVÝM PÁSKEM DIL. 300 MM V KAŽDÉ DRUHÉ RADĚ

POZNÁMKA:  
1) PŘI ZDĚNÍ ZAZDÍVEK INSTALACÍ V BYTECH BUDE VYNECHÁN OTVOR PRO OSAZENÍ REVIZNÍCH DVÍŘEK.  
PŘEKLAD: OCELOVÝ PROFIL L50x50x3 DL. 0,8 m – OSADIT NAD OTVOR TAK, ABY SVISLÉ RAMENO PROFILU BYLO V INSTALAČNÍ SÁCHTĚ. SPODNÍ HRANA OTVORU VE VÝŠCE 1000 MM NAD PODLAHOU.  
2) PODLAHA V KOUPELNĚ A WC BUDE VYROVNÁNA SAMONIVELAČNÍM POTÉREM. STĚNY POD NOVÉ OBKLADY BUDDU VYROVNÁVANY VYROVNÁVAČÍ MALTOU.  
3) NOVÁ DLAŽBA BUDE PROVEDENA V CELÉ PLOŠE KOUPELEN A WC. OBKLAD PROVEDEN V KOUPELNÁCH, WC A KUCHYNÍCH. UKONČENÍ OBKLADU HLINÍKOVÝMI PROFILY. BAREVNĚ ODSTÍNY BUDDU UPŘESNĚNY INVESTOREM.  
4) POD OBKLAD A DLAŽBU V KOUPELNĚ A WC PROVĚST DVOUITOU HYDROIZOLACI. V KOUPELNĚ BUDE HYDROIZOLACE VYTÁŽENA POD OBKLAD, V MÍSTNOSTI WC BUDE HYDROIZOLACE VYTÁŽENA S PŘESÁHEM NA STĚNY DO VÝŠKY MIN. 15 CM. PŘI PROVÁDĚNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY NUTNO DODRŽET VEŠKERÉ POKYNY VÝROBCE KONKRETNÍHO SYSTÉMU.  
5) V KOUPELNÁCH A WC SE PROVEDE OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK STĚN A STROPŮ MIMO OBKLÁDANÉ PLOCHY. JE POČÍTANO S OPRAVOU 30% PLOCHY. NOVÉ ZDIVO SE MIMO OBKLÁDANÉ PLOCHY OPATŘÍ VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU S JEMNÝM VNITŘNÍM ŠTUKEM.  
6) V OBEZDÍVCE VAN OSAZENY NOVÉ REVIZNÍ DVÍŘKA 300x300 MM.  
7) MALBY BÍLÉ BARVY PROVĚST V CELÉ PLOŠE STĚN A STROPŮ KOUPELEN A WC. V KUCHYNÍCH A SUTERÉNU V PLOCHÁCH ŠTUKOVANÝCH STĚN.  
8) VEŠKERÉ PRÁCE NUTNO VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT.

LEGENDA KANALIZACE

- STÁVAJÍCÍ SVODNÉ A ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJDOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- DEMONTÁŽE POTRUBÍ V TRÁSACH NAVRŽENÝCH ROZVODŮ
- ODPADNÍ POTRUBÍ, PŘÍPOJDOVACÍ POTRUBÍ, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, PP-HT
- STÁVAJÍCÍ KLOZET KOMB. RV1/2" – DOPOJENO HADÍČKOU
- STÁVAJÍCÍ UMÝVADLO, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL,
- STÁVAJÍCÍ UMÝVADLOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ/STOJÁNKOVÁ
- STÁVAJÍCÍ SPRCHOVÁ MISA, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL,
- STÁVAJÍCÍ SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ
- STÁVAJÍCÍ VANA, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL,
- STÁVAJÍCÍ VANOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ
- STÁVAJÍCÍ DŘEZ, JEDNODUCHÝ, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL,
- STÁVAJÍCÍ DŘEZOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ/STOJÁNKOVÁ

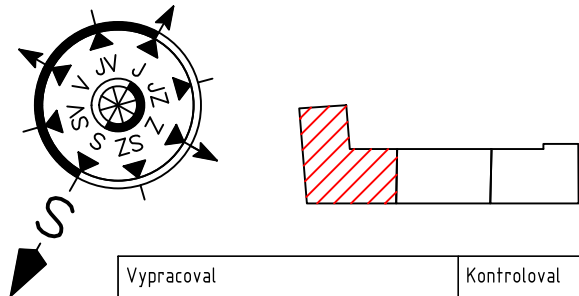

Vypracoval <b>BLAŽEK</b>	Kontroloval <b>ING. CZERNIK</b>	Zodpovědný projektant <b>ING. CZERNIK</b>	ENERGETING CZ, s.r.o. sediště: 730 09 Bohumín 2, 252 provoz: Pátek 137 711, 737 01 Český Těšín IČ: 25871862, DIČ: CZ25871862 tel.: 555 745 130 mobil: 603 785 080		
Místo Stavba	PODĚBRADOVA 124, 125, 126, NOVÝ BOHUMÍN, 735 81 BOHUMÍN REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, BYTOVÝ DŮM PODĚBRADOVA 124, 125, 126, BOHUMÍN		Č. zakázky <b>005/25</b>	Změna <b>A</b>	Datum vydání <b>2025-03-17</b>
Profesní část	ZDRÁVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE		Účel vydání <b>DPS</b>	Číslo dokumentu <b>CZ-1-003-25</b>	
Název	KANALIZACE + ST. ÚPRAVY, PODĚBRADOVA 124, PŮDORYS 1.PP		Měřítko <b>1:50</b>	List <b>D.1.2.2.2/101</b>	