


LEGENDA STAVEBNÍCH PRACÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURACÍ PRÁCE
- ZDIVO Z PŘESNÝCH POROBETONOVÝCH PRŮCHOVK P2-500, TL. 75 MM A 50 MM, NA TENKOVŘSTVOU ZDIVÍ MALTY, KE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI KOTVENO NEREZOVÝM PLOCHÝM OCELOVÝM PÁSKEM DL. 300 MM V KAŽDÉ DRUHÉ ŘADĚ

POZNÁMKA:
1) PŘI ZDĚNÍ ZAZDÍVEK INSTALACÍ V BYTECH BUDE VYNECHÁN OTVOR PRO OSAZENÍ REVIZNÍCH DVÍŘEK. PŘEKLAD: OCELOVÝ PROFIL L50x50x3 DL. 0,8 m – OSADIT NAD OTVOR TAK, ABY SVISLÉ RAMENO PROFILU BYLO V INSTALAČNÍ SÁCHTĚ. SPODNÍ HRANA OTVORU VE VÝŠCE 1000 MM NAD PODLAHOU.
2) PODLAHA V KOUPELNĚ A WC BUDE VYROVNÁVÁNA SAMONIVELAČNÍM POTĚREM. STĚNY POD NOVÉ OBKLADY BUDDU VYROVNÁVÁNY VYROVNÁVACÍ MALTOU.
3) NOVÁ DLAŽBA BUDE PROVEDENA V CELE PLOŠE KOUPELEN A WC. OBKLAD PROVEDEN V KOUPELNÁCH, WC A KUCHYNÍCH. UKONČENÍ OBKLADŮ HLINÍKOVÝMI PROFILY. BAREVNÉ ODSTÍNY BUDDU UPŘESNĚNY INVESTOREM.
4) POD OBKLAD A DLAŽBU V KOUPELNĚ A WC PROVĚST DVOUTIOTOU HYDROIZOLACI. V KOUPELNĚ BUDE HYDROIZOLACE VYTÁŽENA POD OBKLAD, V MÍSTNOSTI WC BUDE HYDROIZOLACE VYTÁŽENA S PŘESAHEM NA STĚNY DO VÝŠKY MIN. 15 CM. PŘI PROVÁDĚNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY NUTNO DODRŽET VEŠKERÉ POKYNY VÝROBCE KONKRETNÍHO SYSTÉMU.
5) V KOUPELNÁCH A WC SE PROVEDE OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK STĚN A STROPŮ MIMO OBKLÁDANÉ PLOCHY. JE POČÍTÁNO S OPRAVOU 30% PLOCHY. NOVÉ ZDIVO SE MIMO OBKLÁDANÉ PLOCHY OPATŘÍ VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU S JEMNÝM VNITŘNÍM ŠTUKEM.
6) V OBEZDÍVCE VAN OSAZENY NOVÉ REVIZNÍ DVÍŘKA 300x300 MM.
7) MALBY BÍLÉ BARVY PROVĚST V CELE PLOŠE STĚN A STROPŮ KOUPELEN A WC. V KUCHYNÍCH A SUTERÉNU V PLOCHÁCH ŠTUKOVANÝCH STĚN.
8) VEŠKERÉ PRÁCE NUTNO VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT.

LEGENDA KANALIZACE

- STÁVAJÍCÍ SVODNÉ A ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
 - STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJDOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
 - DEMONTÁŽE POTRUBÍ V TRÁSÁCH NAVRŽENÝCH ROZVODŮ
 - ODPADNÍ POTRUBÍ, PŘÍPOJDOVACÍ POTRUBÍ, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, PP–HT
 - WC
 - U
 - SM
 - VA
 - DJ
- STÁVAJÍCÍ KLOZET KOMB. RVI/2" – DOPOJENO HADÍČKOU
STÁVAJÍCÍ UMÝVADLO, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL,
STÁVAJÍCÍ UMÝVADLOVÁ BATERIE NASTĚNNÁ/STOJÁNKOVÁ
STÁVAJÍCÍ SPRCHOVÁ MISA, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL,
STÁVAJÍCÍ VANA, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL,
STÁVAJÍCÍ VANOVÁ BATERIE NASTĚNNÁ
STÁVAJÍCÍ DŘEZ JEDNOODUCHÝ, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL,
STÁVAJÍCÍ DŘEZOVÁ BATERIE NASTĚNNÁ/STOJÁNKOVÁ

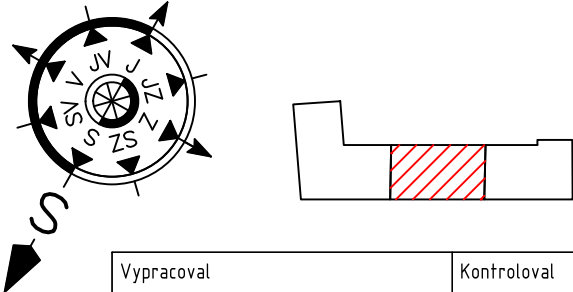

Vypracoval BLAŽEK	Kontroloval ING. CZERNIK	Zodpovědný projektant ING. CZERNIK	ENERGETING CZ, s.r.o. sediště: 730 09 Bohumín 2, 252 provoz: Pánská 137/II, 737 01 Český Tešín IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862 tel: 555 745 130 mobil: 603 785 080		
Investor: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN			Č. zakázky 005/25	Změna A	Datum vydání 2025-03-17
Místo: PODĚBRADOVA 124, 125, 126, NOVÝ BOHUMÍN, 735 81 BOHUMÍN			Stavba: REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, BYTOVÝ DŮM PODĚBRADOVA 124, 125, 126, BOHUMÍN		
Profesní část ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE		Druh dokumentu		Účel vydání DPS	Číslo dokumentu CZ-1-005-25
Název KANALIZACE + ST. ÚPRAVY, PODĚBRADOVA 125, PŮDORYS 1.PP			Měřítko 1:50	List D.1.2.2.2)103	