ŘEZ A-A'

ŘEZ C-C'

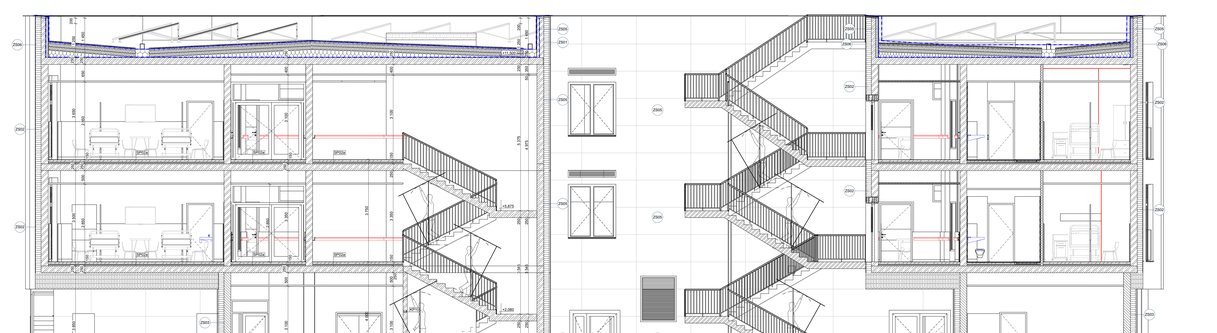

ŘEZ B-B'

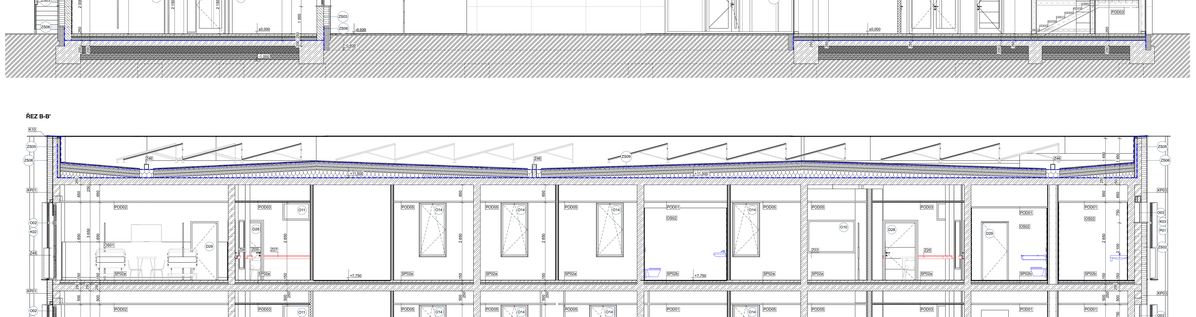

LEGENDY SKLADEB - OBÁLKY BUDOVY

Z001
TEPELNĚ Z.: 1. NP OBJEKTU - PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA NA PŘÍROBETONOVÉM ZDIVU

FASÁDNÍ CEMENTOVÁ DESKA VÝŠKA	TL. 10,0 MM
VNĚJŠÍ ZIDOVÁ OMÍTKA - ŠKRÁBANÁ	TL. 10,0 MM
VETLOVÉ PROPOJITKA FOLIÉ	MIN. 1000,000
TEPELNĚ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA KOTVENÁ, VČ. OBOUSMĚRNÉHO ROŠTU	TL. 200,0 MM
LEPICÍ TMEL S VYZTUŽENOU TKANINOU	TL. 6,0 MM
PENETRACE PODKLADU	
ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PvC - P4	TL. 250,0 MM
PENETRACE PODKLADU	
LEPICÍ TMEL S VYZTUŽENOU TKANINOU	TL. 6,0 MM
VNITŘNÍ ZÁKLADOVÁ STĚRKA	TL. 2,0 MM

Z002
TEPELNĚ OBJEKTU 1. - 5. NP - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA PŘÍROBETONOVÉM ZDIVU

FASÁDNÍ CEMENTOVÁ DESKA OMÍTKA, ZRNO 1,5 = 0,5 MM	TL. 2,0 MM
PŘETMELOVACÍ VRSTVA TMELE	
PŘETMELOVACÍ VRSTVA TMELE	TL. 4,0 MM
LEPICÍ TMEL S VYZTUŽENOU TKANINOU	TL. 6,0 MM
TEPELNĚ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA	TL. 200,0 MM
LEPICÍ TMEL	
LEPICÍ TMEL S VYZTUŽENOU TKANINOU	TL. 6,0 MM
PENETRACE PODKLADU	
ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PvC - P4	TL. 250,0 MM
PENETRACE PODKLADU	
LEPICÍ TMEL S VYZTUŽENOU TKANINOU	TL. 6,0 MM
VNITŘNÍ ZÁKLADOVÁ STĚRKA	TL. 2,0 MM

Z003
TEPELNĚ OBJEKTU 1. NP - PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA NA KERAMICKÉM ZDIVU

FASÁDNÍ CEMENTOVÁ DESKA VÝŠKA	TL. 10,0 MM
VNĚJŠÍ ZIDOVÁ OMÍTKA - ŠKRÁBANÁ	TL. 10,0 MM
VETLOVÉ PROPOJITKA FOLIÉ	MIN. 1000,000
TEPELNĚ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA KOTVENÁ, VČ. OBOUSMĚRNÉHO ROŠTU	TL. 200,0 MM
LEPICÍ TMEL	
VNĚJŠÍ ZIDOVÁ OMÍTKA	TL. 20,0 MM
KERAMICKÉ ZDIVO P15	TL. 250,0 MM
VNITŘNÍ ZÁKLADOVÁ OMÍTKA	TL. 20,0 MM
VNITŘNÍ ZÁKLADOVÁ STĚRKA	TL. 2,0 MM

Z004
TEPELNĚ OBJEKTU 1. - 5. NP - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA KERAMICKÉM ZDIVU

FASÁDNÍ CEMENTOVÁ DESKA OMÍTKA, ZRNO 1,5 = 0,5 MM	TL. 2,0 MM
PŘETMELOVACÍ VRSTVA TMELE	
PŘETMELOVACÍ VRSTVA TMELE	TL. 4,0 MM
LEPICÍ TMEL S VYZTUŽENOU TKANINOU	TL. 6,0 MM
TEPELNĚ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA	TL. 200,0 MM
LEPICÍ TMEL	
LEPICÍ TMEL S VYZTUŽENOU TKANINOU	TL. 20,0 MM
CEMENTOVÝ POTĚR	TL. 50,0 MM
CEMENTOVÝ POTĚR	TL. 50,0 MM
VNITŘNÍ ZÁKLADOVÁ OMÍTKA	TL. 20,0 MM
VNITŘNÍ ZÁKLADOVÁ STĚRKA	TL. 2,0 MM

Z005
TEPELNĚ OBJEKTU 1. - 5. NP STŘECHA - PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA NA ZB STĚNĚ

VOLNÁ ZIDOVÁ OMÍTKA	TL. 10,0 MM
VOLNOU ZIDOVOU OMÍTKU PROTĚM	TL. 10,0 MM
VETLOVÉ PROPOJITKA FOLIÉ	MIN. 1000,000
TEPELNĚ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA, VČ. OBOUSMĚRNÉHO ROŠTU	TL. 200,0 MM
ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STĚNA	TL. 250,0 MM
CEMENTOVÝ POTĚR	TL. 50,0 MM
VNITŘNÍ ZÁKLADOVÁ STĚRKA	TL. 2,0 MM

Z006
TEPELNĚ OBJEKTU 1. - 5. NP - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA ZB STĚNĚ

FASÁDNÍ CEMENTOVÁ DESKA OMÍTKA, ZRNO 1,5 = 0,5 MM	TL. 2,0 MM
PŘETMELOVACÍ VRSTVA TMELE	
PŘETMELOVACÍ VRSTVA TMELE	TL. 4,0 MM
LEPICÍ TMEL S VYZTUŽENOU TKANINOU	TL. 6,0 MM
TEPELNĚ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA	TL. 200,0 MM
LEPICÍ TMEL	
ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE	TL. 250,0 MM
LEPICÍ TMEL S VYZTUŽENOU TKANINOU	TL. 6,0 MM
VNITŘNÍ ZÁKLADOVÁ STĚRKA	TL. 2,0 MM

Z007
ZATEPLENÍ SYSTÉMEM S POUŽITÍM TEPELNĚ IZOLACE EPS 1500 A FINÁLNÍ STŘÍKANOU DEKORATIVNÍ OMÍTKOU

ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STĚNA	TL. 250,0 MM
CEMENTOVÁ OMÍTKA - HRUBÁ	
PŘETMELOVACÍ VRSTVA	TL. 4,0 MM
LEPICÍ TMEL S VYZTUŽENOU TKANINOU	TL. 6,0 MM
TEPELNĚ IZOLACE - EPS 1500 (120+120) S PŘEKRYTÍM MEZER	TL. 240,0 MM
ZE KONSTRUKCE I KERAMICKÉ ZDIVO	

Z008
ZATEPLENÍ SPODNÍHO LICE STROPNÍ KONSTRUKCE

SPODNÍ LICE STROPNÍ DESKY	TL. 10,0 MM
VOLNOU ZIDOVÁ OMÍTKA PROTĚM	TL. 10,0 MM
VETLOVÉ PROPOJITKA FOLIÉ	MIN. 1000,000
TEPELNĚ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA KOTVENÁ, VČ. OBOUSMĚRNÉHO ROŠTU	TL. 200,0 MM
STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE	TL. 250,0 MM
SKLADBA PODLAHY DLE PD	

Z009
ZATEPLENÍ SYSTÉMEM KONSTRUKCE S POUŽITÍM TEPELNĚ IZOLACE EPS 1500 A PIR DESEK A HYDROIZOLAČNÍ VRSTVOU Z EPDM FÓLIÉ CELOPLOŠNĚ LEPENOU A VBETVOU KAŠÍRKU Brief (II)

ŽELEZOBETONOVÁ STŘECHA - SPÁD 1%	TL. 150,0 MM
KOVRAMAN VISTFIX - GEOTEXTILIE	500 G/M2
HYDROIZOLACE - EPDM FÓLIE (CELOPLOŠNĚ LEPENA)	TL. 1,1 MM
TEPELNĚ IZOLACE - PIR DESKY (SPÁD 1% - PŘÍPRAVA MINERÁLNÍM ROUNEM)	TL. 100,0 MM
TEPELNĚ IZOLACE - EPS 1500 (120+120) S PŘEKRYTÍM MEZER	TL. 240,0 MM
PAROZÁBRANA - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S Al. VLOŽKOU (NATAVENÝ)	TL. 4,0 MM
ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE	
ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE	TL. 250 MM

Z010
ZATEPLENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE S POUŽITÍM TEPELNĚ IZOLACE EPS 1500 HYDROIZOLAČNÍ VRSTVOU Z EPDM FÓLIÉ CELOPLOŠNĚ LEPENOU

ŽELEZOBETONOVÁ STŘECHA - SPÁD 1%	TL. 150,0 MM
HYDROIZOLACE - EPDM FÓLIE (CELOPLOŠNĚ LEPENA)	TL. 1,1 MM
TEPELNĚ IZOLACE - EPS 1500 - SPÁDOVÉ KLÍNY	TL. 30,0 - 200,0 MM
PAROZÁBRANA - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS (SAMOLEPICÍ)	TL. 3,0 MM
ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE	TL. 250 MM
CEMENTOVÁ MAZANINA DÉLKA NA NOMINÁL SYSTÉMOVÝCH ROŠTŮ VE SPÁDU	TL. 15,0 MM

POZNÁMKA:
OPRAVA STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA OPRAVĚ STŘEŠE JE OPATŘENÍ FINÁLNÍM POVRCHEM (BALÍK HYGIENICKÝ NARAŽOVZDORNÝ OBKLAD) BUDE VYTRHNUT ZNOVU A NEBUDE PŘIPEVNĚN. PO OPRAVĚ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BUDE OPRAVENO ZNOVU.
VNITŘNÍ ZÁKLADOVÁ MATERIÁLY STŘEŠE JE OPATŘENO FINÁLNÍM POVRCHEM (BALÍK OPRAVNÍ CEMENTOVÝ POTĚR/BETON, HRUBOU VNITŘNÍ OMÍTKU A MALÉ)BUDE PROVEDENA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA, VČ. KOUTOVÝCH PÁSEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ

LEGENDA SKLADEB PODLAH:

SP1a

MASÁŽNÁ VRSTVA - PVC S ANTIBAKTERIÁLNÍM A PROTISKLUZNÝM POVRCHEM	TL. MIN. 2,0 MM
SYSTÉMOVÉ LEPIDLO PRO PVC ANTIBAKT	
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	TL. DO 10,0 MM
PENETRACE NATĚR	
CEMENTOVÝ SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR CF 30	TL. 80,0 MM
SYS. DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ, VČ. TEPELNÉ IZOLACE	TL. 80,0 MM
SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FÓLIE	TL. 0,2 MM
TEPELNÁ IZOLACE - EPS 150S	TL. 150,0 MM
HYDROIZOLACE - MOD. ASF.PÁS SE SKELNOU VLOŽKOU Za PÁS	TL. 4,0 MM
PENETRACE ASFALTOVÝ LAK	
PODLAHOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C25/30	TL. 200,0 MM
PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA C12/15	TL. 100,0 MM
NÁSYP - STŘEDNĚTPÉ FR. 8-16 MM	TL. 200,0 MM
SANAČNÍ VRSTVA KAMENINA 0-63 MM	TL. 300 - 550 MM
STABILIZOVANÁ ZÁKLADOVÁ SPÁRA - ROSTLÝ TERÉN	

SP1b

MASÁŽNÁ VRSTVA - PROTISKLUZNÁ VÉLKOPRAMOTAVÁ DLAŽBA	TL. 10,0 MM
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	TL. 8,0 MM
PENETRACE NATĚR	
CEMENTOVÝ SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR CF 30	TL. 80,0 MM
SYS. DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ, VČ. TEPELNÉ IZOLACE	TL. 80,0 MM
SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FÓLIE	TL. 0,2 MM
TEPELNÁ IZOLACE - EPS 150S	TL. 150,0 MM
HYDROIZOLACE - MOD. ASF.PÁS SE SKELNOU VLOŽKOU Za PÁS	TL. 4,0 MM
PENETRACE ASFALTOVÝ LAK	
PODLAHOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C25/30	TL. 200,0 MM
PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA C12/15	TL. 100,0 MM
NÁSYP - STŘEDNĚTPÉ FR. 8-16 MM	TL. 200,0 MM
SANAČNÍ VRSTVA KAMENINA 0-63 MM	TL. 300 - 550 MM
STABILIZOVANÁ ZÁKLADOVÁ SPÁRA - ROSTLÝ TERÉN	

SP1c

MASÁŽNÁ VRSTVA - ANTISTATICKÉ PVC S ANTIBAKTERIÁLNÍM A PROTISKLUZNÝM POVRCHEM	TL. MIN. 2,0 MM
SYSTÉMOVÉ LEPIDLO PRO PVC ANTIBAKT	
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	TL. DO 10,0 MM
PENETRACE NATĚR	
CEMENTOVÝ SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR CF 30	TL. 80,0 MM
SYS. DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ, VČ. TEPELNÉ IZOLACE	TL. 80,0 MM
SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FÓLIE	TL. 0,2 MM
TEPELNÁ IZOLACE - EPS 150S	TL. 150,0 MM
HYDROIZOLACE - MOD. ASF.PÁS SE SKELNOU VLOŽKOU Za PÁS	TL. 4,0 MM
PENETRACE ASFALTOVÝ LAK	
PODLAHOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C25/30	TL. 200,0 MM
PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA C12/15	TL. 100,0 MM
NÁSYP - STŘEDNĚTPÉ FR. 8-16 MM	TL. 200,0 MM
SANAČNÍ VRSTVA KAMENINA 0-63 MM	TL. 300 - 550 MM
STABILIZOVANÁ ZÁKLADOVÁ SPÁRA - ROSTLÝ TERÉN	

SP1d

SYSTÉMOVÉ LEPIDLO PRO ANTIBAKT	
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	TL. 2,0 MM
PENETRACE NATĚR	TL. MIN. 2,1 MM
SYSTÉMOVÉ LEPIDLO	TL. 2,0 MM
PENETRACE	
CEMENTOVÝ SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR CF 30	TL. 80,0 MM
SYS. DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ, VČ. TEPELNÉ IZOLACE	TL. 80,0 MM
SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FÓLIE	TL. 0,2 MM
TEPELNÁ IZOLACE - EPS 150S	TL. 150,0 MM
HYDROIZOLACE - MOD. ASF.PÁS SE SKELNOU VLOŽKOU Za PÁS	TL. 4,0 MM
PENETRACE ASFALTOVÝ LAK	
PODLAHOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C25/30	TL. 200,0 MM
PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA C12/15	TL. 100,0 MM
NÁSYP - STŘEDNĚTPÉ FR. 8-16 MM	TL. 200,0 MM
SANAČNÍ VRSTVA KAMENINA 0-63 MM	TL. 300 - 550 MM
STABILIZOVANÁ ZÁKLADOVÁ SPÁRA - ROSTLÝ TERÉN	

SP1e

SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	TL. 2,0 MM
PENETRACE NATĚR	TL. MIN. 2,1 MM
SYSTÉMOVÉ LEPIDLO	TL. 2,0 MM
PENETRACE	
CEMENTOVÝ SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR CF 30	TL. 80,0 MM
SYS. DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ, VČ. TEPELNÉ IZOLACE	TL. 80,0 MM
SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FÓLIE	TL. 0,2 MM
TEPELNÁ IZOLACE - EPS 150S	TL. 150,0 MM
HYDROIZOLACE - MOD. ASF.PÁS SE SKELNOU VLOŽKOU Za PÁS	TL. 4,0 MM
PENETRACE ASFALTOVÝ LAK	
PODLAHOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C25/30	TL. 200,0 MM
PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA C12/15	TL. 100,0 MM
NÁSYP - STŘEDNĚTPÉ FR. 8-16 MM	TL. 200,0 MM
SANAČNÍ VRSTVA KAMENINA 0-63 MM	TL. 300 - 550 MM
STABILIZOVANÁ ZÁKLADOVÁ SPÁRA - ROSTLÝ TERÉN	

SP1f

SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	TL. 2,0 MM
PENETRACE NATĚR	TL. MIN. 2,1 MM
SYSTÉMOVÉ LEPIDLO	TL. 2,0 MM
PENETRACE	
CEMENTOVÝ SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR CF 30	TL. 80,0 MM
SYS. DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ, VČ. TEPELNÉ IZOLACE	TL. 80,0 MM
SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FÓLIE	TL. 0,2 MM
TEPELNÁ IZOLACE - EPS 150S	TL. 150,0 MM
HYDROIZOLACE - MOD. ASF.PÁS SE SKELNOU VLOŽKOU Za PÁS	TL. 4,0 MM
PENETRACE ASFALTOVÝ LAK	
PODLAHOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C25/30	TL. 200,0 MM
PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA C12/15	TL. 100,0 MM
NÁSYP - STŘEDNĚTPÉ FR. 8-16 MM	TL. 200,0 MM
SANAČNÍ VRSTVA KAMENINA 0-63 MM	TL. 300 - 550 MM
STABILIZOVANÁ ZÁKLADOVÁ SPÁRA - ROSTLÝ TERÉN	

SP1g

SYSTÉMOVÝ KOBEREC	
LEPIDLO PRO KOBEREC	TL. 10,0 MM
CEMENTOVÝ SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR CF 30	TL. DO 10,0 MM
CEMENTOVÝ SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR CF 30	TL. 80,0 MM
SYS. DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ, VČ. TEPELNÉ IZOLACE	TL. 80,0 MM
SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FÓLIE	TL. 0,2 MM
TEPELNÁ IZOLACE - EPS 150S	TL. 150,0 MM
HYDROIZOLACE - MOD. ASF.PÁS SE SKELNOU VLOŽKOU Za PÁS	TL. 4,0 MM
PENETRACE ASFALTOVÝ LAK	
PODLAHOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C25/30	TL. 200,0 MM
PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA C12/15	TL. 100,0 MM
NÁSYP - STŘEDNĚTPÉ FR. 8-16 MM	TL. 200,0 MM
SANAČNÍ VRSTVA KAMENINA 0-63 MM	TL. 300 - 550 MM
STABILIZOVANÁ ZÁKLADOVÁ SPÁRA - ROSTLÝ TERÉN	

LEGENDA SKLADEB PODLAH:

SP1h

MASÁŽNÁ VRSTVA - PVC S ANTIBAKTERIÁLNÍM A PROTISKLUZNÝM POVRCHEM	TL. MIN. 2,0 MM
SYSTÉMOVÉ LEPIDLO PRO PVC ANTIBAKT	
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	TL. DO 10,0 MM
PENETRACE NATĚR	
CEMENTOVÝ SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR CF 30	TL. 70,0 MM
SYS. DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ, VČ. TEPELNÉ IZOLACE	
SYS. DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ DESKA EPS S NIZKOU DYNAMICKOU TUHOSTÍ	TL. 30,0 MM
STROPNÍ KONSTRUKCE - ŽB DESKA	TL. 250,0 MM

SP1i

MASÁŽNÁ VRSTVA - PROTISKLUZNÁ VÉLKOPRAMOTAVÉ DLAŽBA 600/600	TL. 10,0 MM
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	TL. 8,0 MM
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 2x	
PENETRACE NATĚR	
CEMENTOVÝ SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR CF 30	TL. 70,0 MM
SYS. DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ, VČ. TEPELNÉ IZOLACE	TL. 30,0 MM
SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FÓLIE	TL. 0,2 MM
KROČEJOVÁ IZOLACE - ŽLUTÉ/ŠKVRNA DESKA EPS S NIZKOU DYNAMICKOU TUHOSTÍ	TL. 30,0 MM
STROPNÍ KONSTRUKCE - ŽB DESKA	TL. 250,0 MM

SP1j

SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	TL. 2,0 MM
PENETRACE ASFÉTOVÉ NATĚR	TL. MIN. 2,1 MM
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	TL. DO 10,0 MM
PENETRACE	
CEMENTOVÝ SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR CF 30	TL. 70,0 MM
SYS. DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ, VČ. TEPELNÉ IZOLACE	TL. 30,0 MM
SYS. DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ DESKA EPS S NIZKOU DYNAMICKOU TUHOSTÍ	TL. 30,0 MM
STROPNÍ KONSTRUKCE - ŽB DESKA	TL. 250,0 MM

SP1k

MASÁŽNÁ VRSTVA - ANTISTATICKÉ PVC S ANTIBAKTERIÁLNÍM A PROTISKLUZNÝM POVRCHEM	TL. MIN. 2,0 MM
SYSTÉMOVÉ LEPIDLO PRO PVC ANTIBAKT	
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	TL. DO 10,0 MM
PENETRACE NATĚR	
CEMENTOVÝ SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR CF 30	TL. 80,0 MM
SYS. DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ, VČ. TEPELNÉ IZOLACE	TL. 80,0 MM
SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FÓLIE	TL. 0,2 MM
TEPELNÁ IZOLACE - EPS 150S	TL. 150,0 MM
HYDROIZOLACE - MOD. ASF.PÁS SE SKELNOU VLOŽKOU Za PÁS	TL. 4,0 MM
PENETRACE ASFALTOVÝ LAK	
PODLAHOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C25/30	TL. 200,0 MM
PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA C12/15	TL. 100,0 MM
NÁSYP - STŘEDNĚTPÉ FR. 8-16 MM	TL. 200,0 MM
SANAČNÍ VRSTVA KAMENINA 0-63 MM	TL. 300 - 550 MM
STABILIZOVANÁ ZÁKLADOVÁ SPÁRA - ROSTLÝ TERÉN	

LEGENDY SKLADEB - POVRCHŮ

OB01
ZÁKLADOVÝ HYGIENICKÝ OBKLAD

SYSTÉM KONSTRUKCE DLE PD	
PENETRACE NATĚR	
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA PRO NARAŽOVZDORNÉ OBLCE	
NARAŽOVZDORNÝ HYGIENICKÝ OBKLAD	TL. MIN. 1,5 MM

OB02
KERAMICKÝ OBKLAD STĚN

SYSTÉM KONSTRUKCE DLE PD	
PENETRACE	
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA DO	
FLEXIBILNÍ LEPIDLO PRO KERAMICKÉ OBKLADY	TL. 5,0 MM
KERAMICKÝ OBKLAD, VČ. SPÁROVACÍ HMOTY - INCÍMĚN DO 600/600 MM	TL. MIN. 8,5 MM

OB03
KERAMICKÝ OBKLAD STĚN

SYSTÉM KONSTRUKCE DLE PD	
PENETRACE	
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA DO	
FLEXIBILNÍ LEPIDLO PRO KERAMICKÉ OBKLADY	TL. 5,0 MM
KERAMICKÝ OBKLAD, VČ. SPÁROVACÍ HMOTY - INCÍMĚN 1200/600 MM	TL. MIN. 10,0 MM

LEGENDA SDK KONSTRUKCÍ:

SDK01
SDK DESKA TL. 2x 12,5 MM - AKPREG. DESKY DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ TL. 25,0 MM
KONSTRUKCE SDK STĚNY
SDK02
SDK DESKA TL. 2x 12,5 MM TL. 25,0 MM
KONSTRUKCE SDK STĚNY, VČ. AKUSTICKÉ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA, VZDUCH. MEZERY TL. 200,0 MM
SDK DESKA TL. 2x 12,5 MM TL. 25,0 MM
SDK03
SDK DESKA PROTIPOŽÁRNÍ DESKA TL. 12,5 MM, VČ. NOSNÉHO ROŠTU A PŘÍPOJEK TL. 12,5 MM
SDK04
SDK PROTIPOŽÁRNÍ DESKA TL. 2x 15 MM TL. 45,0 MM
KONSTRUKCE SDK PŘEDSTĚNY, VČ. MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 80 MM
SDK05
SDK DESKA TL. 2x 12,5 MM TL. 25,0 MM
KONSTRUKCE SDK STĚNY, VČ. AKUSTICKÉ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA, VZDUCH. MEZERY TL. 200,0 MM
SDK DESKA TL. 2x 12,5 MM TL. 25,0 MM
SDK06
SDK DESKA TL. 2x 12,5 MM TL. 25,0 MM
KONSTRUKCE SDK STĚNY, VČ. AKUSTICKÉ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA, VZDUCH. MEZERY TL. 100,0 MM
SDK DESKA TL. 2x 12,5 MM TL. 25,0 MM
SDK07
SDK DESKA TL. 2x 12,5 MM TL. 25,0 MM
KONSTRUKCE SDK STĚNY, VČ. AKUSTICKÉ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA, VZDUCH. MEZERY TL. 100,0 MM
SDK DESKA TL. 2x 12,5 MM TL. 25,0 MM

LEGENDA PODHLEDŮ:

PODH01
MINERÁLNÍ KAZETOVÁ AKUSTICKÁ DESKA 600/600 MIN. 15 MM. ODOLNOST DO 100% VZDUŠNÉ VLHKOSTI, ZVUKOVÁ POHLTIVOST 4w=35, VČ. NOSNÉ KONSTRUKCE
PODH02
MINERÁLNÍ HYGIENICKÁ KAZETOVÁ AKUSTICKÁ DESKA 600/600 MIN. 15 MM. ZVUKOVÁ POHLTIVOST 4w=35, VČ. NOSNÉ KONSTRUKCE
PODH03
DESKA PERFOROVANÁ PODHLEDOVÉ KAZETY S AKUSTICKOU VLOŽKOU, NA SAMOKONČÍNÉM ROŠTU S INSTALAČNÍM PROFILY PRO OSAZENÍ SVÍTIDEL
PODH04
MINERÁLNÍ KAZETOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED 600/600MIN. 19 MM. ZVUKOVÁ POHLTIVOST 4w=35-15, VČ. NOSNÉ KONSTRUKCE
PODH05
MINERÁLNÍ KAZETOVÝ SIROKOPRŮMOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED 600/600 MIN. 15 MM, VČ. NOSNÉ KONSTRUKCE
PODH06
DESKA PERFOROVANÁ PODHLEDOVÉ KAZETY S AKUSTICKOU VLOŽKOU, NA SAMOKONČÍNÉM ROŠTU S INSTALAČNÍM PROFILY PRO OSAZENÍ SVÍTIDEL

KERAMICKÁ AKU TVÁRNICE - MIN. P15 - TL. 250 MM, ZIDĚNA NA MC 10
KONCRETONOVÉ TVÁRNICE (BLOKY) ZIDĚNÝ NA SYSTÉMOVÝ TENKÝ SPÁROU TL.20/40/100 MM, MACR MB
KONCRETONOVÉ TVÁRNICE (BLOKY) ZIDĚNÝ NA SYSTÉMOVÝ TENKÝ SPÁROU TL.20/40/100 MM, PVC/SIL MACR MB
KONCRETONOVÉ TVÁRNICE (BLOKY) ZIDĚNÝ NA SYSTÉMOVÝ TENKÝ SPÁROU TL.20/40/120 MM, MACR MB
ŽELEZOBETON - VIZ D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
PROSTÝ BETON - VIZ D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
OCELO BETON - VIZ D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
SDK DESKA, VČ. NOSNÉ KONSTRUKCE ROŠTU - VIZ PD
TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA
TEPELNÁ IZOLACE - EPS 150S
TEPELNÁ IZOLACE - PIR/PUR
TEPELNÁ IZOLACE - XPS
DRÁNOVÁ KONSTRUKCE - VIZ. PD
HYDROIZOLACE - VIZ. PD
PŘÍRODNÍ KAMENIVO - FR. DLE PD
ROSTLÝ TERÉN

LEGENDA:

K13	VIZ. VYPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
P18	VIZ. VYPIS OMÍTKOVÝCH PRVKŮTŮ
Z10	VIZ. VYPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ
T03	VIZ. VYPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ
V01	VIZ. VYPIS VRATEK
O10	VIZ. VYPIS OKEN
D10	VIZ. VYPIS DVEŘÍ
KP15	VIZ. VYPIS HLINÍKOVÝCH FASÁD

AUTORZEMĚ:

±0,000 = 198,75

ZODP. PROJEKTANT:	BARBORA KYŠKOVÁ
KOORDINÁTOR:	ING. ARCH. JIŘÍ ZÁLOUTEK
AUTOR:	ING. ARCH. JIŘÍ ZÁLOUTEK, ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK
PROJEKTANT ČÁSTI:	**D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**
MÍSTO:	**MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 159, 735 81 BOHUMÍN**
NÁZEV AKCE:	**BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ**
POHRIBNÉ ČÍSLO:	**S001**
ARCHIVNÍ ČÍSLO: XXX	
JMÉNO VÝKRESU:	**ŘEZY**

Atris Ostravská 119c/16 700 00 Ostrava - Slezská Ostrava

MÍSTO STAVBY:	SLEZSKÁ 207, STARÝ BOHUMÍN
NAZVOSLOVÍ ÚZEMÍ:	STARÝ BOHUMÍN
PARCELNÁ ČÍSLO:	KTGR 1, KÚ 802, 4080/1, 4080/2, 4080/4, 4080/5, 4080/6, 4077/2, 4077/3, 4078, 4079/1, 4079/2
ČÁST:	**STAVEBNÍ**
FORMÁT:	-
DATUM:	**09/2023**
STUPEŇ:	DPS
MĚŘÍTKO:	**100**
ČÍSLO VÝKRESU:	**D.1.1.b)05**