


POZNÁMKA :

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTROJE V ROZVODNICÍCH SE DEMONTUJÍ A NAHRADÍ NOVÝMI PŘÍSTROJI, DLE VÝŘESOVÉ DOKUMENTACE.

PROVEDE SE NOVÉ VYDRÁTOVÁNÍ, VÝMĚNA KRYCÍCH PLECHŮ.

DVEŘE ROZVODNIC SE OPRAVÍ A.Z. POHLEDOVÉ STRANY PAK OPATŘÍ NOVÝM LAKEM

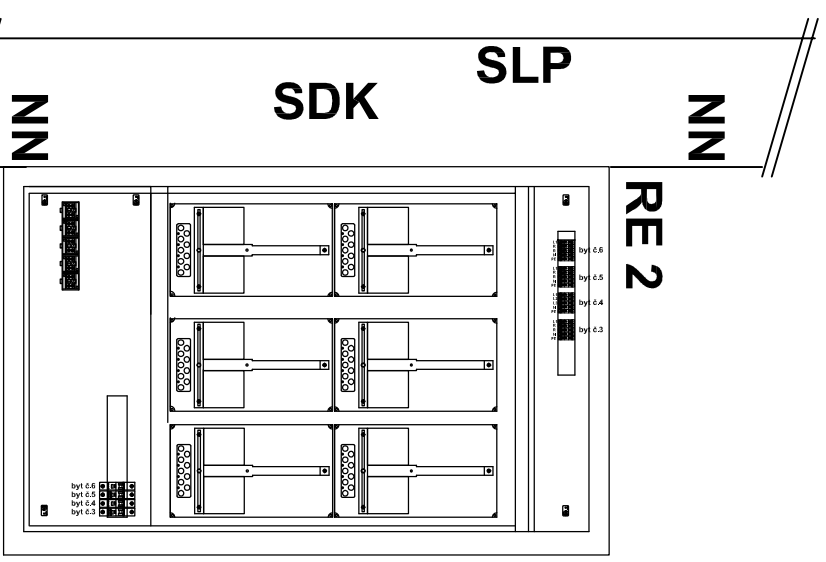

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Provozní napětí : 3x230V/400V, 50 Hz

Provozní soustava : 3+N+PE, TN-S,

Ochrana před NDN: samočinným odpojením od zdroje v nastaveném čase

Vnější vlivy prostředí

ČSN 332000-5-51 ed.3: viz technická zpráva

D 1.4.4 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

PROJEKTANT: Karel Chytil		AUTORIZACE: Ladislav Tolacz-1102632	
KATASTR.ÚZ: Bohumín		KRAJ: Moravskoslezský	
INVESTOR: MÚ BOHUMÍN			
Nový Bohumín, Štefánikova 320			
AKČNÍ REVITALIZACE-OPRAVA EL. INSTALACE VE SPOL. PROSTORÁCH BD V.Č. PŘÍPOJEK K B.J.			
OBSAH: ELEKTROMĚROVÁ ROZVODNICE RE 2		<div>Karel Chytil & syn projektování el.zařízení</div> <div>IČO 640 82 351 Korunní 822/63, Ostrava mob.: 724 978 547</div> <div>ZK. ČÍSLO: 19-09-42</div> <div>DATUM: 09/2019</div> <div>MĚŘÍTKO: ČÍS.VÝKRESU: D.1.4.4.10</div>	