


POZNÁMKA:

Jističe č. FA 06 a FA 07 mechanicky spojit

PROVEDENÍ:

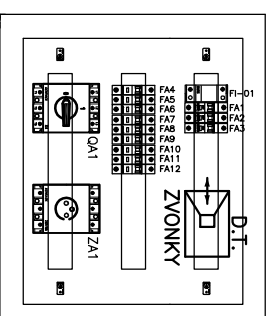

RS

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTROJE V ROZVADĚČÍCH SE
DEMONTUJÍ A NAHRADÍ NOVÝMI PŘÍSTROJI,
DLE VÝŘESOVÉ DOKUMENTACE.
PROVEDE SE NOVÉ VYDRÁTOVÁNÍ A VÝMĚNA
KRYJÍCÍCH PLECHŮ.

ROZMĚRY NOVÉ VKLÁDACÍ KONSTRUKCE(VK)
SE ZAMĚŘÍ DLE SKUTEČNOSTI.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Provozní napětí :	3x230V/400V, 50 Hz
Provozní soustava :	3+N+PE, TN-S,
Ochrana před NDN:	samočinným odpojením od zdroje

v nastaveném čase

Vnější vlivy prostředí

ČSN 332000-5-51 ed.3: viz technická zpráva

D 1.4.4.4 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

PROJEKTANT:	Karel Chytil	AUTORIZACE:	Ladislav Tolasz-1102632
KATASTR.ÚZ.:	Bohumín	KRAJ:	Moravskoslezský
INVESTOR:	MÚ BOHUMÍN		
Nový Bohumín, Štefánikova 321 REVITALIZACE-OPRAVA EL. INSTALACE VE SPOL. PROSTORÁCH BD V.Č. PŘÍPOJEK K B.J. AKCE:			
OBJEKT:	ROZVADĚČ PODRUŽNÝ RS/320		