


POZNÁMKA:

Jističe č. FA 06 a FA 07 mechanicky spojit

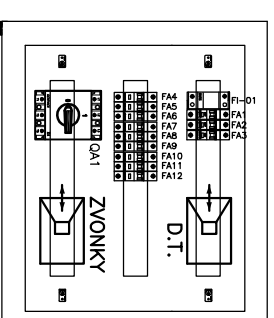

RS

PROVEDENÍ :

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTROJE V ROZVADĚČÍCH SE DEMONTUJÍ A NAHRADÍ NOVÝMI PŘÍSTROJI, DLE VÝŘESOVÉ DOKUMENTACE. PROVEDE SE NOVÉ VYDRÁTOVÁNÍ A VÝMĚNA KRYCÍCH PLECHŮ.

ROZMĚRY NOVÉ VKLADACÍ KONSTRUKCE(VK) SE ZAMĚŘÍ DLE SKUTEČNOSTI.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Provozní napětí : 3x230V/400V, 50 Hz
Provozní soustava : 3+N+PE, TN-S,
Ochrana před NDN : samočinným odpojením od zdroje
v nastaveném čase

Vnější vlivy prostředí

ČSN 332000-5-51 ed.3: viz technická zpráva

D 1.4.4 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

PROJEKTANT:	Karel Chytil	AUTORIZACE:	Ladislav Tolasz-1102632
KATASTR.ÚZ:	Bohumín	KRAJ:	Moravskoslezský
INVESTOR:	MÚ BOHUMÍN		
Nový Bohumín, Štefánikova 320			
REKONSTRUKCE-OPRAVA EL. INSTALACE VE			
SPOL. PROSTORÁCH BD V.Č. PŘÍPOJEK K B.J.			
ORSAH:	ROZVADĚČ PODRUŽNÝ RM/320	MĚŘÍTKO:	ČÍS.VÝKRESU: D.1.4.4.12
Karel Chytil & syn		projektování el.zářizení	
IČO 640 82 351		Korunní 822/63, Ostrava	
mob.: 724 978 547		19-09-42	
ZK. ČÍSLO:		09/2019	
DATUM:		D.1.4.4.12	