


RE

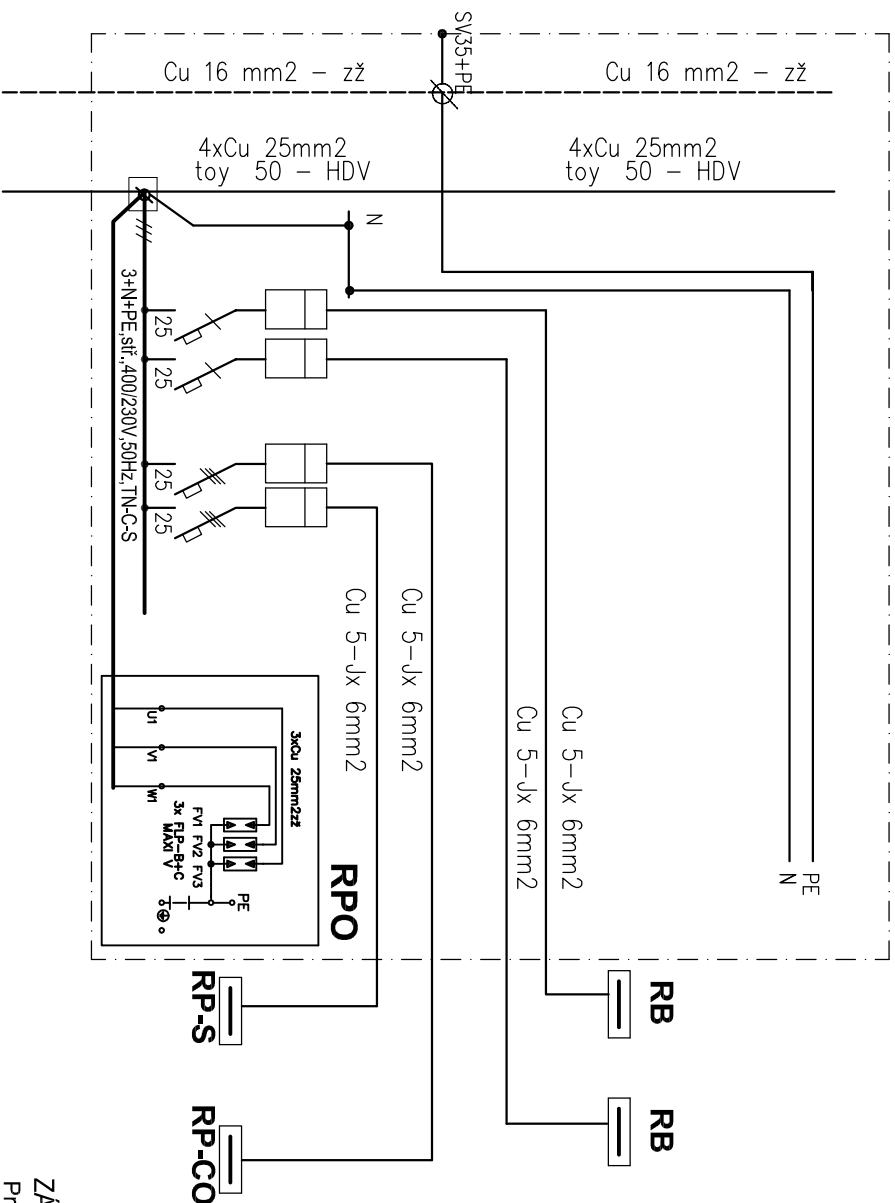

POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTROJE V ROZVODNICÍCH SE
DEMONTUJÍ A NAHRADÍ NOVÝMI PŘÍSTROJI, DLE
VÝREŠOVÉ DOKUMENTACE.
PROVEDE SE NOVÉ VYDRÁTOVÁNÍ, VÝMĚNA KRYCÍCH
PLECHŮ.
DVEŘE ROZVODNIC SE OPRAVÍ A.Z. POHLEDOVÉ
STRANY PAK OPATŘÍ NOVÝM LAKEM

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Provozní napětí : 3x230V/400V, 50 Hz

Provozní soustava : 3+N+PE, TN-S,


Ochrana před NDN: samočinným odpojením od zdroje

v nastaveném čase

Vnější vlivy prostředí

ČSN 332000-5-51 ed.3: viz technická zpráva

D 1.4.4 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

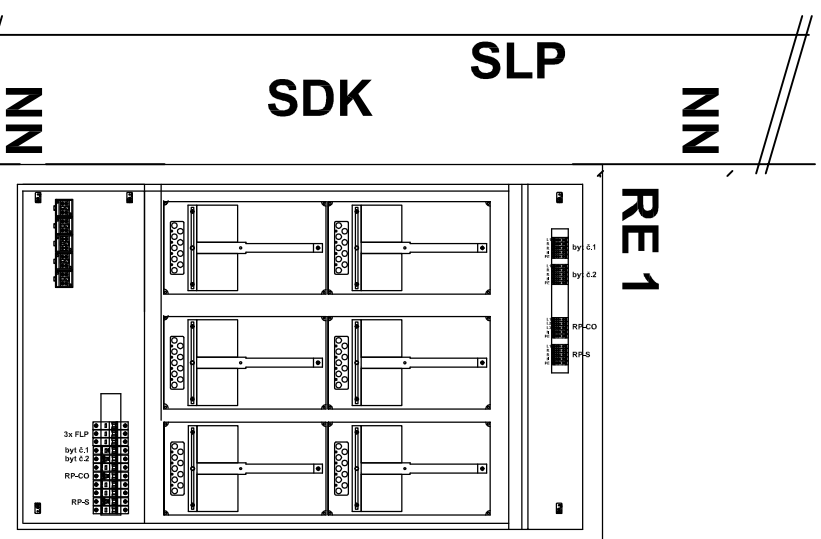

PROJEKTANT:	Karel Chytil	AUTORIZACE:	Lodislav Tolstoj -1102632
KATASTR.ŮZ:	Bohumín	KRAJ:	Moravskoslezský
INVESTOR:	MÚ BOHUMÍN		
Nový Bohumín, Štefánikova 320 REVITALIZACE –OPRAVA EL. INSTALACE VE SPOL. PROSTORÁCH BD V.Č. PŘÍPOJEK K B.J.			
AKCE:			
OBSAH:	ELEKTROMĚROVÁ ROZVODNICE RE 1		