


ROZVÁDĚČ HR1 síť MDO

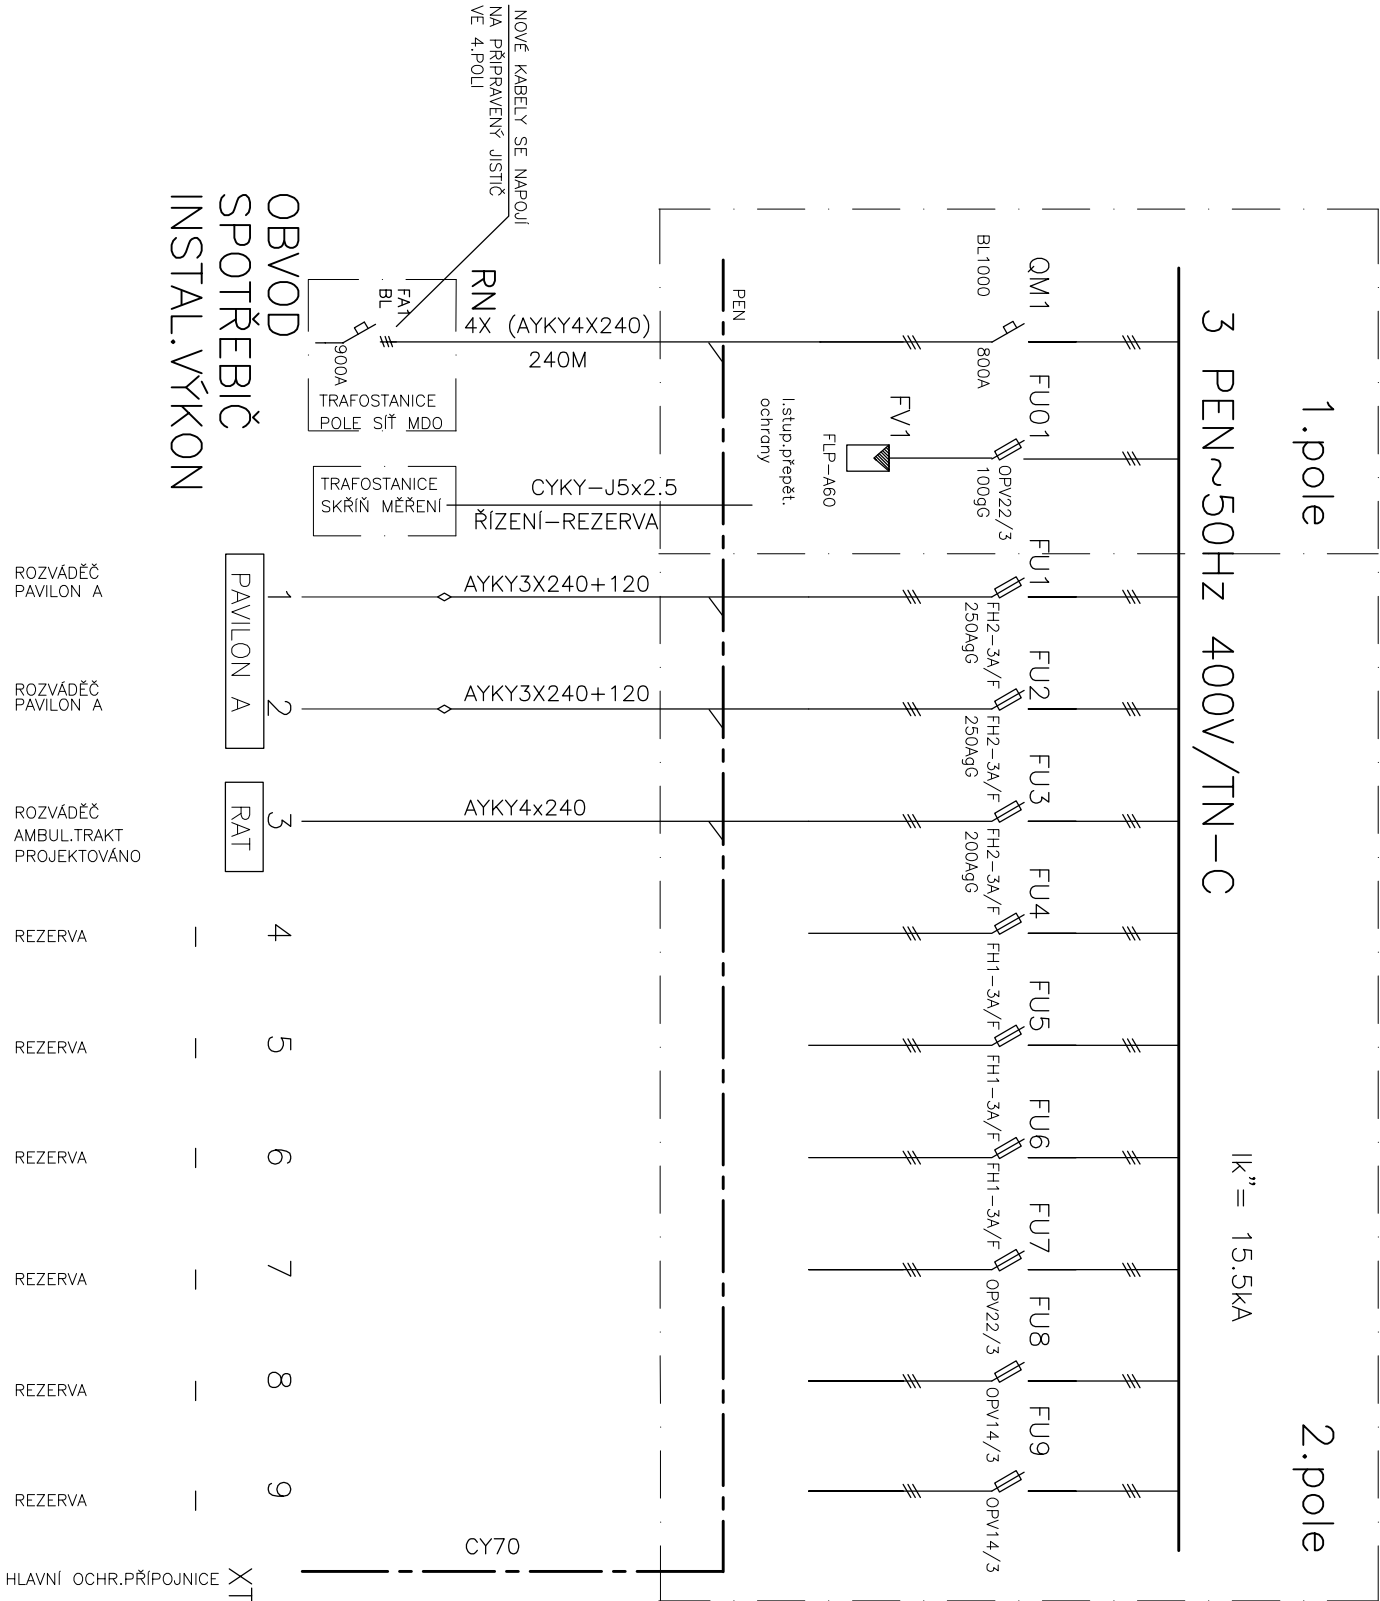


- Rozvodná soustava : 3PEN~50Hz 400V/TN-C
- Ochrana : automatickým odpojením od zdroje
- Krytí : IP 40/20
- Přívody vývody : ZDOLA

ROZVÁDĚČ HR1-MDO

Příklad rozmístění přístrojů

1X600X2000X605

1X800X2000X605



ZODP. PROJEKTANT: BARBORA KYŠKOVÁ		<div>Atiris</div> <div>Občanská 1116/18</div> <div>710 00 Ostrava – Slezská Ostrava</div>
VYPRACOVAL: ING. MICHAEL KOTAS		
INVESTOR: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, NOVÝ BOHUMÍN, 735 81 BOHUMÍN		
PODPIS		<div>ČÁST: TPS</div> <div>FORMÁT: A3</div> <div>DATUM: 08/2021</div> <div>STUPĚŇ: DPS</div> <div>MÍSTO STAVBY: SLEZSKÁ 207, 735 81 BOHUMÍN K.U. STÁRY BOHUMÍN, PARC. Č. 1117/1, 470, 476/12, 476/1, 468, 469/4, 460, 477/1, 467</div>
NÁZEV AKCE: BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE - PŘÍSTAVBA AMBULANTNÍHO TRAKTU, VČ. PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ SO 03 PŘELOŽKA ROZVADĚČE NN		
OBSAH VÝKRESU:		
STAVEBNÍ OBJEKT:		
MĚŘÍTKO:		
ROZVADĚČ HR1-MDO		<div>ČÍSLO VÝKRESU:</div> <div>D.1.4-03</div>