



Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 24.06.2021
Naše značka: RSMSV/20210624-005/ES

PROJEKTA NOVA s.r.o.

Bieblova 2922/3
70200 Ostrava

Vy izuje: Tomáš Zmija
Telefon: 602 578 085
E-mail: tomas.zmija@veolia.com
Datum: 20.07.2021

**Vyjádření k existenci sítí
provozovaných společností
Veolia Energie ČR, a.s.**

Název akce:	Energoblok nemocnice Bohumín	
Lokalizační údaje:	Okres:	Karviná
	Obec:	Bohumín
	Název k.ú.:	Starý Bohumín
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze	
Kontaktní osoba:	Ing. Aleš Šnapka	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	603552795, petsnapkova@projektanova.cz	
Platnost vyjádření:	1 rok ode dne vyhotovení 20.07.2021	

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území

nedojde k dotčení

zařízení ve správě Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava a Slezsko - oblast Východ, závod DS

- Požadujeme předložit platnou projektovou dokumentaci pro územní nebo stavební řízení vyjádření, zejména rozsah prací v okolí tepelných rozvodů, případně prováděné úpravy tepelných systémů v objektu (regulace, výměna na rozvod apod.), zásady organizace výstavby, rozsah stavebních prací a konkrétní ochranu tepelných rozvodů v naší správě.

- V dotčených místech nejsme majitelé budov, pozemků ani technologie, nicméně jako provozovatel tepelného hospodářství Městské nemocnice Bohumín upozorňujeme na výskyt teplovodních sítí a nízkotlaké kotelny, které zásobují teplem dotčené budovy nemocnice, která je schopna poskytnout veškeré potřebné dokumenty.

- Požadujeme do dalšího stupně PD doplnit areálové rozvody tepla, min. ty které jsou v dotčení, zejména teplovod DN 100 mezi kotelnou a objektem A, který prochází bouranou budovou a to nikoliv kanálem pod budovou.
- b) hem akce nelze přerušit dodávku tepla. V areálu nemocnice se nenachází žádný náhradní zdroj ani napojení. Je nutno zvážit použití mobilní kotelny.
- dále je nutno navrhnout opatření proti zvýšené prašnosti, nebo přisívání vzduchu do kotelny je z prostoru mezi kotelnou a garážemi, tak aby nedocházelo k odstavování kotelny případně zanášení hroty.

- Z důvodu manipulací a zásahů do zařízení – technologie v naší správě, požadujeme umožnit technický dozor nad prováděnými pracemi zástupcem spol. Veolia Energie ČR, a.s., v etně bezproblémového přístupu na staveništi.

1/3

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860

www.vecr.cz, www.veolia.cz


Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001, environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001, managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.



Stavebník v předstihu 10 dní před započetím prací předloží časový harmonogram prací, na jehož základ bude vzájemně dohodnut způsob provádění doзору a určení dozoruujících pracovníků. Kontaktní osoby - vedoucí sektoru, Ing. Roman Kortus tel. 606 779 975, vedoucí provozu Ing. Jan Vojtěch tel. 602 591 932.

- V případě odkrytí i jakéhokoliv dotčení tepelného zařízení, kontaktuje neprodleně stavebník vedoucího provozu, Ing. Vojtěch Jan, tel. 597 453 554, 602 591 932 nebo vedoucího sektoru, Ing. Roman Kortus tel. 606 779 975

Ing. Dalibor Šafran
Vedoucí sektoru
Závod distribuce a služby
Region Severní Morava a Slezsko
Tel.: + 420 596 309 050
E-mail: dalibor.safran@veolia.com

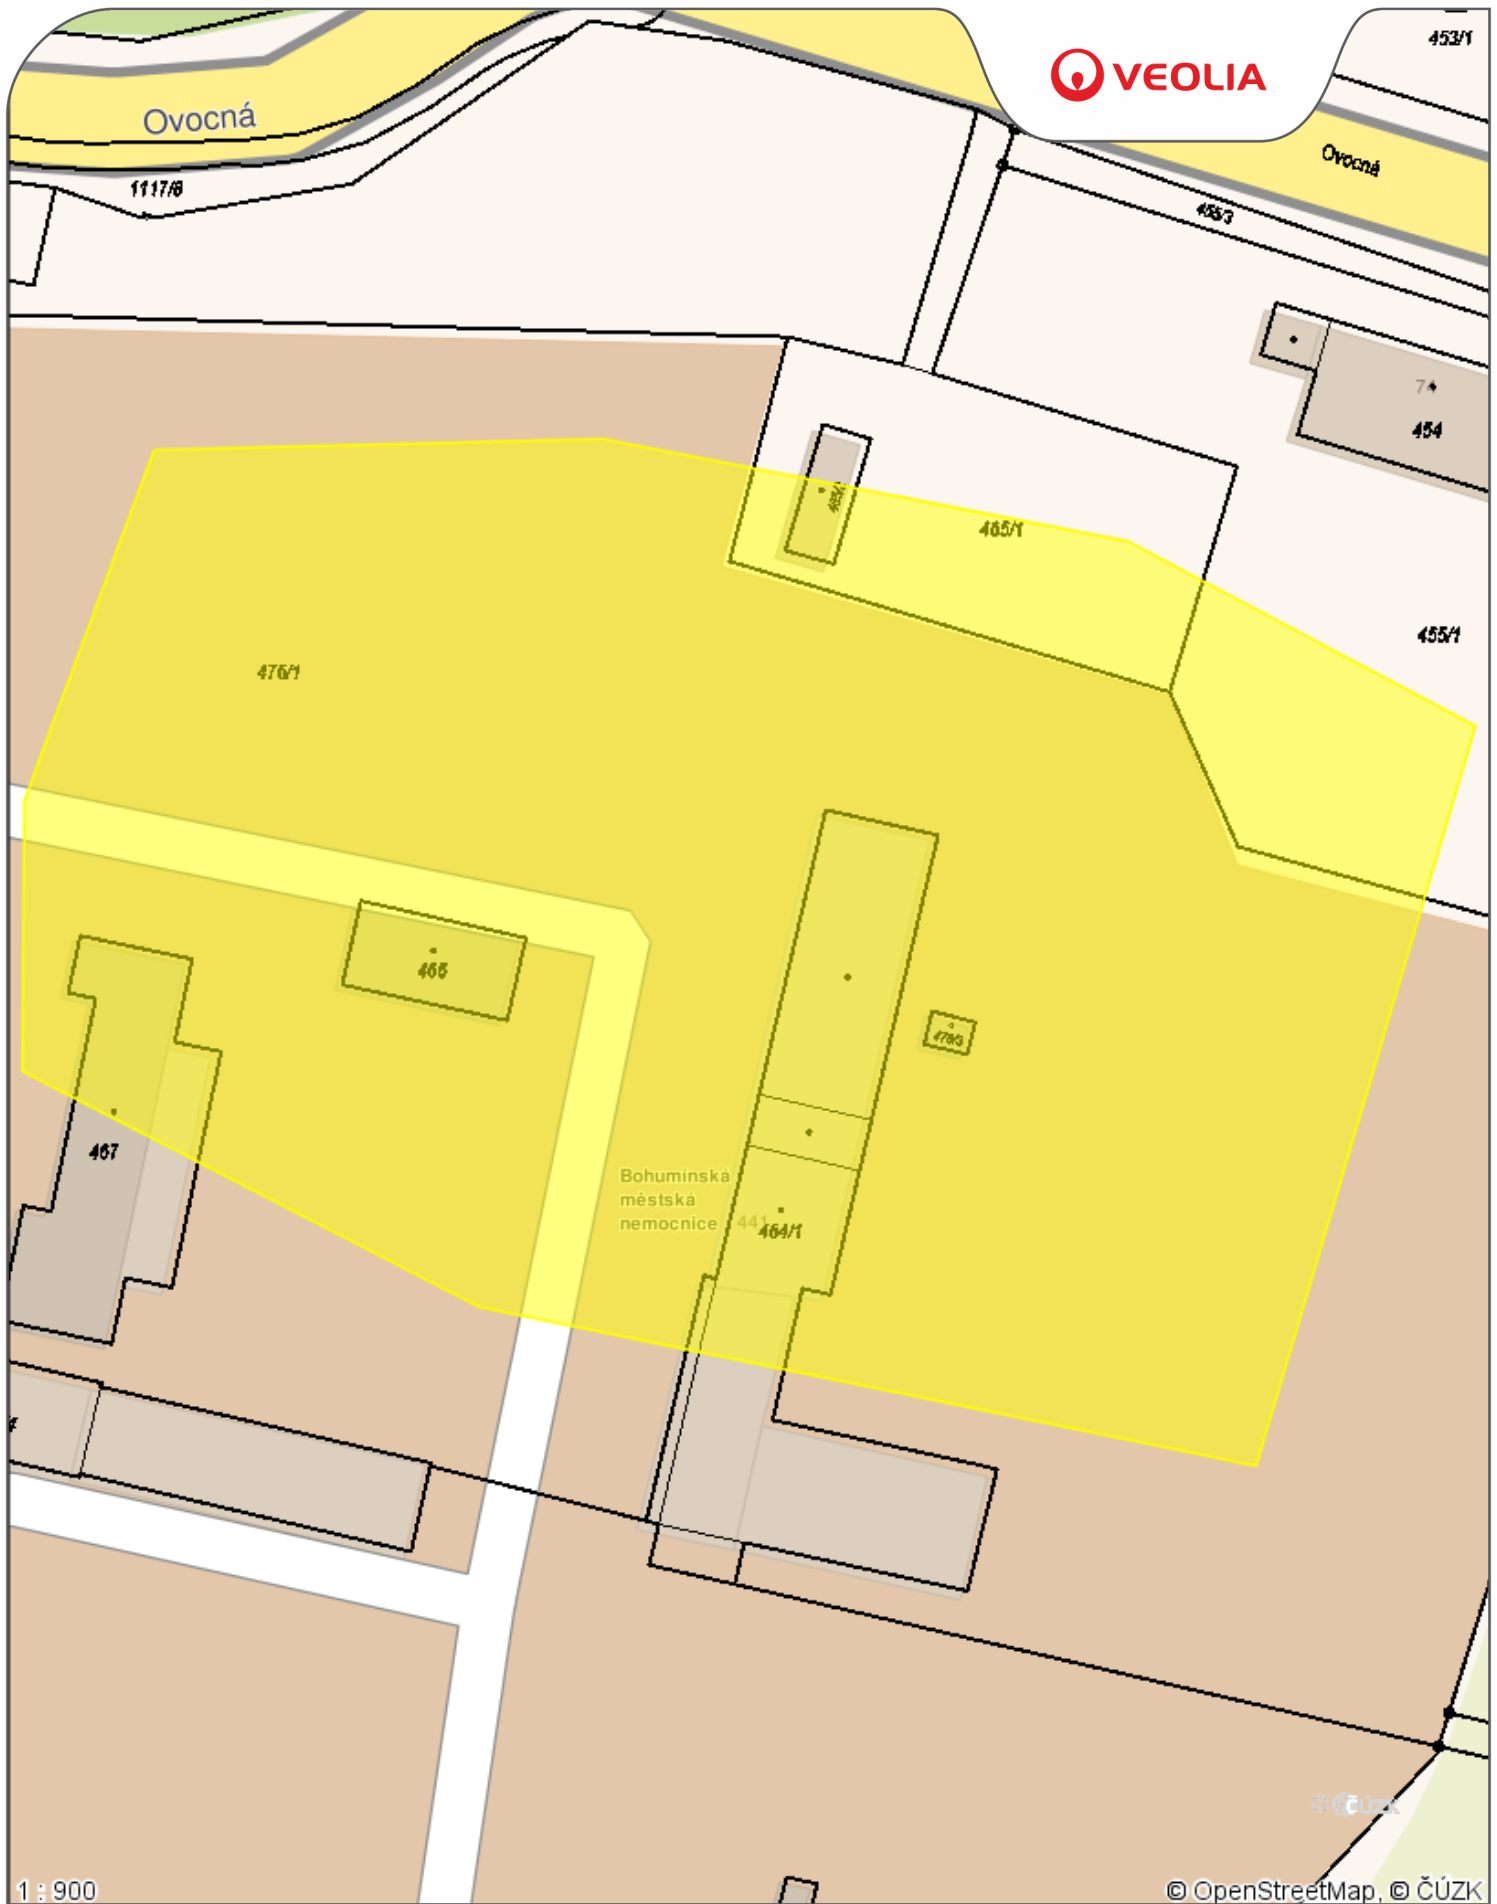

Příloha .1

Datum: **20.07.2021**

Vyřizuje: **Tomáš Zmija**

Legenda:

- Tepelné podzemní rozvody
- Tepelné nadzemní rozvody
- Ostatní podzemní rozvody
- Ostatní nadzemní rozvody
- Stavební objekty